
Nº	Общие сведения		
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,889	
1.1	В т.ч. кабель	0,098	
1.2	2 В т.ч. СИП		
1.3	абоненских ВЛ		
1.4	абоненских КЛ		
2	Опор всего	34	
3	В т.ч. абонентских		
4	Однофазные отв. к вводам		
5	В т.ч. абонентских		
6	Трехфазные отв. к вводам		
7	В т.ч. абонентских		
8	Количество светильников		

Ведомость участков				
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля	
1	Ф.1(КТП-оп.15)	355	СИП-2 3х95+1х95	
2	Ф.2 (КТП-оп.16)	98	АВБбШв 4х150	
3	Ф.3 (КТП-оп.34)	296	СИП-2 3х95+1х95	
4	Ф.2 (оп.16-20)	140	СИП-2 3х95+1х95	
5	Ответвления к домам			

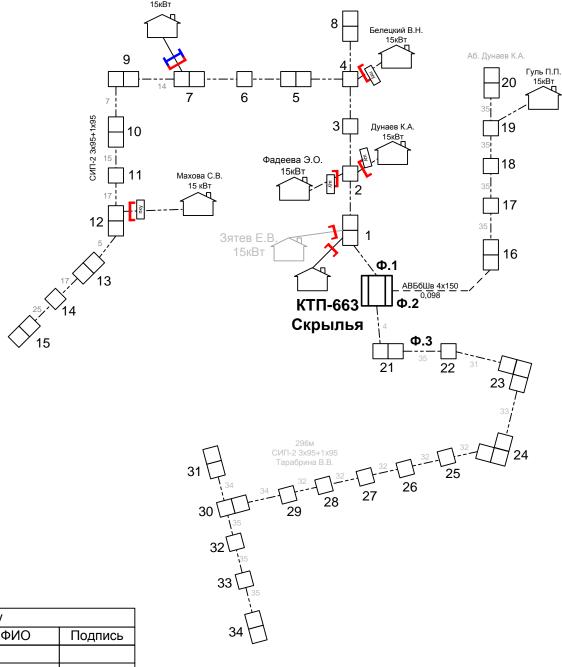

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-663 Скрылья СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.		

	Внесение изменений в схему				
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Оп. 9 – A-23 Оп. 10- A-23 Оп. 11 – П-23 Оп.12-A-23 Оп.13-A-23 Оп.14-П-23 Оп.15-A-23