


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	1,22
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,1
1.3	абоненских ВЛ, км	0,32
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего СРЭС, шт.	31
3	Абонентских, шт.	9
4	Однофазные ввода, шт.	28
5	В т.ч. абонентских, шт.	7
6	Трехфазные ввода, шт.	5
7	В т.ч. абонентских, шт.	5
8	Количество светильников, шт.	8

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(1-3)	100	А-35
2	Ф.1(3-17)	640	А-35
3	Ф.2(1-3)	100	СИП 2А 4х50
4	Ф.2(3-35)	480	А-50

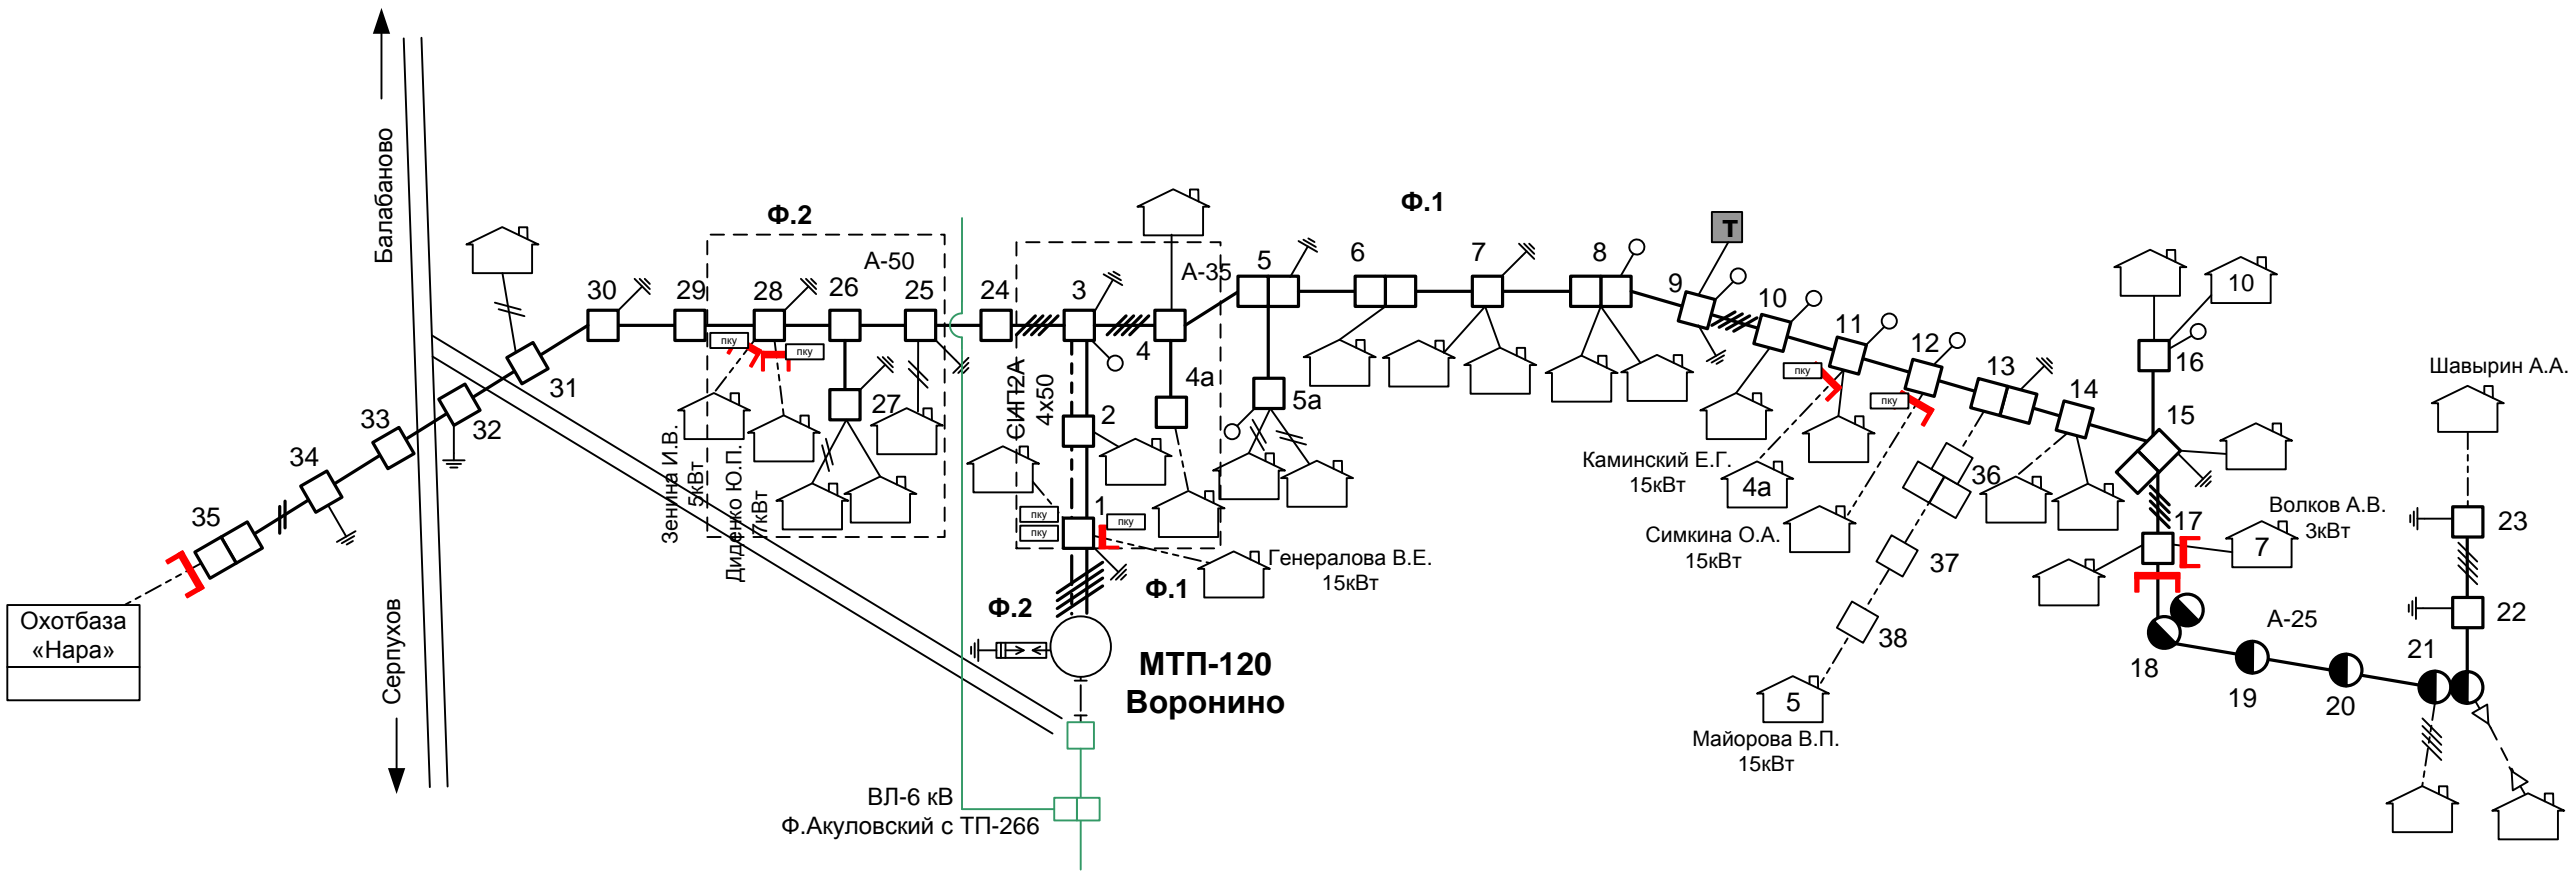

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-120 Воронино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	12.05.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	12.05.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	12.05.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись