


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	970
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	280
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	32
3	В т.ч. абонентских	8
4	Однофазные отв.к вводам	39
5	В т.ч. абонентских	7
6	Трехфазные отв. к вводам	2
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	5

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.24)	970	А-25
2	Ответвления к домам	680	А-16, А-25, СИП

082-9931876

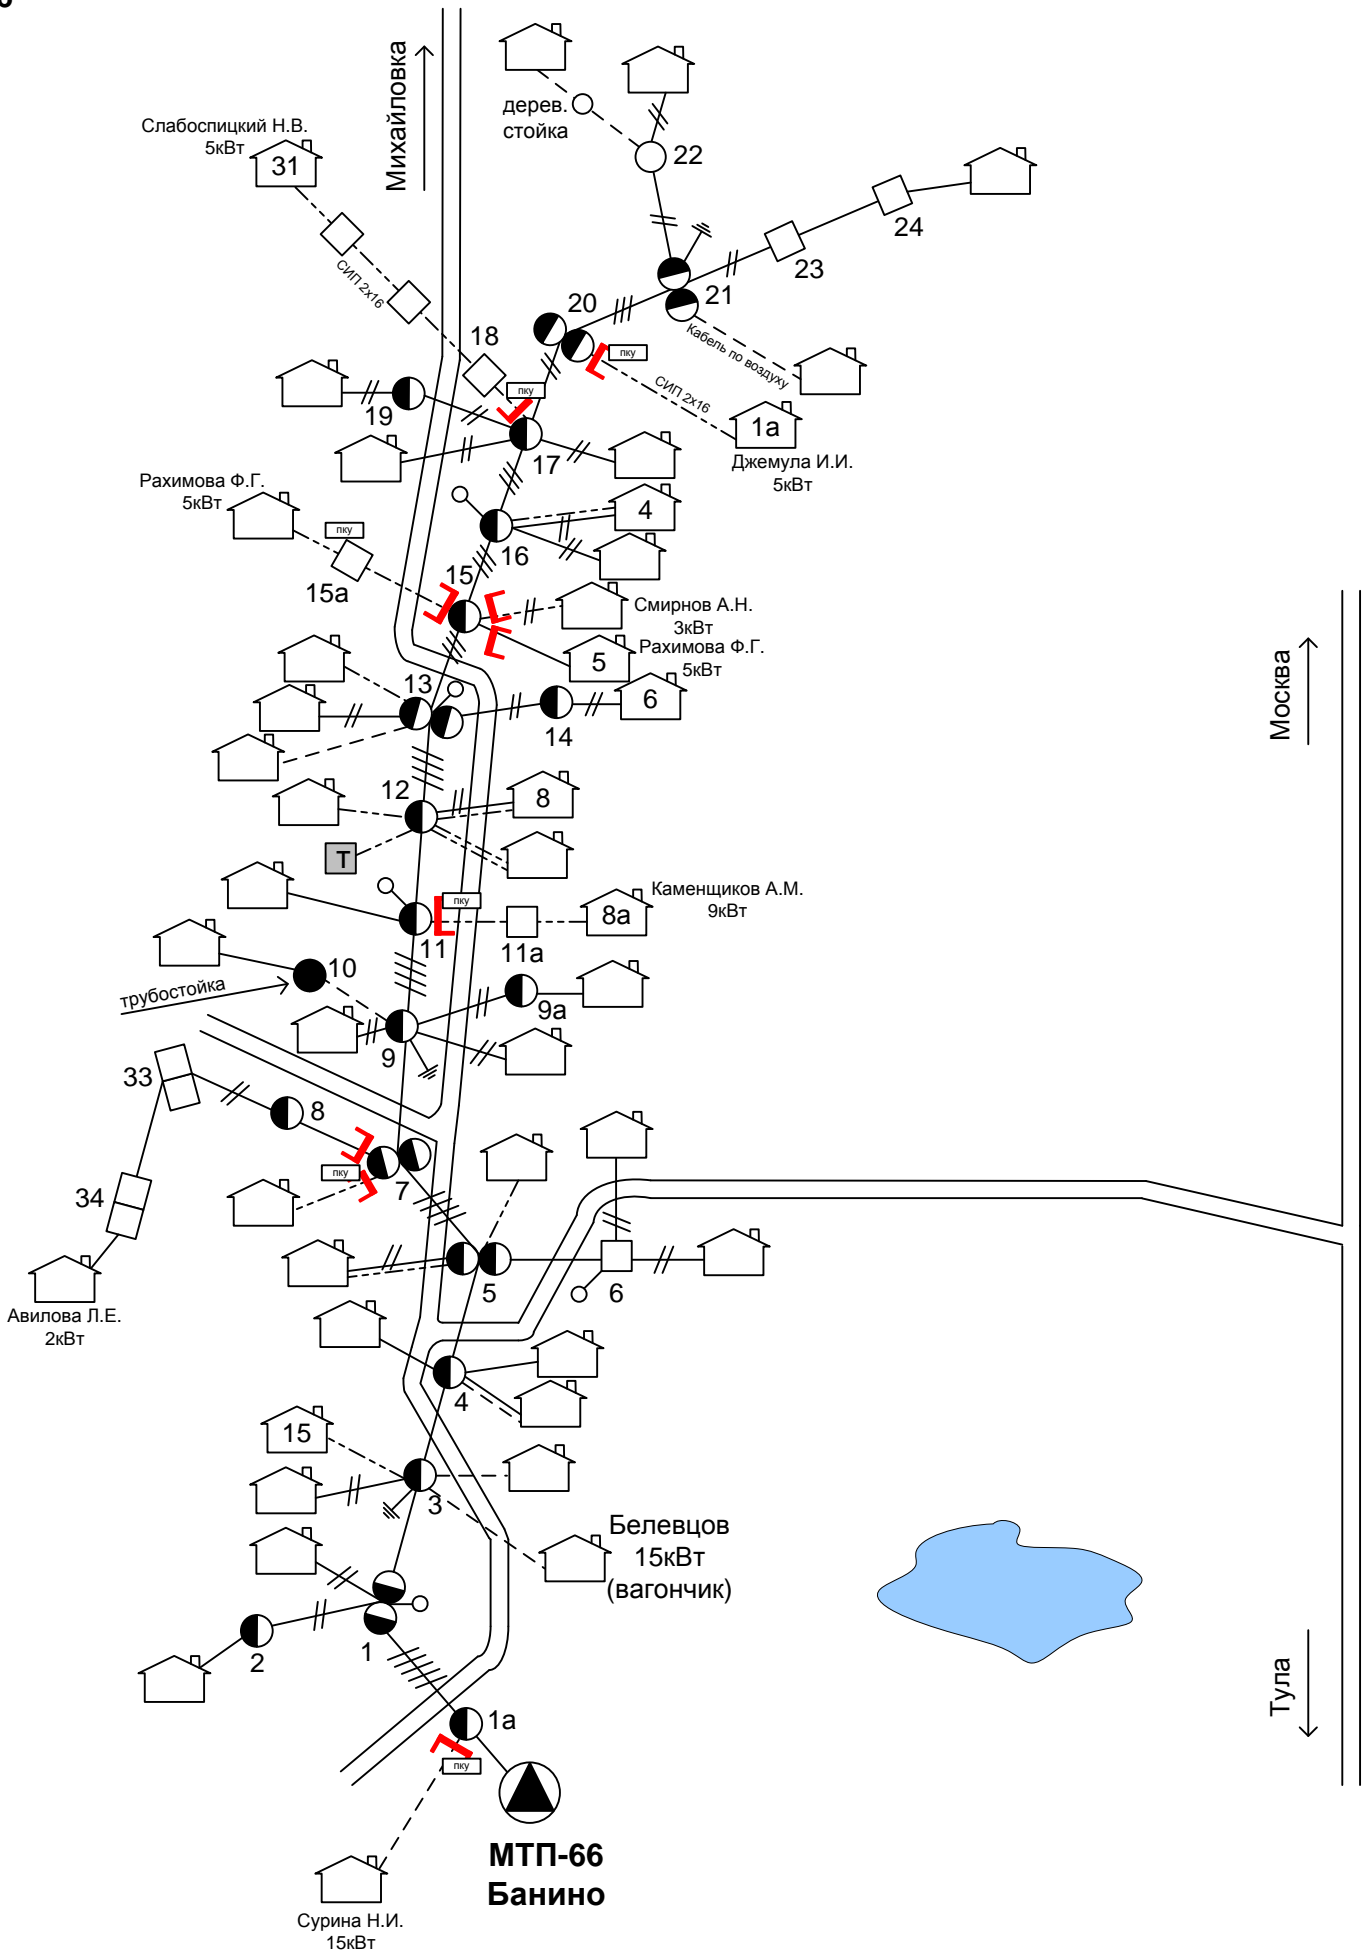

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-66 Банино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	И.о.зам.гл.инж	Лапко И.Н.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Вед.инженер	Ларкина Ю.С.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись