


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,438
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,198
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	71
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ответвления к вводам	54
5	В т.ч. абонентских	3
6	Трехфазные ответвления к вводам	4
7	В т.ч. абонентских	4
8	Количество светильников	4

Инв.№ 082-9932100

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (БМКТП-оп.31)	370	СИП 4х95
2	Ф.1 (оп.31-41)	400	А-35
3	Ф.2 (БМКТП-оп.12)	410	СИП 4х95
4	Ф.2 (оп.12-25)	520	А-35
5	Ф.2 (оп.2-50)	320	А-35
6	Ф.3 (БМКТП-оп.71)	508	СИП-2 3х95+1х95
7	Ответвления к вводам	1000	А-16,А-25,СИП

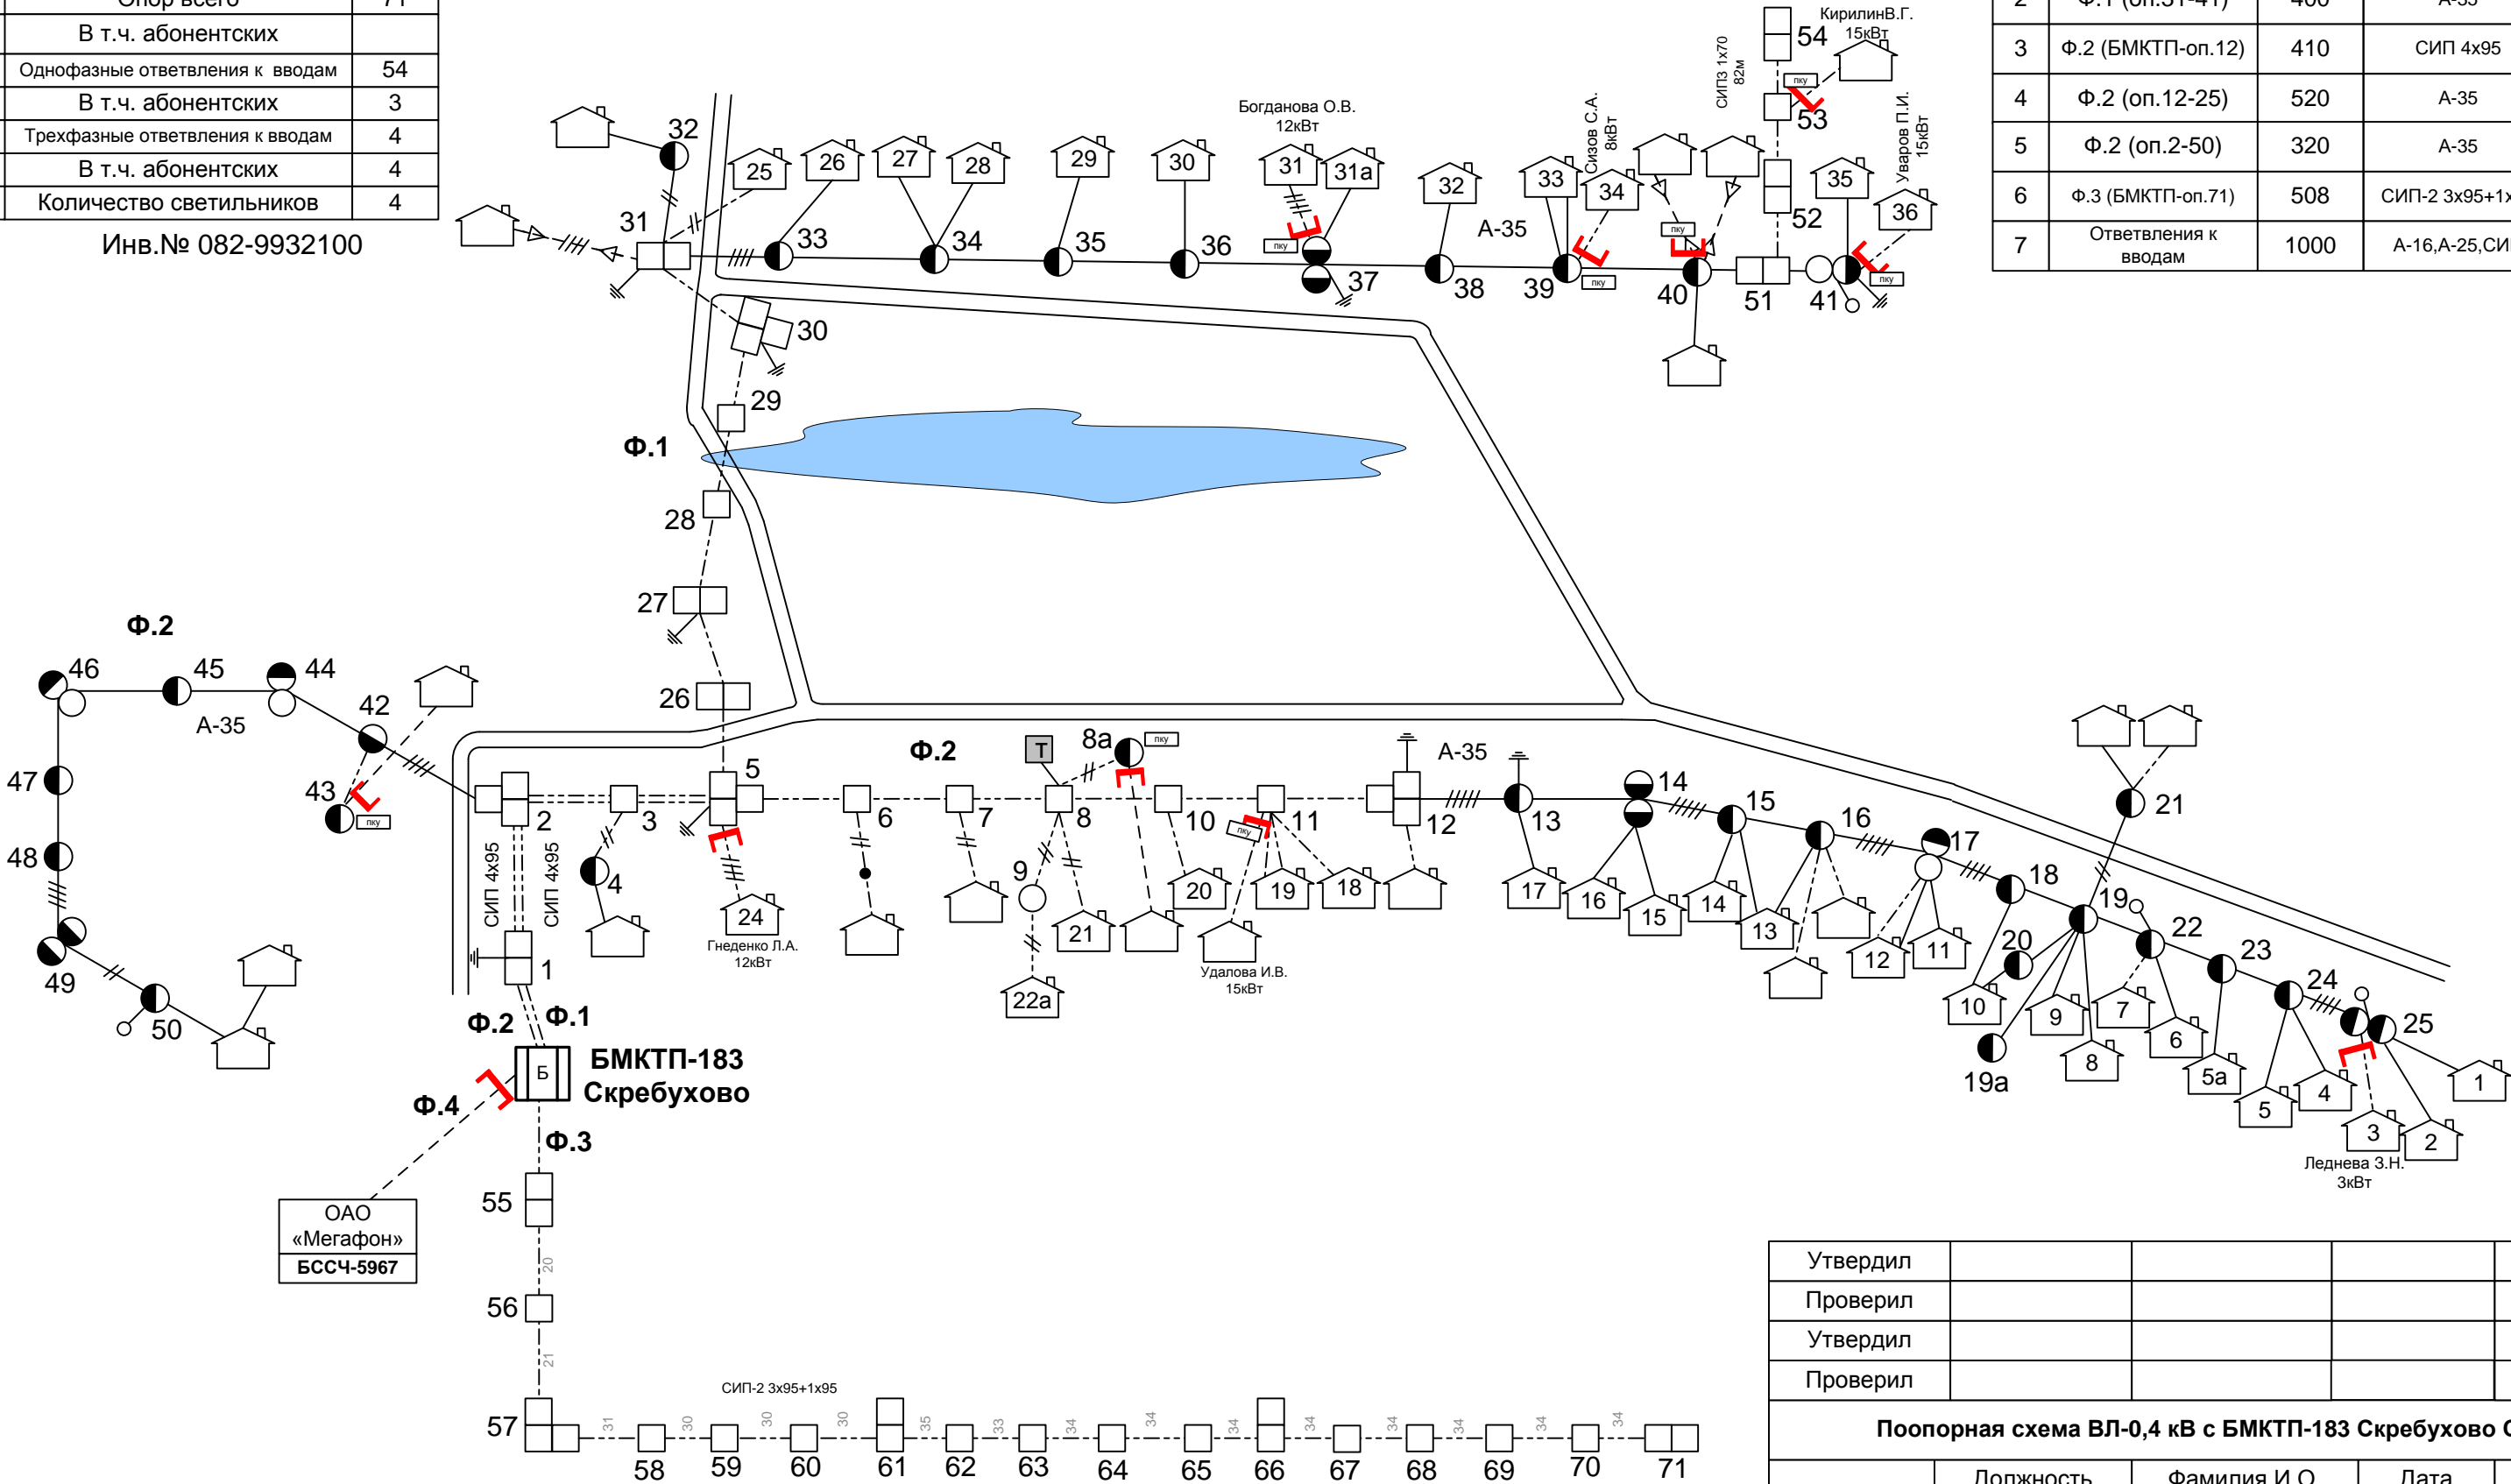

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-183 Скребухово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	12.05.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	12.05.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	12.05.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись