


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1527
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1527
1.3	абоненских ВЛ	200
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	60
3	В т.ч. абонентских	5
4	Однофазные ввода	35
5	В т.ч. абонентских	3
6	Трехфазные ввода	4
7	В т.ч. абонентских	3
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.34)	940	СИП2А 3х120+1х95
2	Ф.2(МТП-оп.60)	587	СИП2А 3х95+1х95
3	ответвления к домам	700	СИП 2х16 СИП 4х16

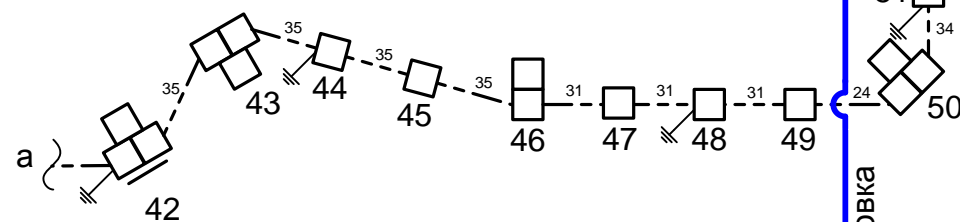

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-160 Новоселки СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казakov С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	вед.инженер	Косарев О.А.		