№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2450
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1010
1.3	абоненских ВЛ	80
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	75
3	В т.ч. абонентских	1
4	Однофазные ввода	74
5	В т.ч. абонентских	2
6	Трехфазные ввода	2
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	18

Ведомость участков

№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(оп.1-181, 181-41, 181-51)	300	СИП2А 4х70
2	Ф.1(оп.41-48)	280	3А-50+А-25+А-16
3	Ф.1(оп.48-50)	80	2А-35+А-16
4	Ф.1(оп.51-59)	320	4А-50+А-16
5	Ф.1(оп.59-61)	80	4А-50
6	Ф.1(оп.61-63)	65	СИП 3х70
7	Ф.2(оп.1-180, 180-2, 180-37)	940	СИП2А 4х70
8	Ф.2(оп.2-17)	600	4А-35
9	Ф.2(оп.34-39, 33-40)	120	СИП2А 4х16
10	Ответвления к домам		А-16, А-25, СИП 2х16

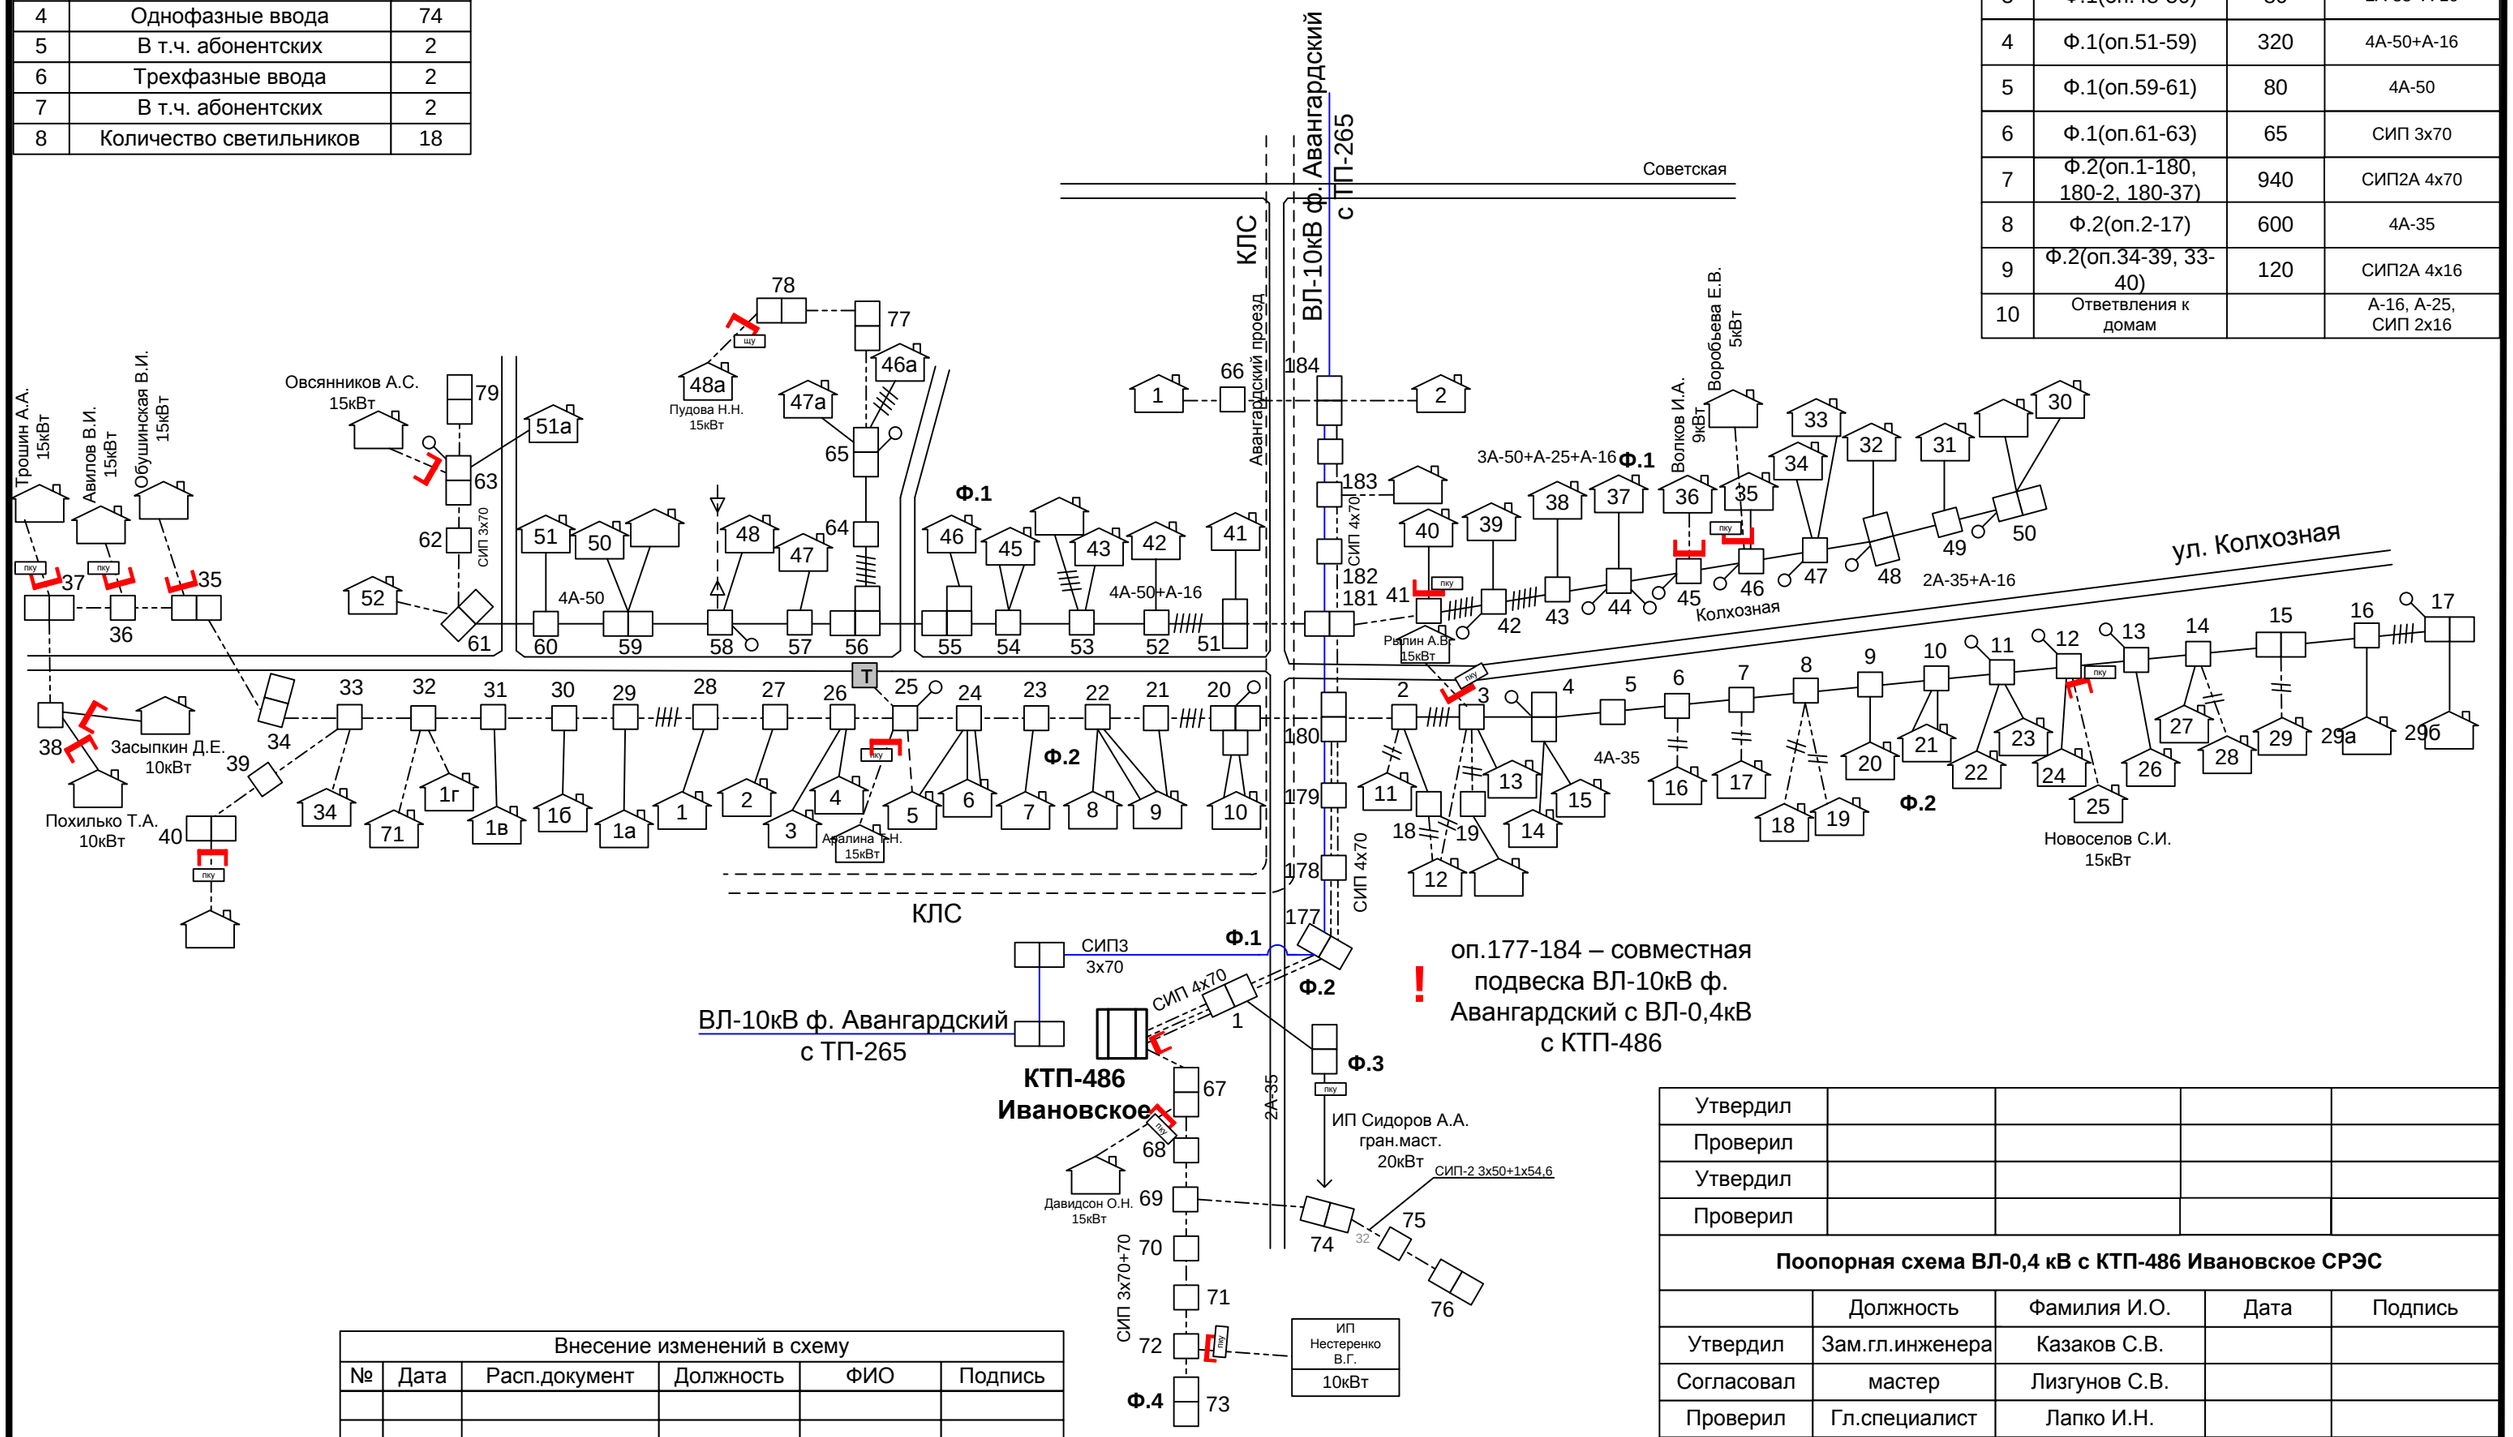

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-486 Ивановское СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		