


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,739
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,739
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КП	
2	Опор всего	71
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.3 (БМКТП-оп.61)	766	СИП-2 3х95+1х95
2	Ф. (БМКТП-оп.1-14-16)	394	СИП-2 3х95+1х95
3	Ф. (БМКТП-оп.1-2-34)	583	СИП-2 3х95+1х95
4	Ответвления к домам		

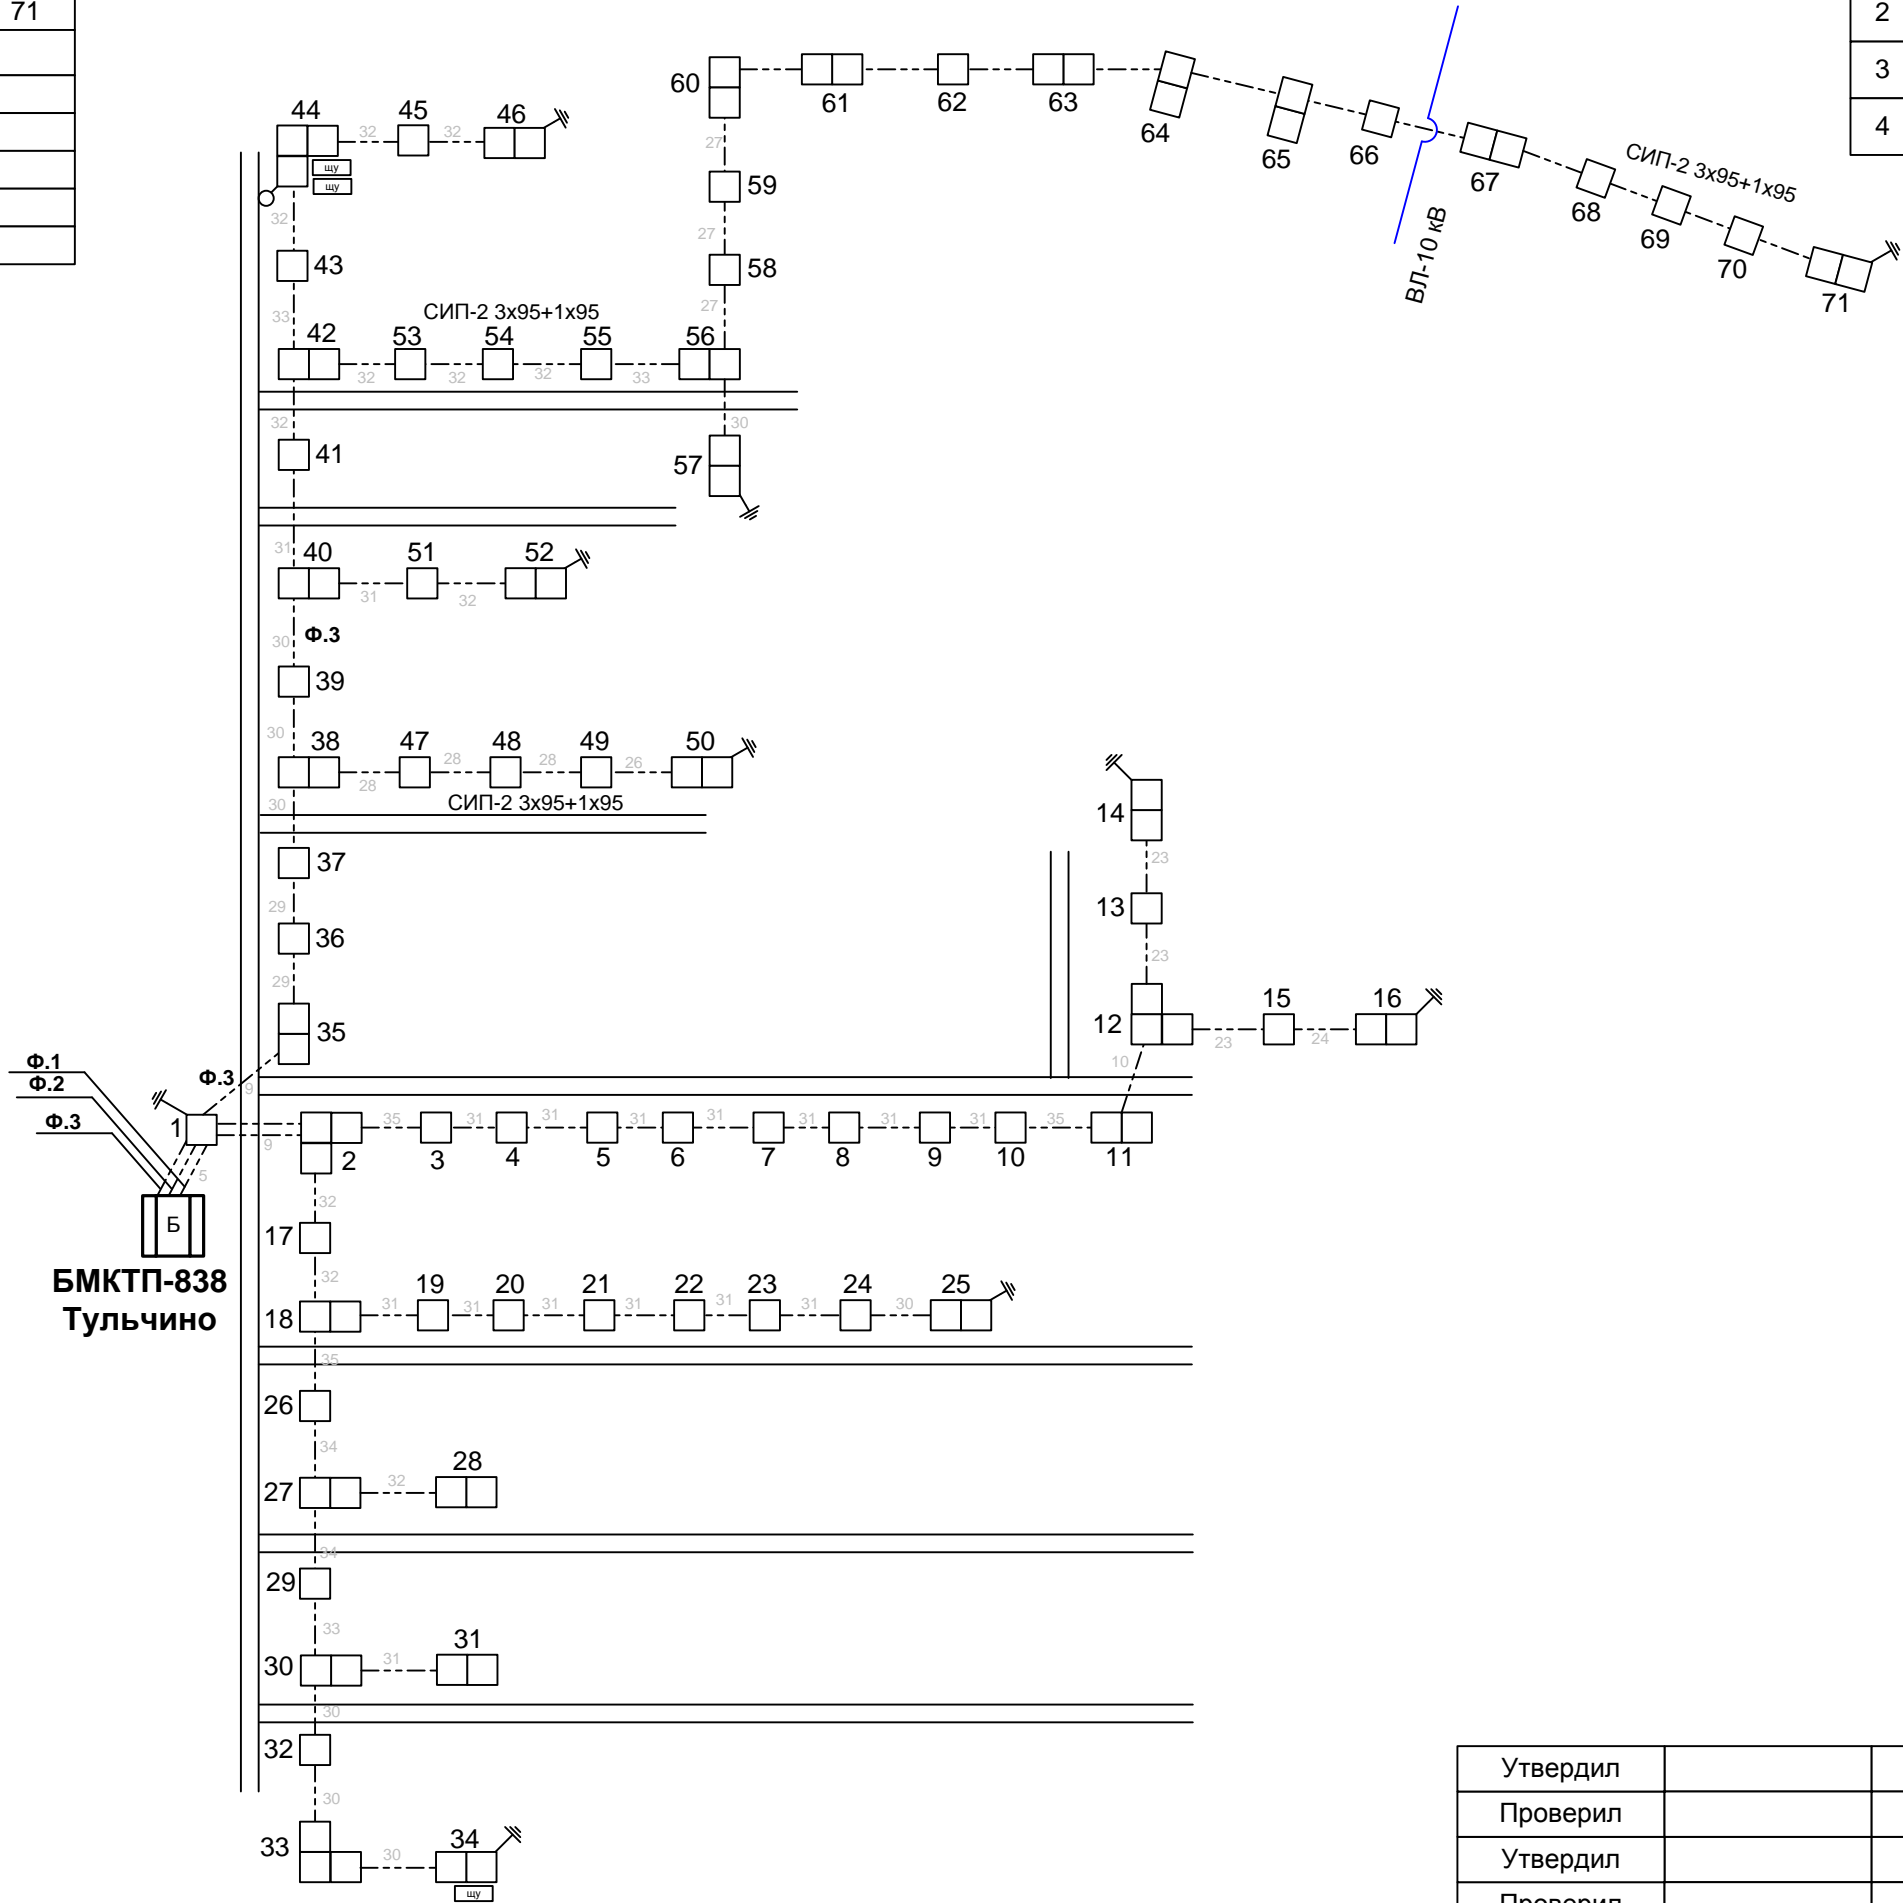

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-838 Тульчино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	09.11.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	09.11.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	09.11.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись