


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2,3
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	2,3
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	46
3	В т.ч. абонентских	5
4	Однофазные отв.к вводам	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные отв. к вводам	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

082-9931876

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1			
2	Ответвления к домам	680	A-16, A-25, СИП

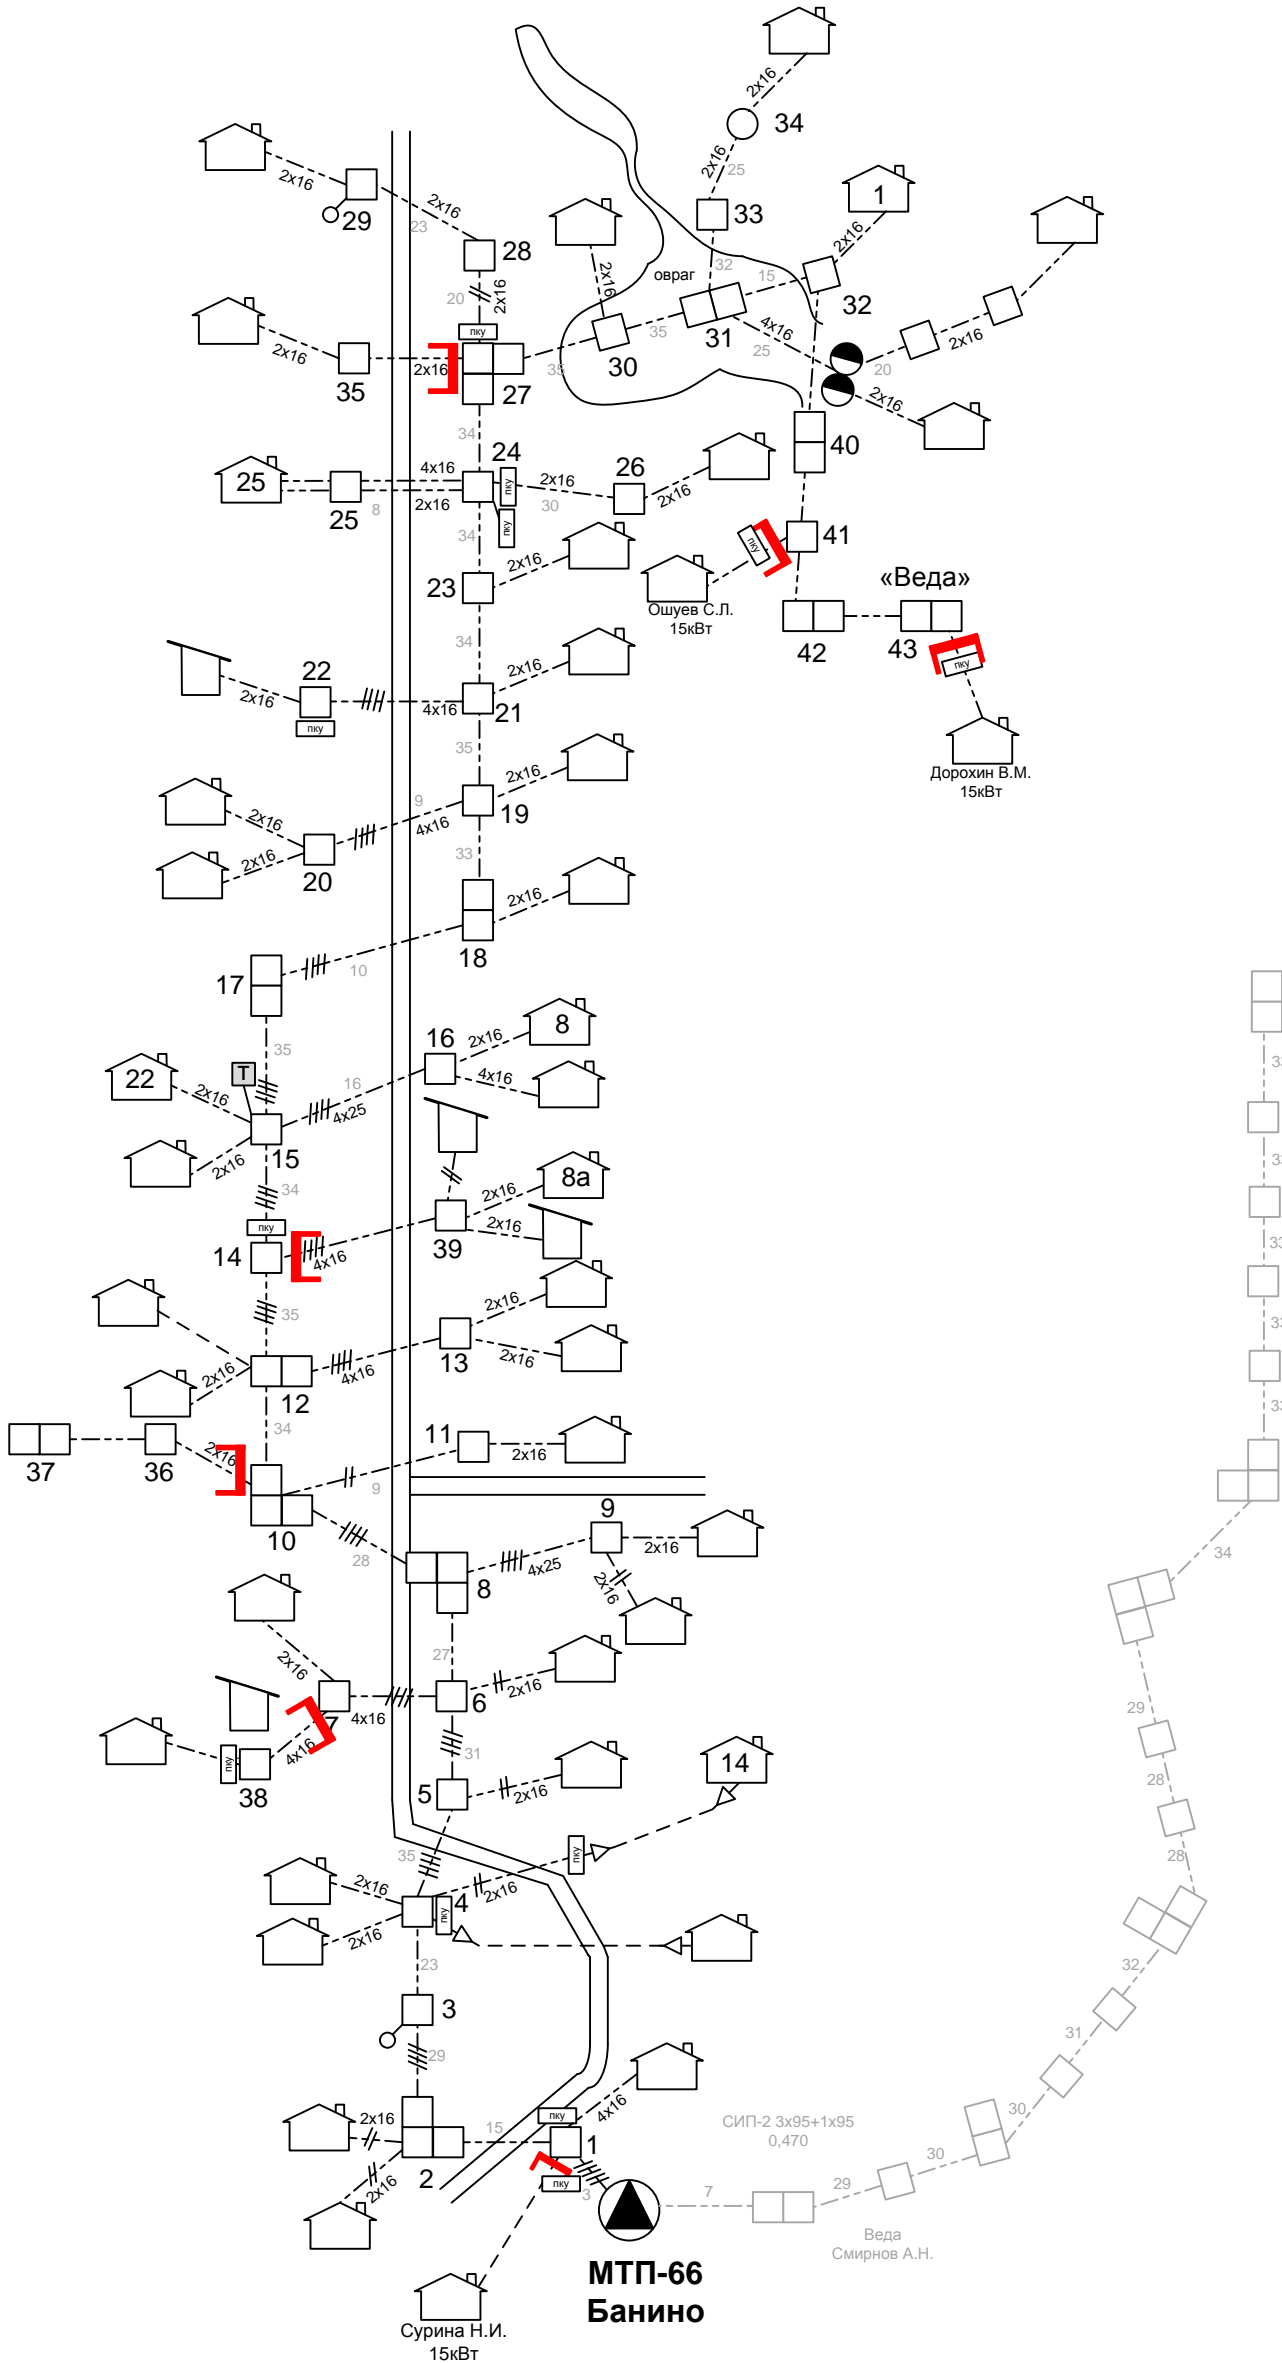

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-66 Банино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	12.05.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	12.05.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Бueva М.С.	12.05.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись