


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),м	1,3
1.1	В т.ч. кабель, м	
1.2	В т.ч. СИП, м	
1.3	абоненских ВЛ, м	
1.4	абоненских КЛ, м	
2	Опор всего, шт.	33
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввoda, шт.	34
5	В т.ч. абонентских, шт.	1
6	Трехфазные ввoda, шт.	2
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	7

Обозначения:

- Опора ж/б
- светильник
- пкч

Пункт коммерческого учета
- Граница балансовой принадлежности
- Опасное место

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.1-4)	140	АС-50
2	Ф.1(оп.4-19)	600	А-25
3	Ф.2(оп.1-33)	560	А-25

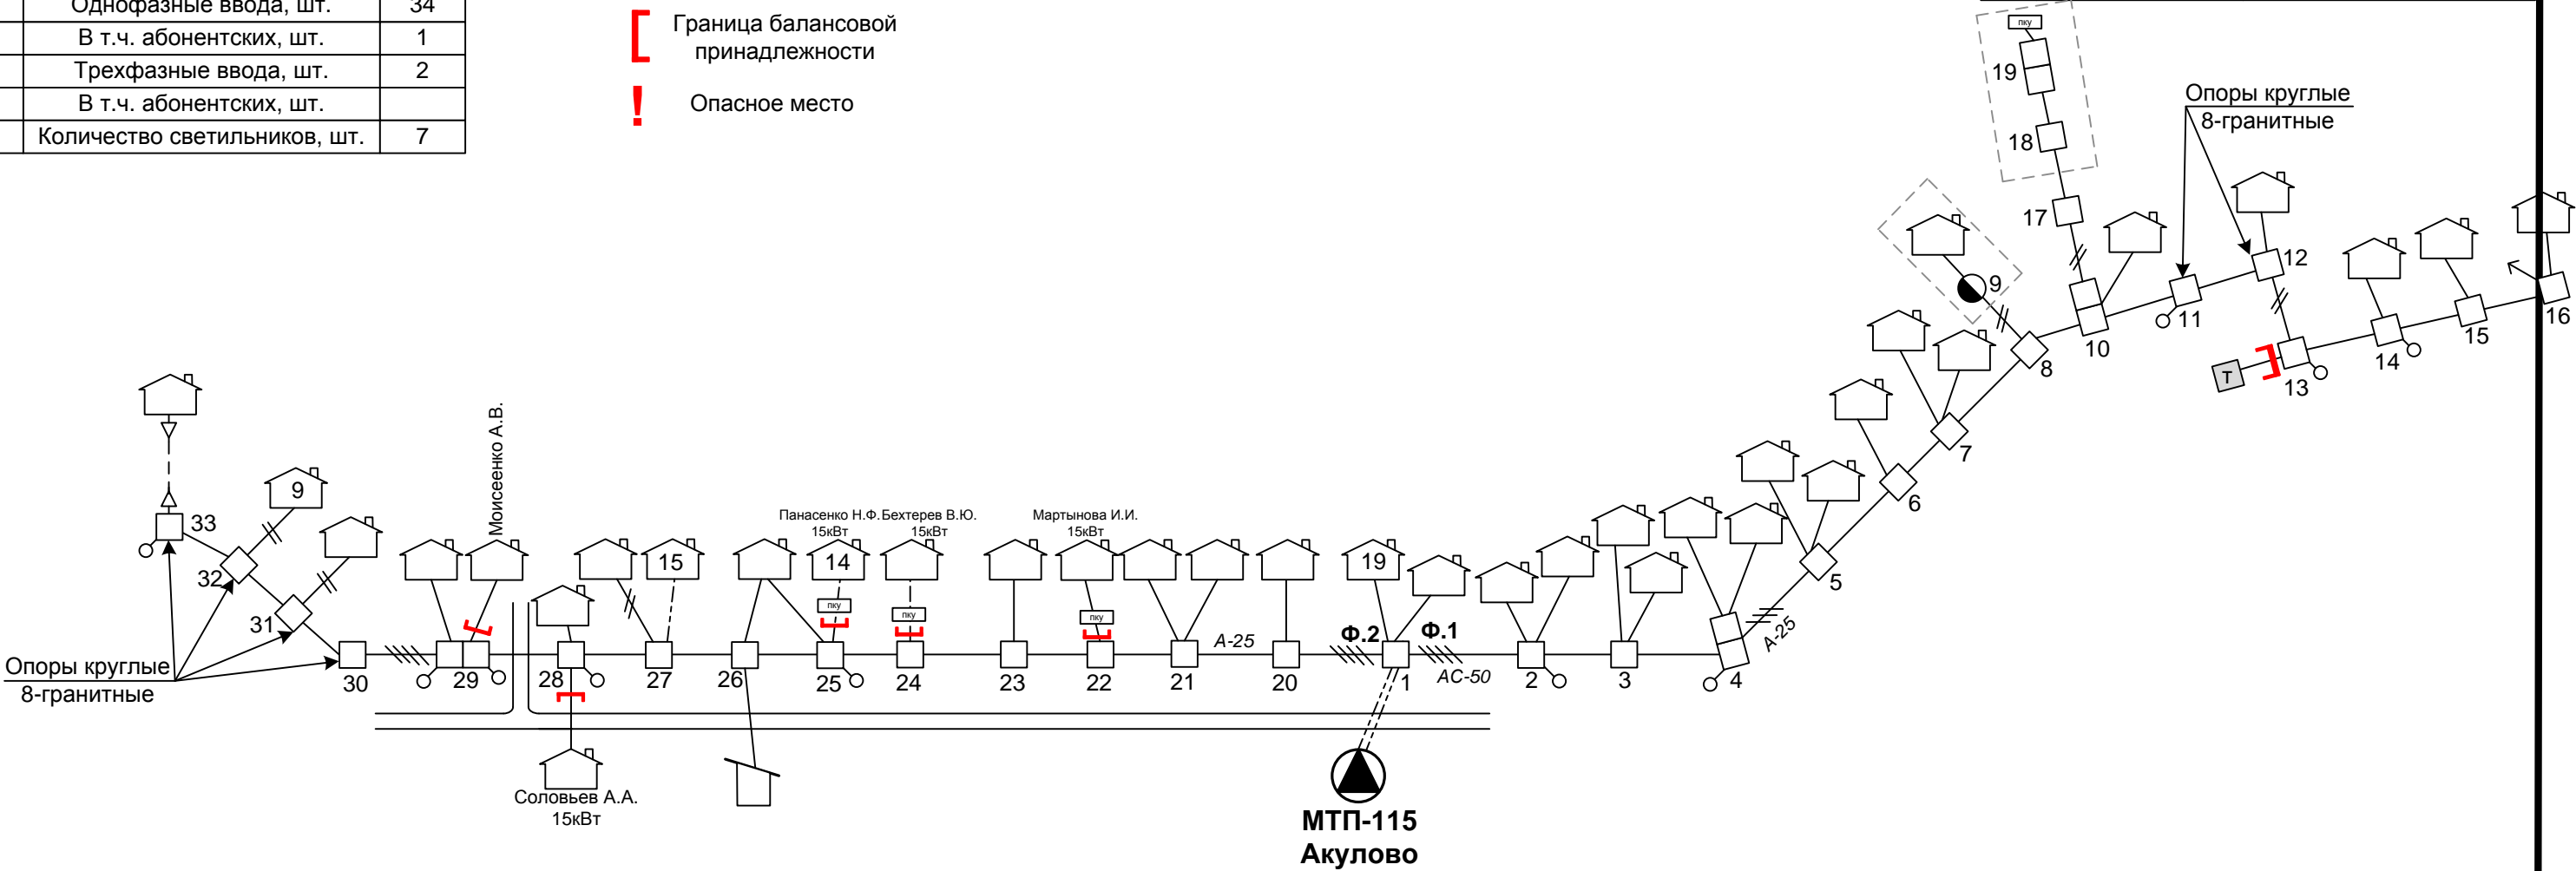

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-115 Акулово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись