


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,617
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,617
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	17
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.11)	440	СИП 4х70
2	Ф.2 (МТП-оп.17)	117	СИП-2 3х95+1х95
3	Ответвления к домам		

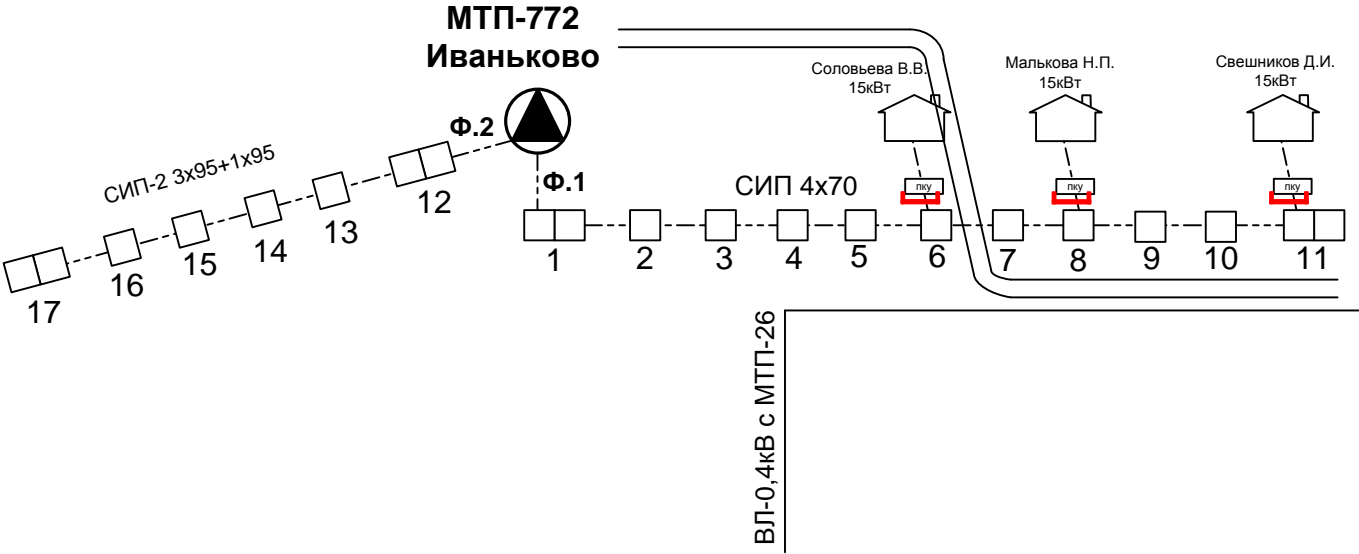

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с МТП-772 д.Иваньково СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	04.08.14	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	04.08.14	
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.	04.08.14	
Чертил	техник	Бueva М.С.	04.08.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись