


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),м	1,013
1.1	В т.ч. кабель, м	
1.2	В т.ч. СИП, м	0,547
1.3	абоненских ВЛ, м	
1.4	абоненских КЛ, м	
2	Опор всего, шт.	32
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	13
5	В т.ч. абонентских, шт.	4
6	Трехфазные ввода, шт.	11
7	В т.ч. абонентских, шт.	11
8	Количество светильников, шт.	1

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.15)	439	СИП2А 3х50+1х54,6
2	Ф.1(МТП-оп.15)	439	СИП2А 2х16
3	Ф.1(оп.15-32)	108	СИП 3х70+1х95
4	Ф.2	466	А-35

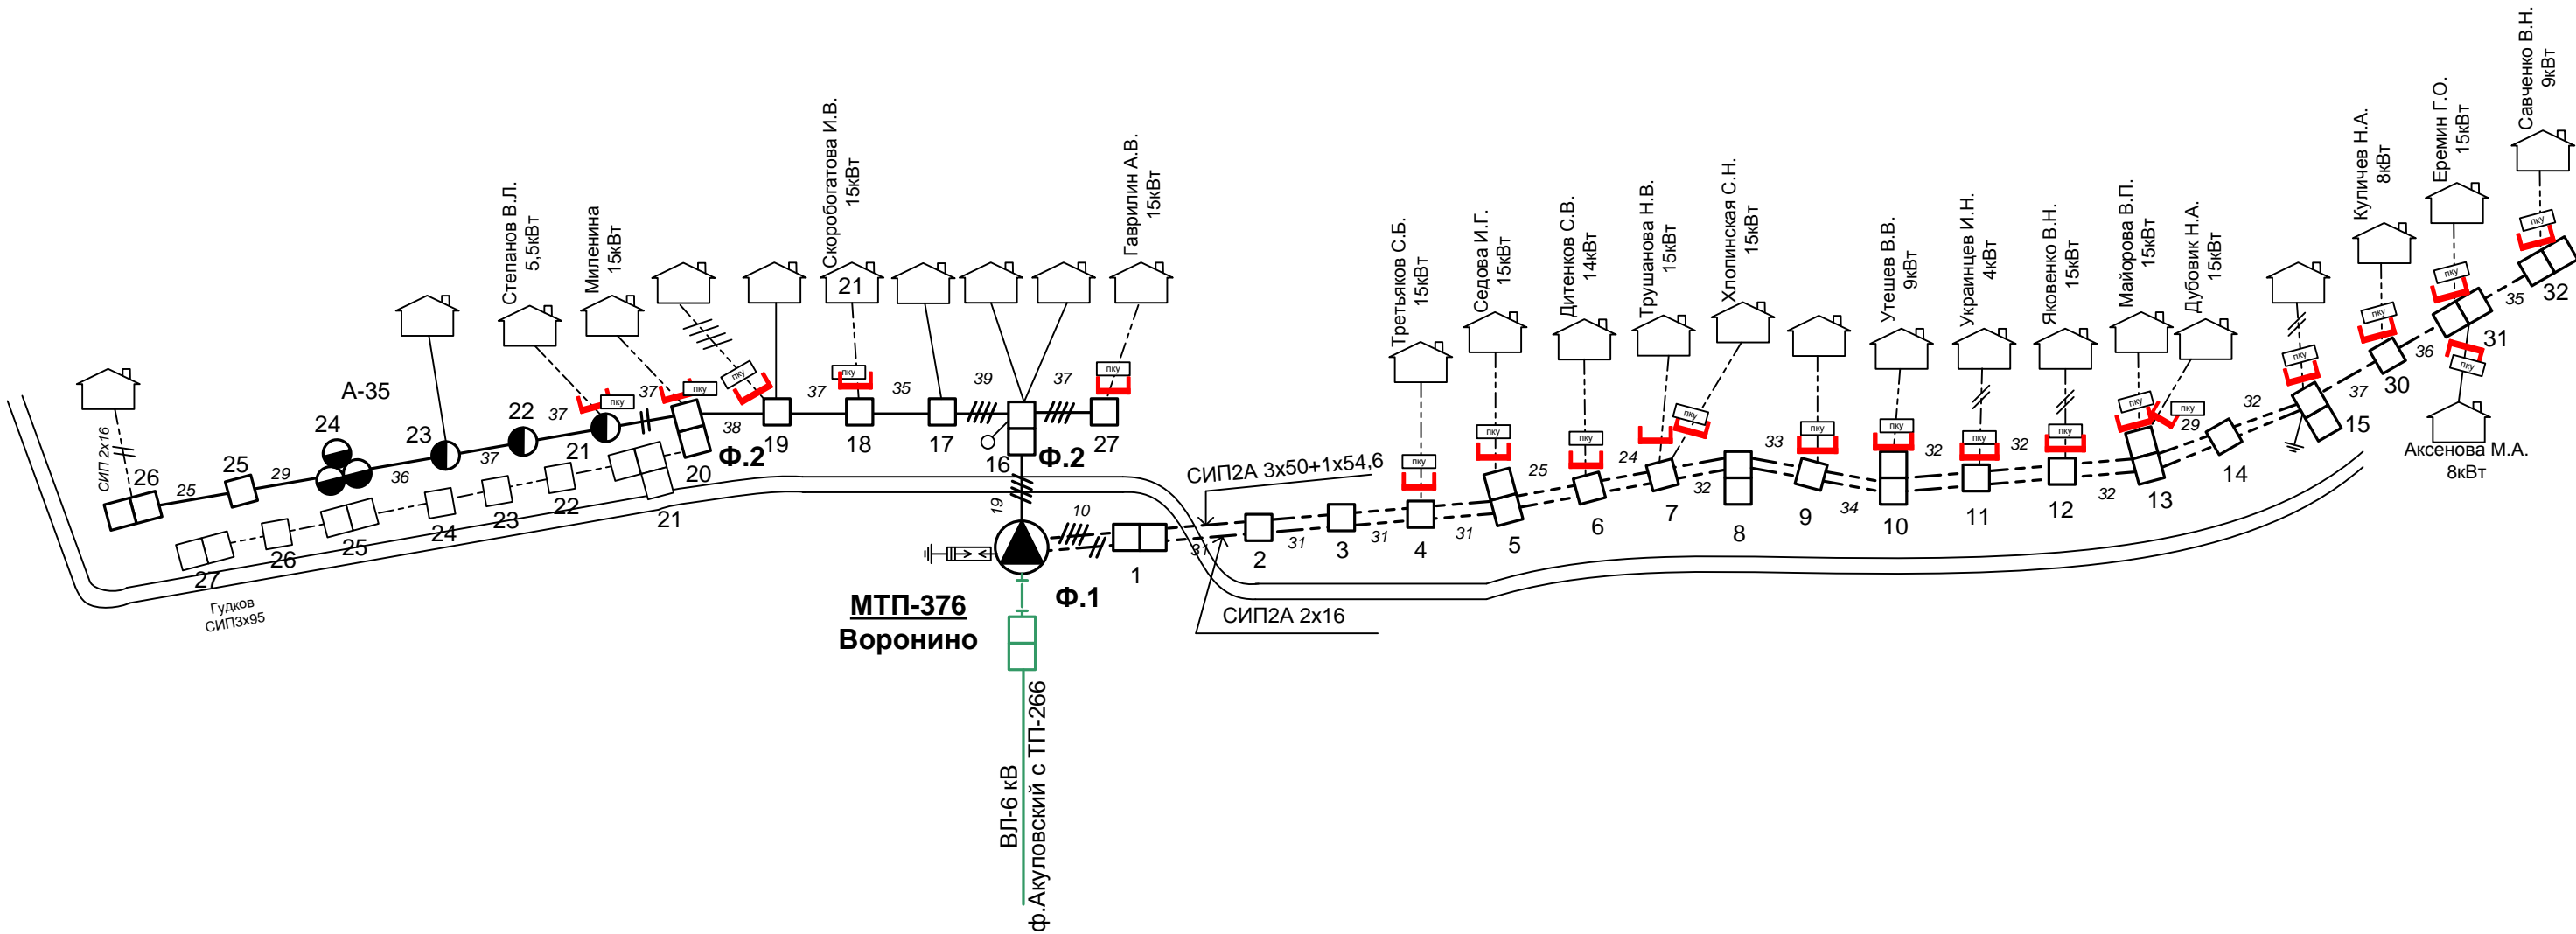

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-376 Воронино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	12.05.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	12.05.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	12.05.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

