


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	4180
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КП	
2	Опор всего	103
3	В т.ч. абонентских	35
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

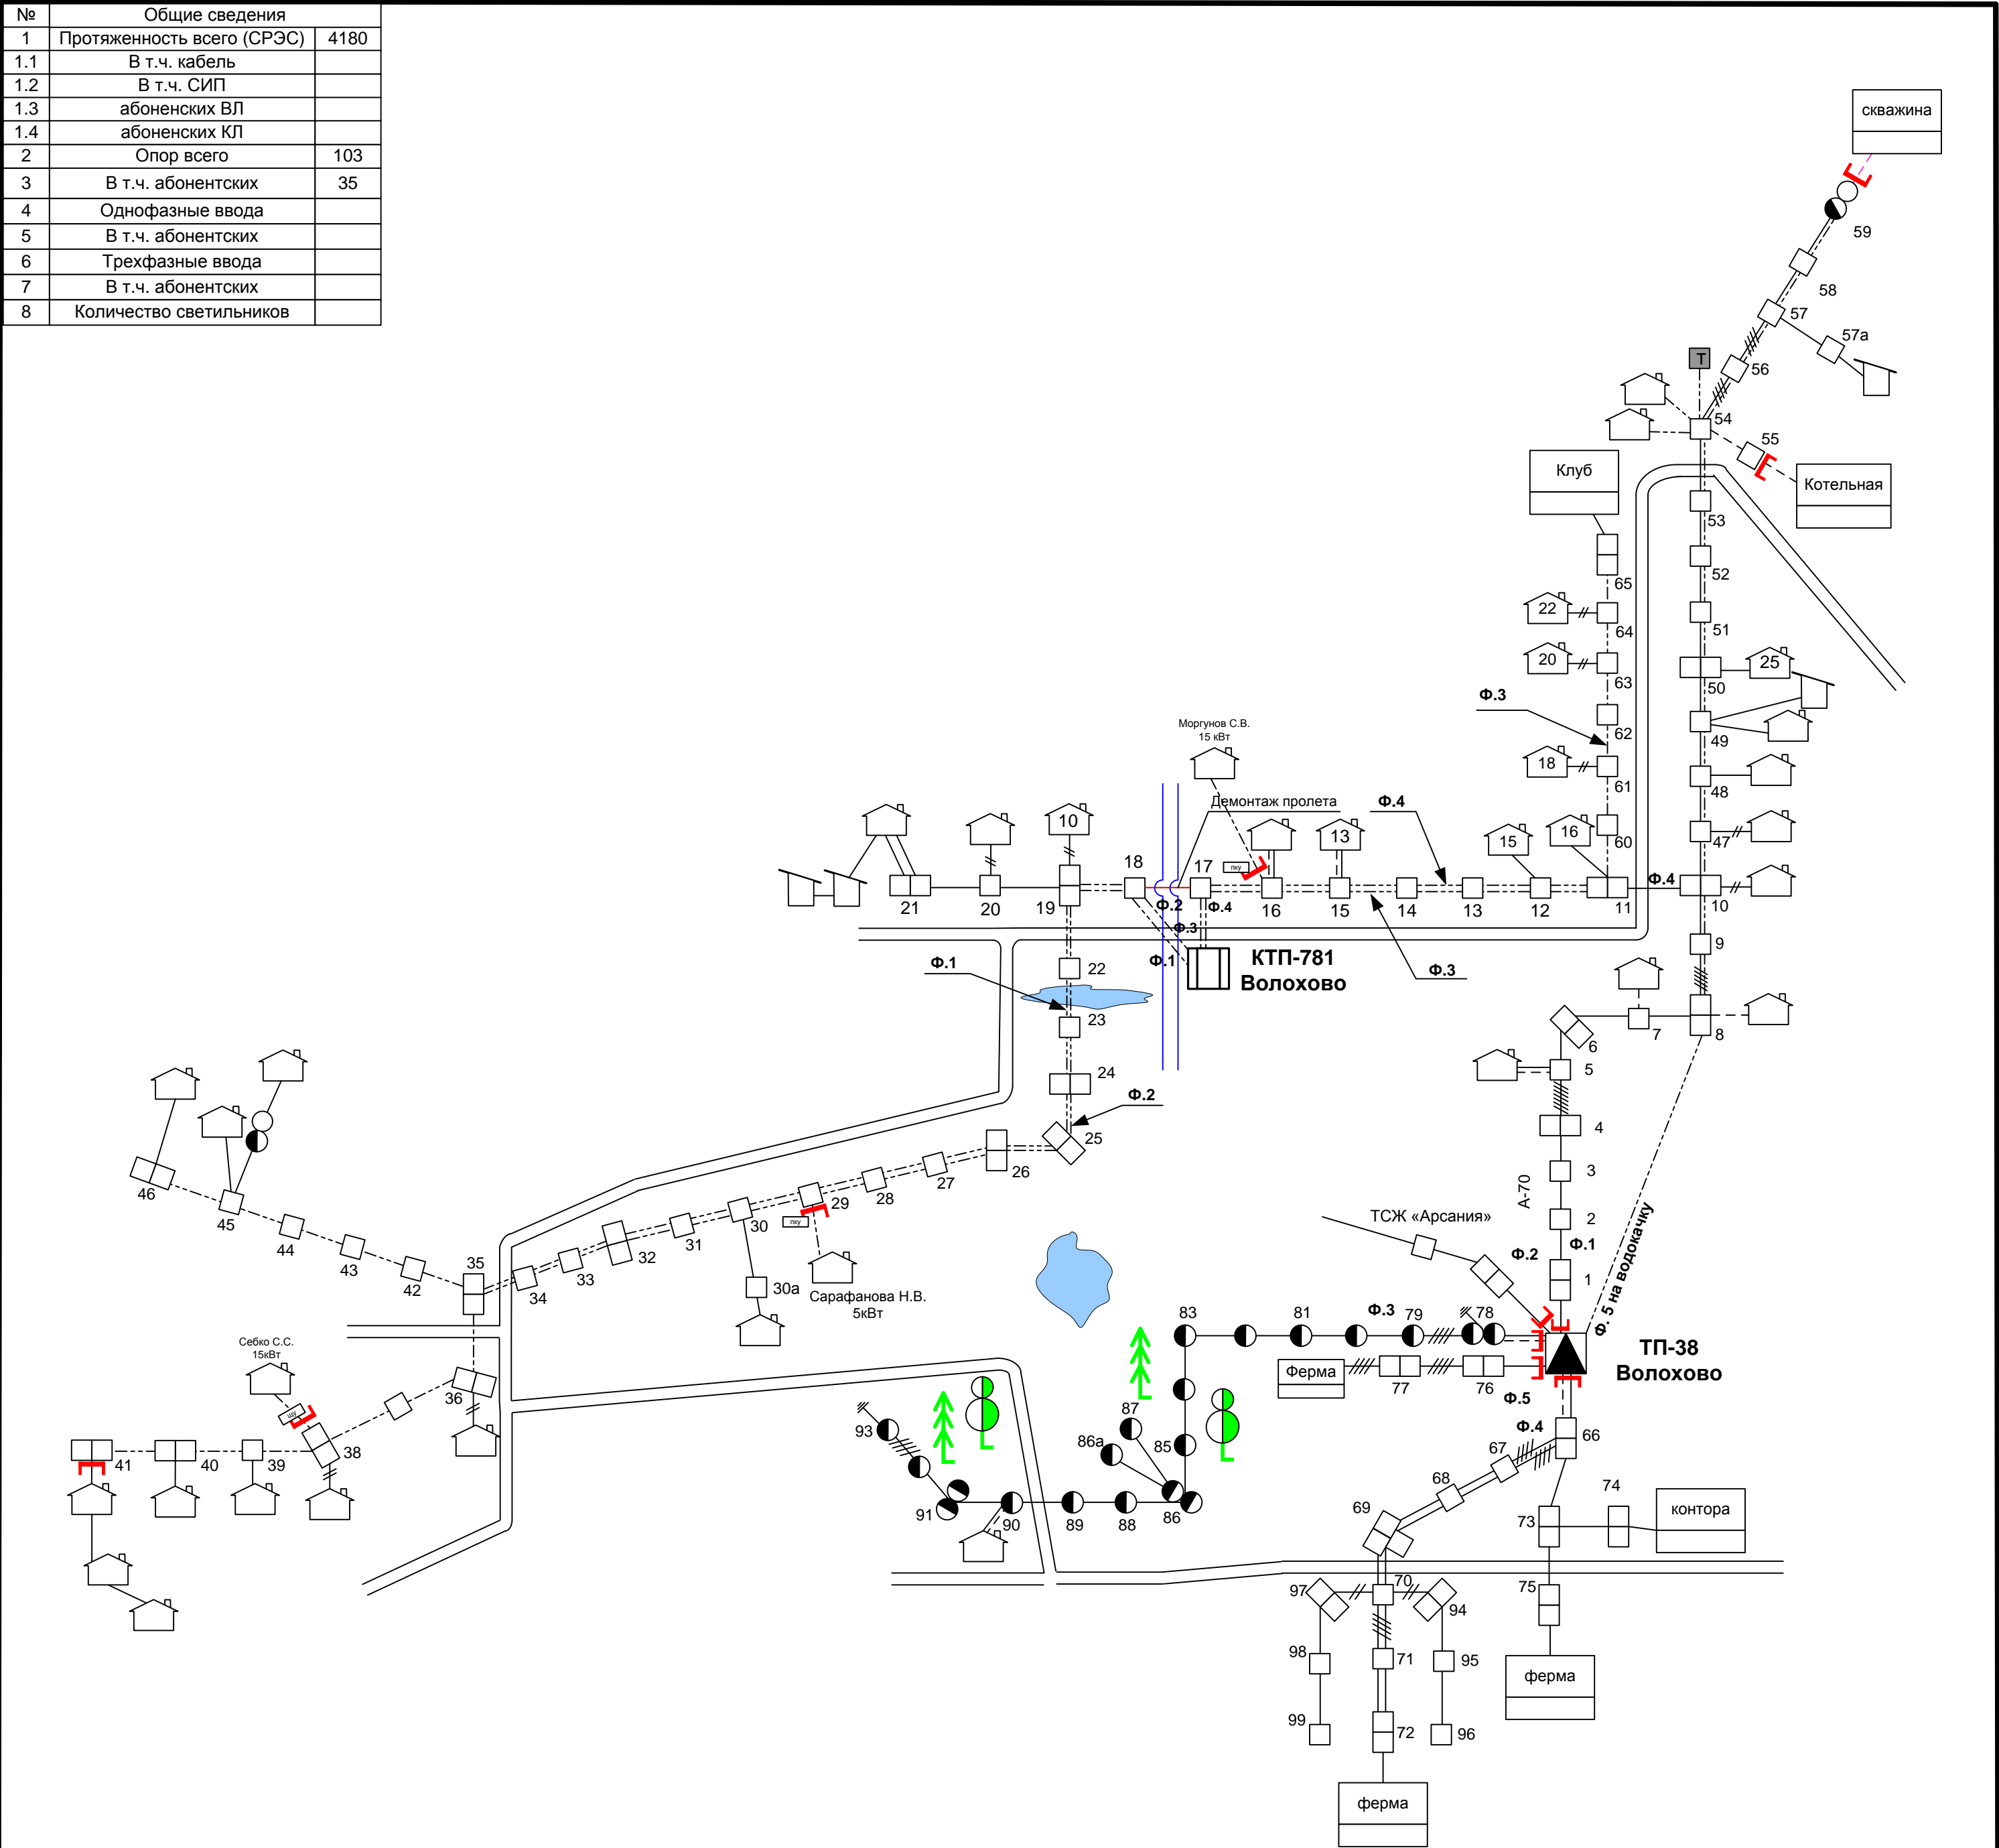

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(1-4)	98	СИП 2А 3х70+1х70+1х16
	Ответвления к домам		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-38 Волохово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		