


ВЛ-10 кВ фид.На ТП-151 с ТП-275

Схема определения места повреждения

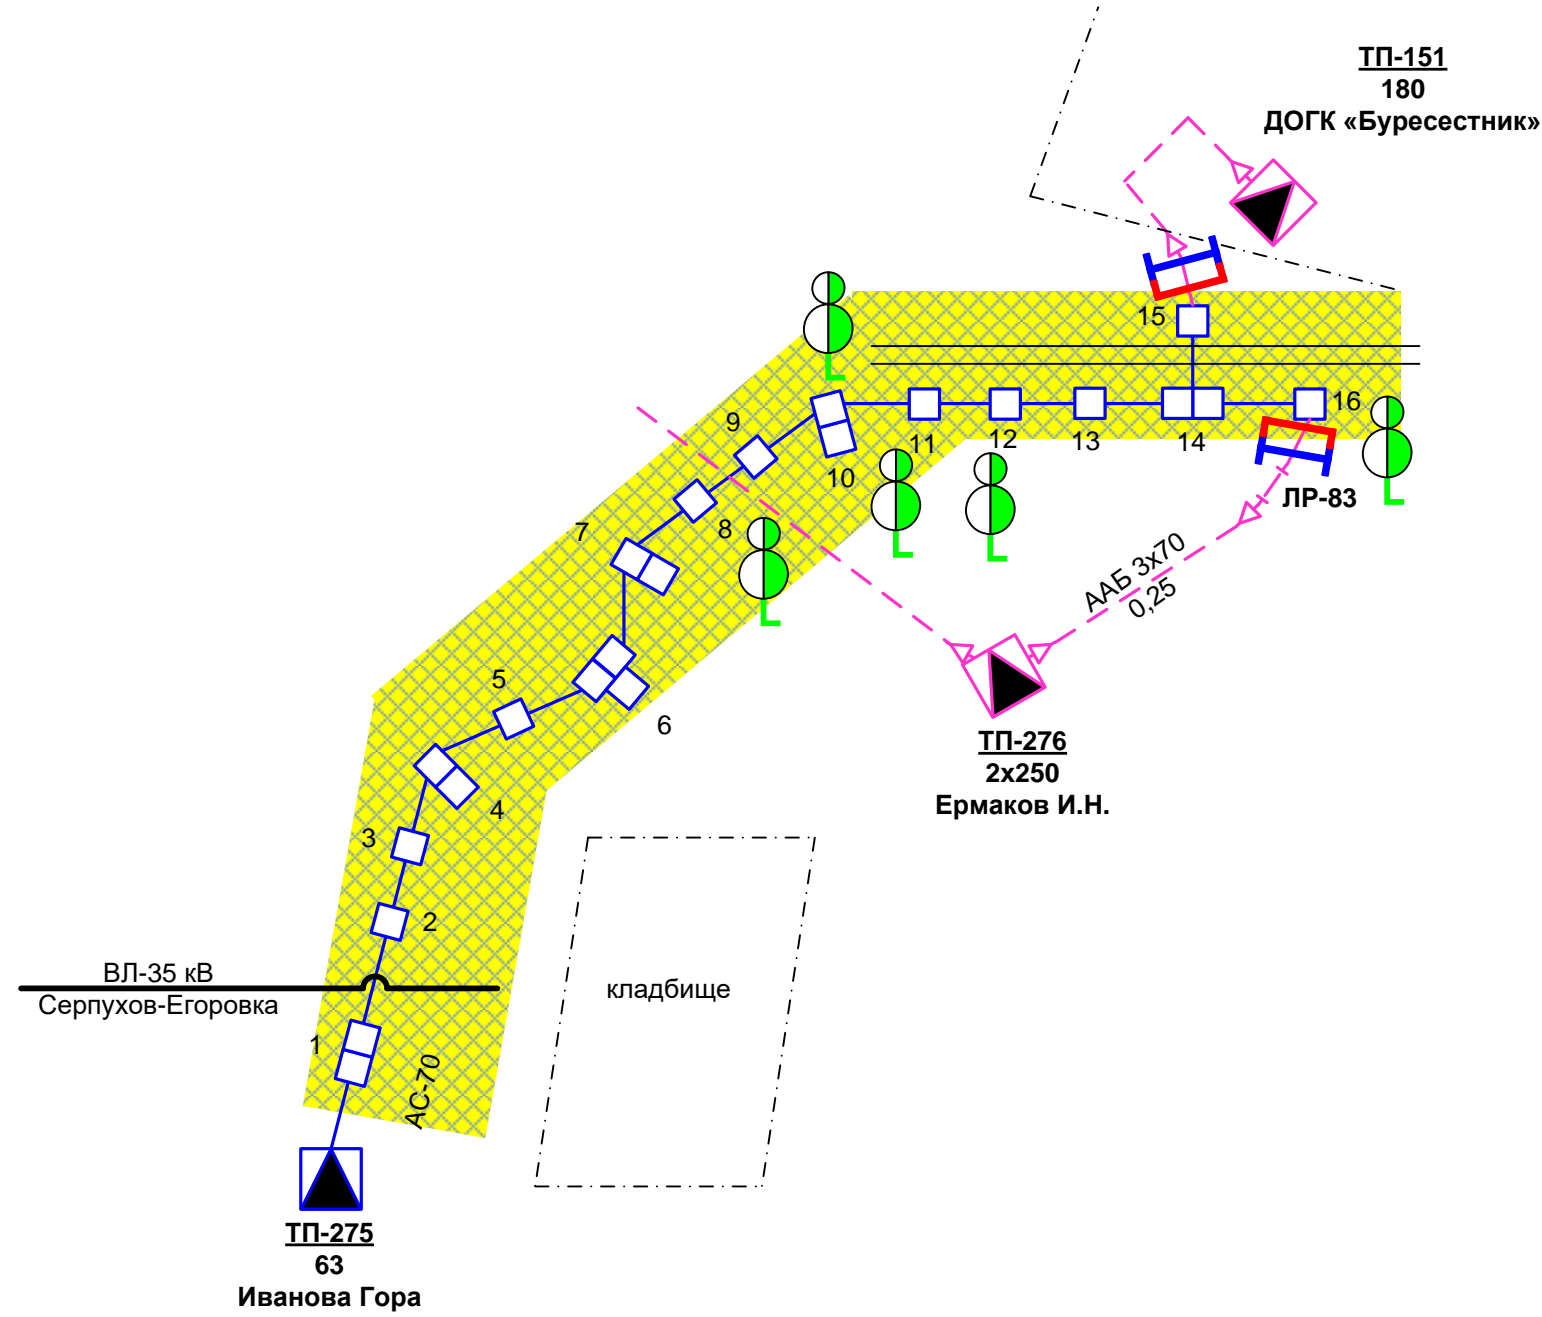

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	1,05
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	0,25
2	Опор СРЭС всего, шт.	16
3	Опор абонентских, шт.	
4	Линейных разъединителей СРЭС, шт.	
5	Разрядников СРЭС, к-т	
6	КРН СРЭС, шт.	

	Пеший осмотр
	Недоступно для осмотра
	Осмотр с применением автомобиля

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Оп.1-16	1050	ЗАС-70

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф.На ТП-151 с ТП-275 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Новов А.С.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.04.15	