


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1730
1.1	В т.ч. кабель	130
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	380
1.4	абоненских КЛ	40
2	Опор всего	35
3	В т.ч. абонентских	4
4	Однофазные ввода	9
5	В т.ч. абонентских	3
6	Трехфазные ввода	26
7	В т.ч. абонентских	13
8	Количество светильников	14

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(КТП-оп.1)	50	АВВГ 4х50
2	Ф.1(1-19)	680	4А-50
3	Ф.2(КТП-оп.21)	80	АВВГ 4х50
4	Ф.2(21-32)	440	4А-50
5	Ответвления к домам	480	СИП 4х16 ,А-25; А-16

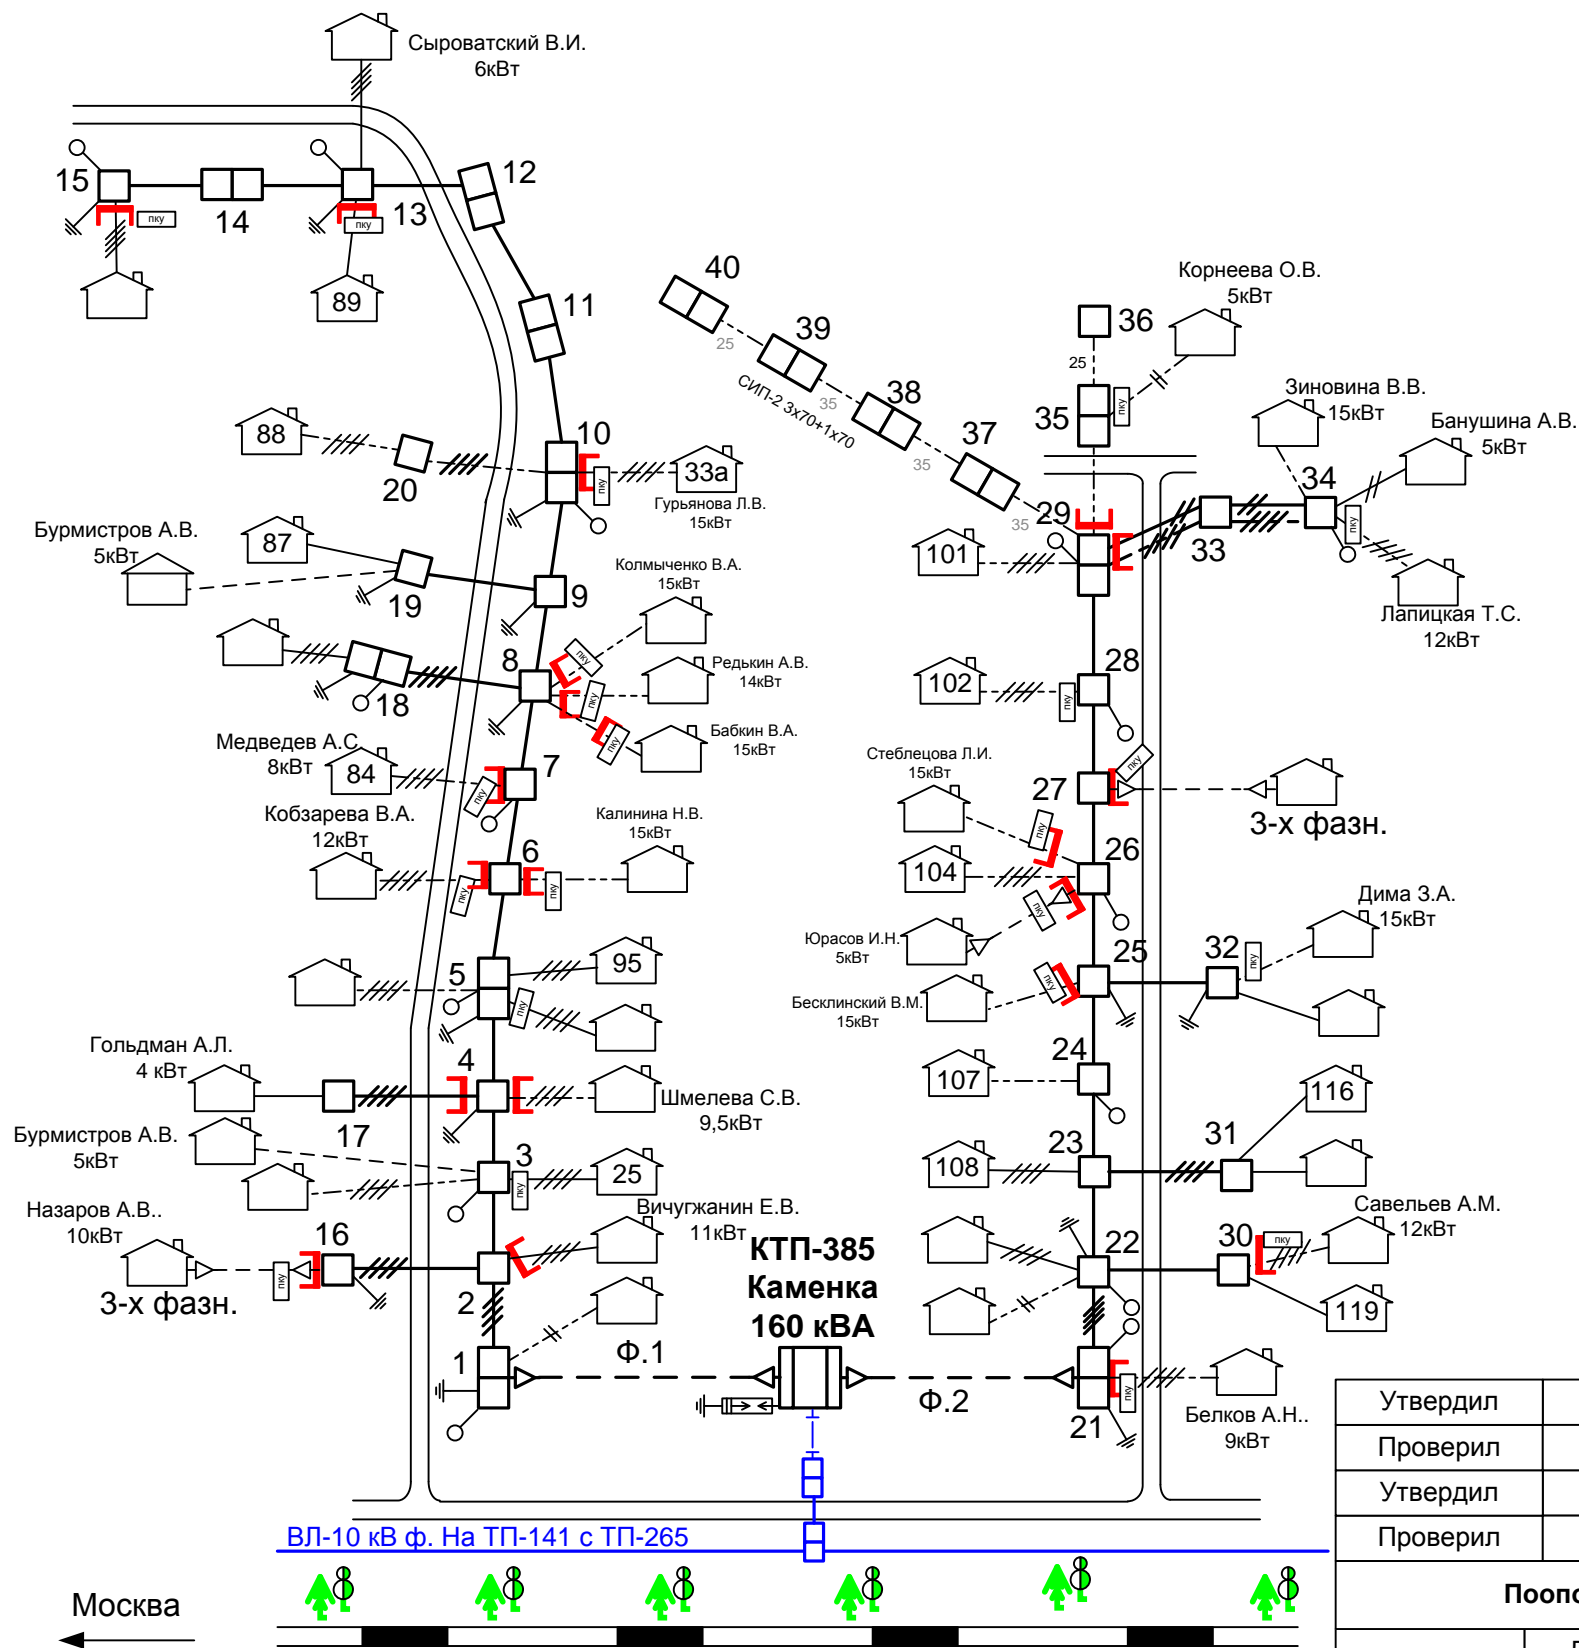

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-385 Каменка СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	вед.инженер	Косарев О.А.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись