№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1650
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	570
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	48
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	48
5	В т.ч. абонентских	3
6	Трехфазные ввода	2
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	4

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(КТП-оп.7-35)	360	СИП2 3х70+1х70
2	Ф.1(оп.2-5,7-17)	880	А-35
3	Ф.1(оп.16-21)	160	А-25
4	Ф.1(оп.1-43)	210	СИП
5	Ответвления к вводам	940	А-16,А-25,СИП2х16

082-9932055

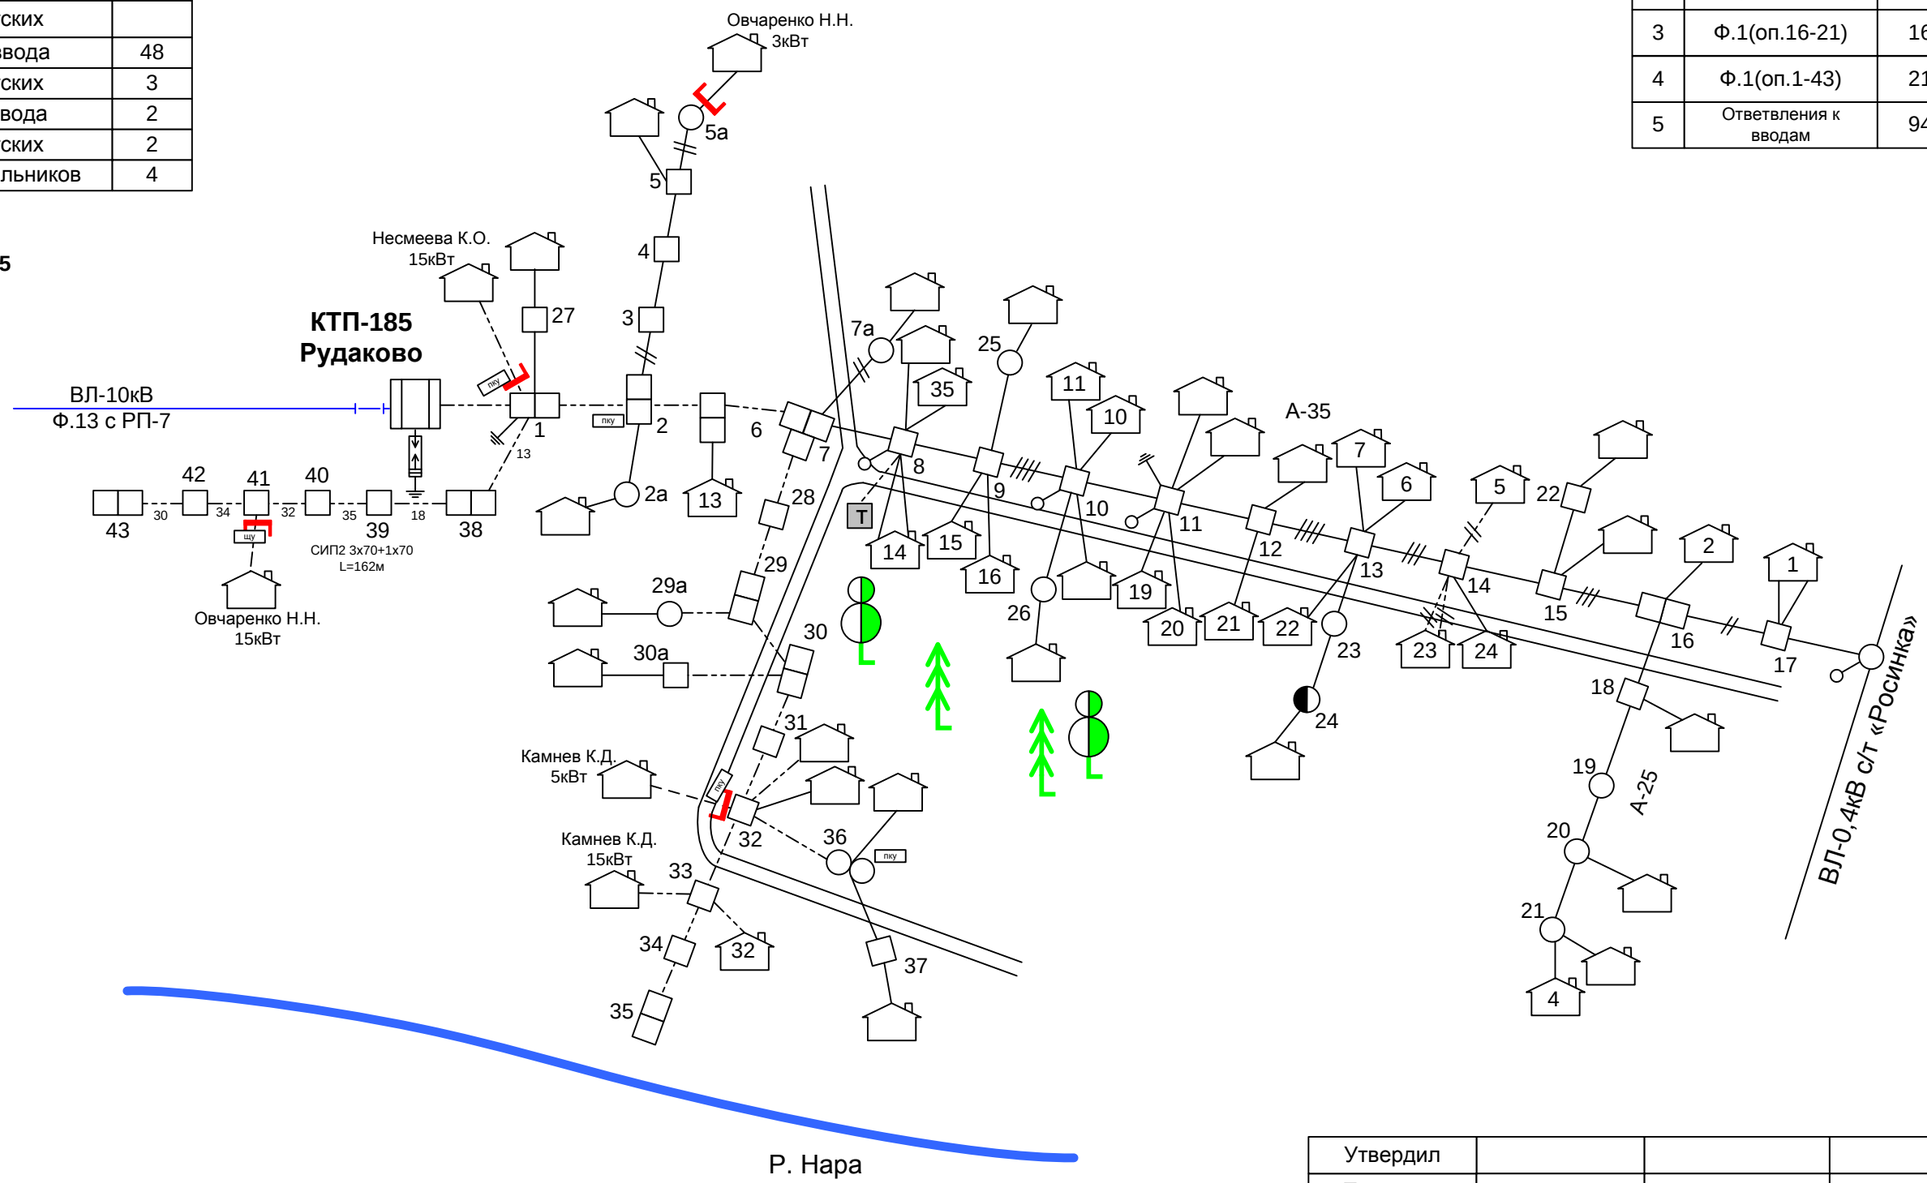

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-185 Рудаково СРЭС

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись