Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина км	марка провода, кабеля
1	Ф.1(1-30,63,67-91)	2,2	А-50,А-35. АПВБШВ 3х135+1х50
2	Ф.2(179,31-62)	1,24	А-35, АВВГ-4х70
3	Ф.3(96-114)	0,72	А-50,А-35, АВВГ 3х50+1х16

ТП-192 д. Арнеево

Обозначения:
- Опора дерев.
- Опора сложн. дерев.
- Опора дер.с ж/б прист.
- Опора дерев. сложн. с ж/б приставкой
- Опора ж/б одност.
- Опора ж/б двухст.
- Граница балансовой принадлежности

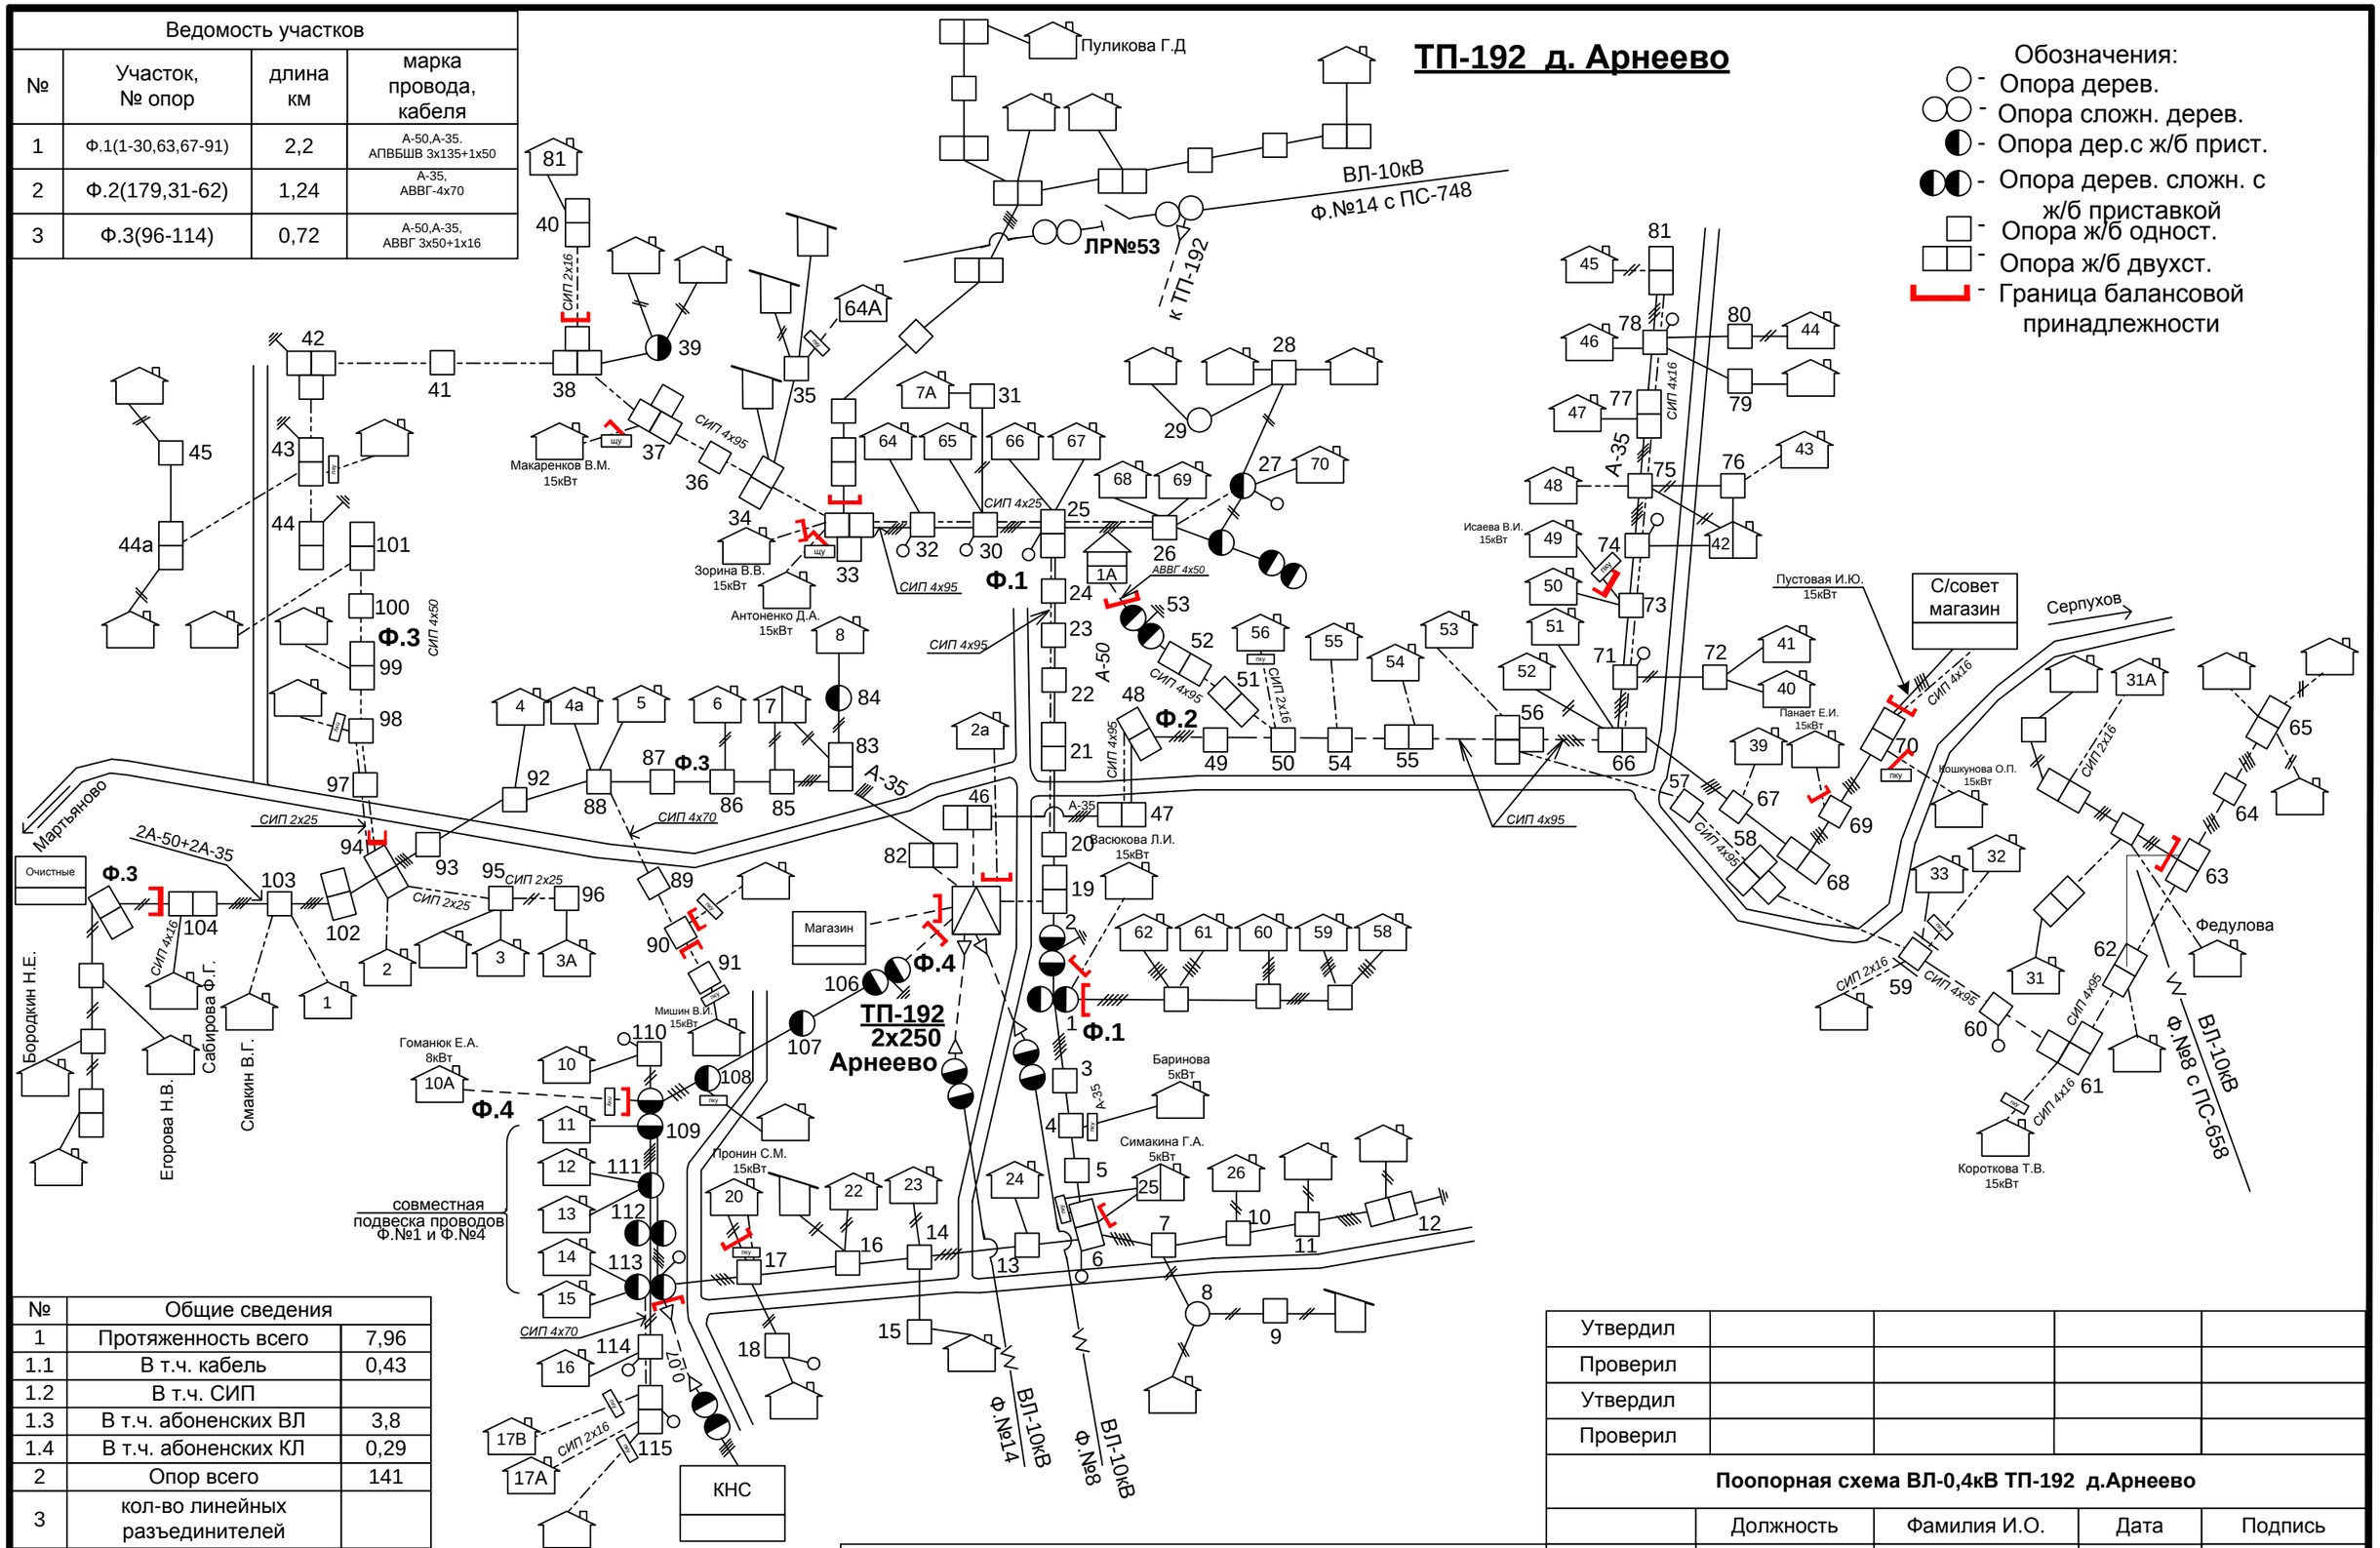

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего	7,96
1.1	В т.ч. кабель	0,43
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	3,8
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	0,29
2	Опор всего	141
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные ввода	127
5	В т.ч. абонентских	48
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	2

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ ТП-192 д.Арнеево

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	14.02.14	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	14.02.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	14.02.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	14.02.14	