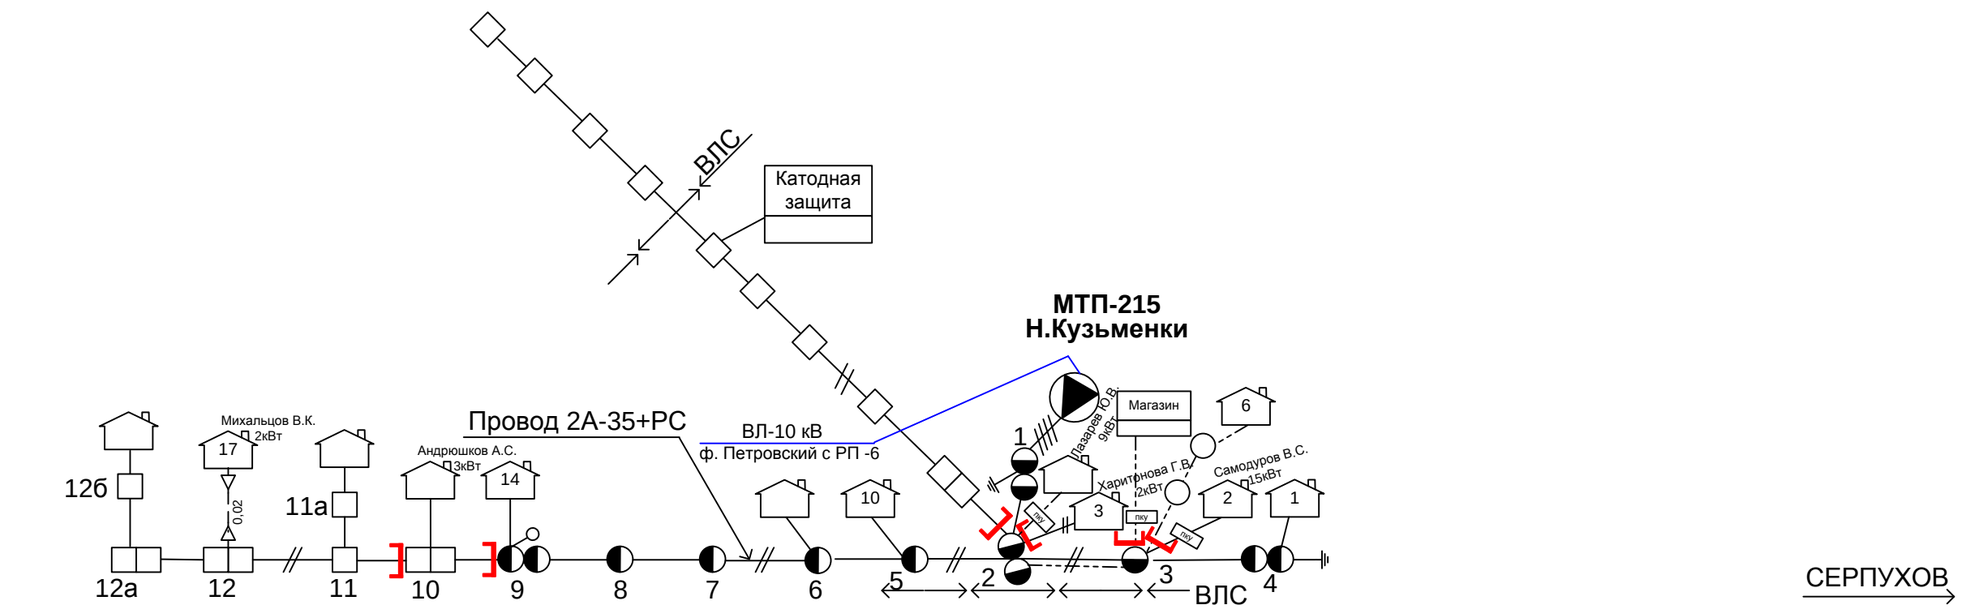

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,432
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	Абоненских ВЛ	0,720
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	26
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные ввода	28
5	В т.ч. абонентских	5
6	Трехфазные ввода	9
7	В т.ч. абонентских	9
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.2-4)	192	4А-35
2	Ф.1 (оп.2-9)	240	4А-35
3			
4			
5	Ответвления к домам	640	А-16, А-25, СИП2х16,

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ МТП-215 д. Н.Кузьмёнки

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Косарев О.А.		