


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	884
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	884
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	49
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.37)	884	СИП2 3Х95+1+95
2	Ответвления к домам	568	СИП2 4Х16,А-16, А-25

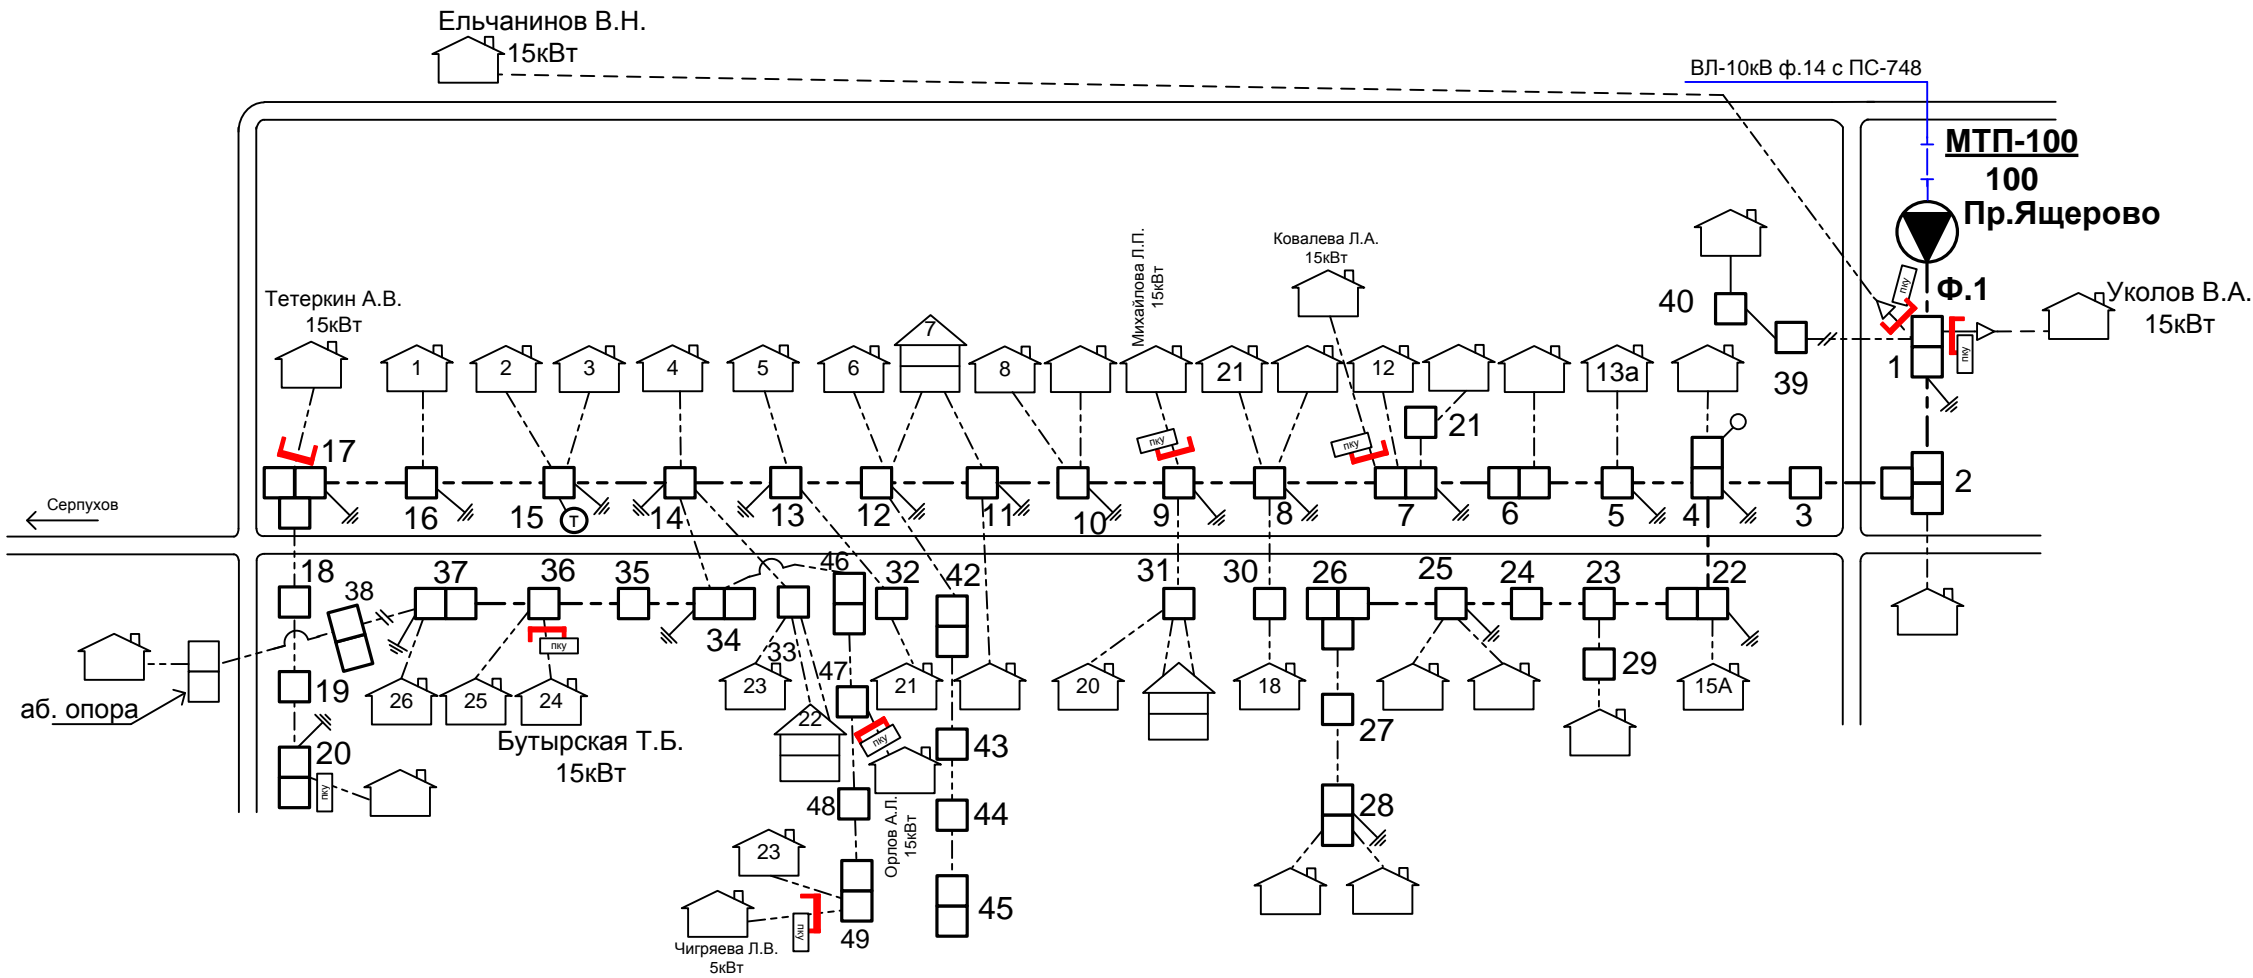

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с МТП-100 д.Пр.Ящерово				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	08.09.14	
Согласовал	мастер	Головлёнков А.Е.	08.09.14	
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.	08.09.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	08.09.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись