


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего	0,604
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,604
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	20
3	Однофазные ввода	
4	В т.ч. абонентских	
5	Трехфазные ввода	
6	В т.ч. абонентских	
7	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(КТП-оп.20)	604	СИП 3х95+1х95

А-23-4шт
П-23-13шт
УА-23-1шт
УП-23-2 шт

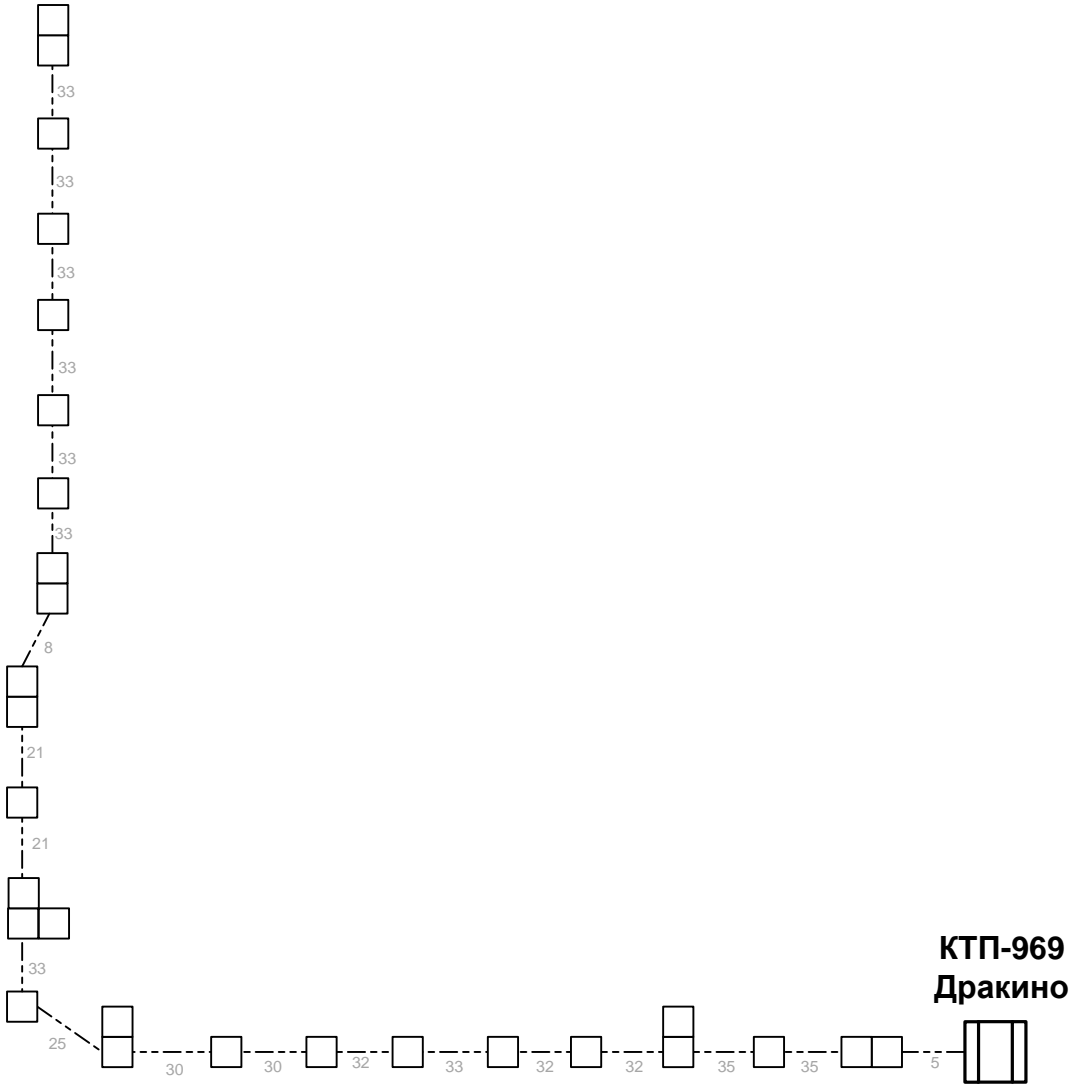

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с КТП-969 д.Дракино				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Инженер	Хромова М.Ю.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись