


МТП-317 п. Шарапова Охота

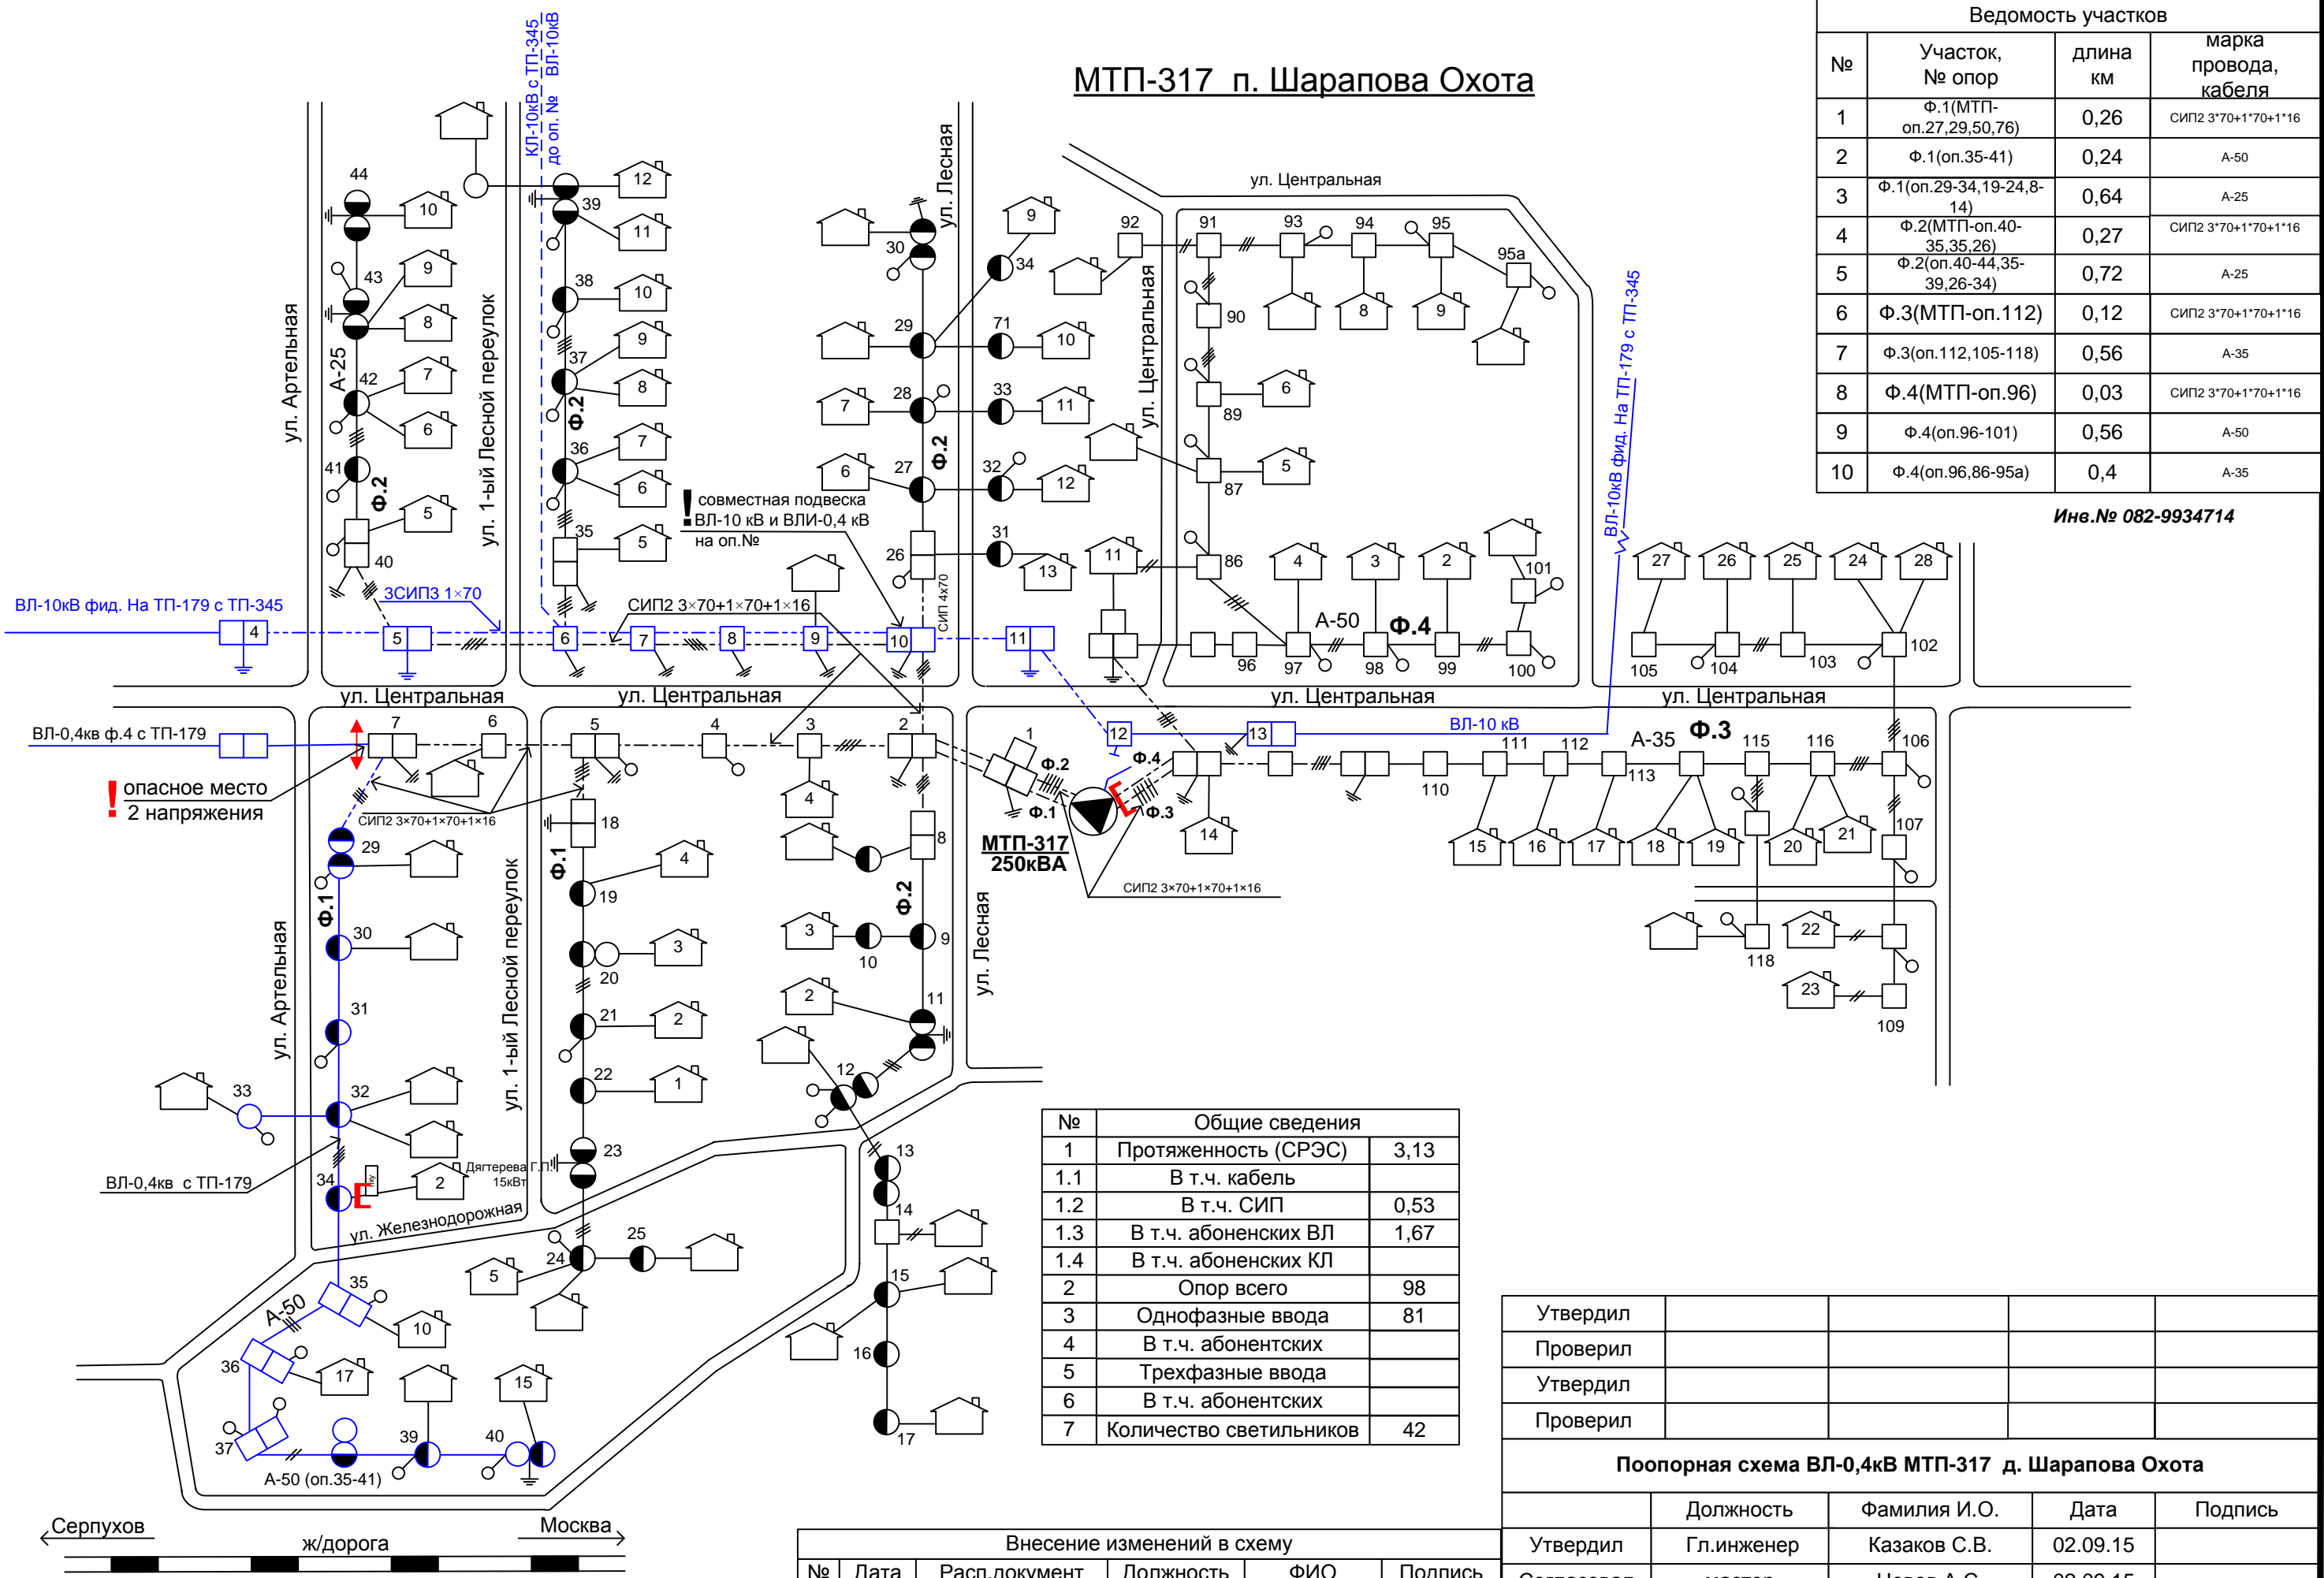

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина км	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.27,29,50,76)	0,26	СИП2 3*70+1*70+1*16
2	Ф.1(оп.35-41)	0,24	A-50
3	Ф.1(оп.29-34,19-24,8-14)	0,64	A-25
4	Ф.2(МТП-оп.40-35,35,26)	0,27	СИП2 3*70+1*70+1*16
5	Ф.2(оп.40-44,35-39,26-34)	0,72	A-25
6	Ф.3(МТП-оп.112)	0,12	СИП2 3*70+1*70+1*16
7	Ф.3(оп.112,105-118)	0,56	A-35
8	Ф.4(МТП-оп.96)	0,03	СИП2 3*70+1*70+1*16
9	Ф.4(оп.96-101)	0,56	A-50
10	Ф.4(оп.96,86-95a)	0,4	A-35

Инв.№ 082-9934714

№	Общие сведения	
1	Протяженность (СРЭС)	3,13
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,53
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	1,67
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	98
3	Однофазные вводы	81
4	В т.ч. абонентских	
5	Трехфазные вводы	
6	В т.ч. абонентских	
7	Количество светильников	42

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ МТП-317 д. Шарапова Охота

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.09.15	
Согласовал	мастер	Новов А.С.	02.09.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.09.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись