


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.12)	379	СИП2 3х95+1х95
2	Ф.1(оп.10,13-оп.34)	597	СИП2 3х95+1х95
3	Ф.1(оп.17-оп.35)	23	СИП2 4х25
4	Ф.2 (МТП-оп.52)	479	СИП-2 3х95+1х95
5	Ответвления к домам		

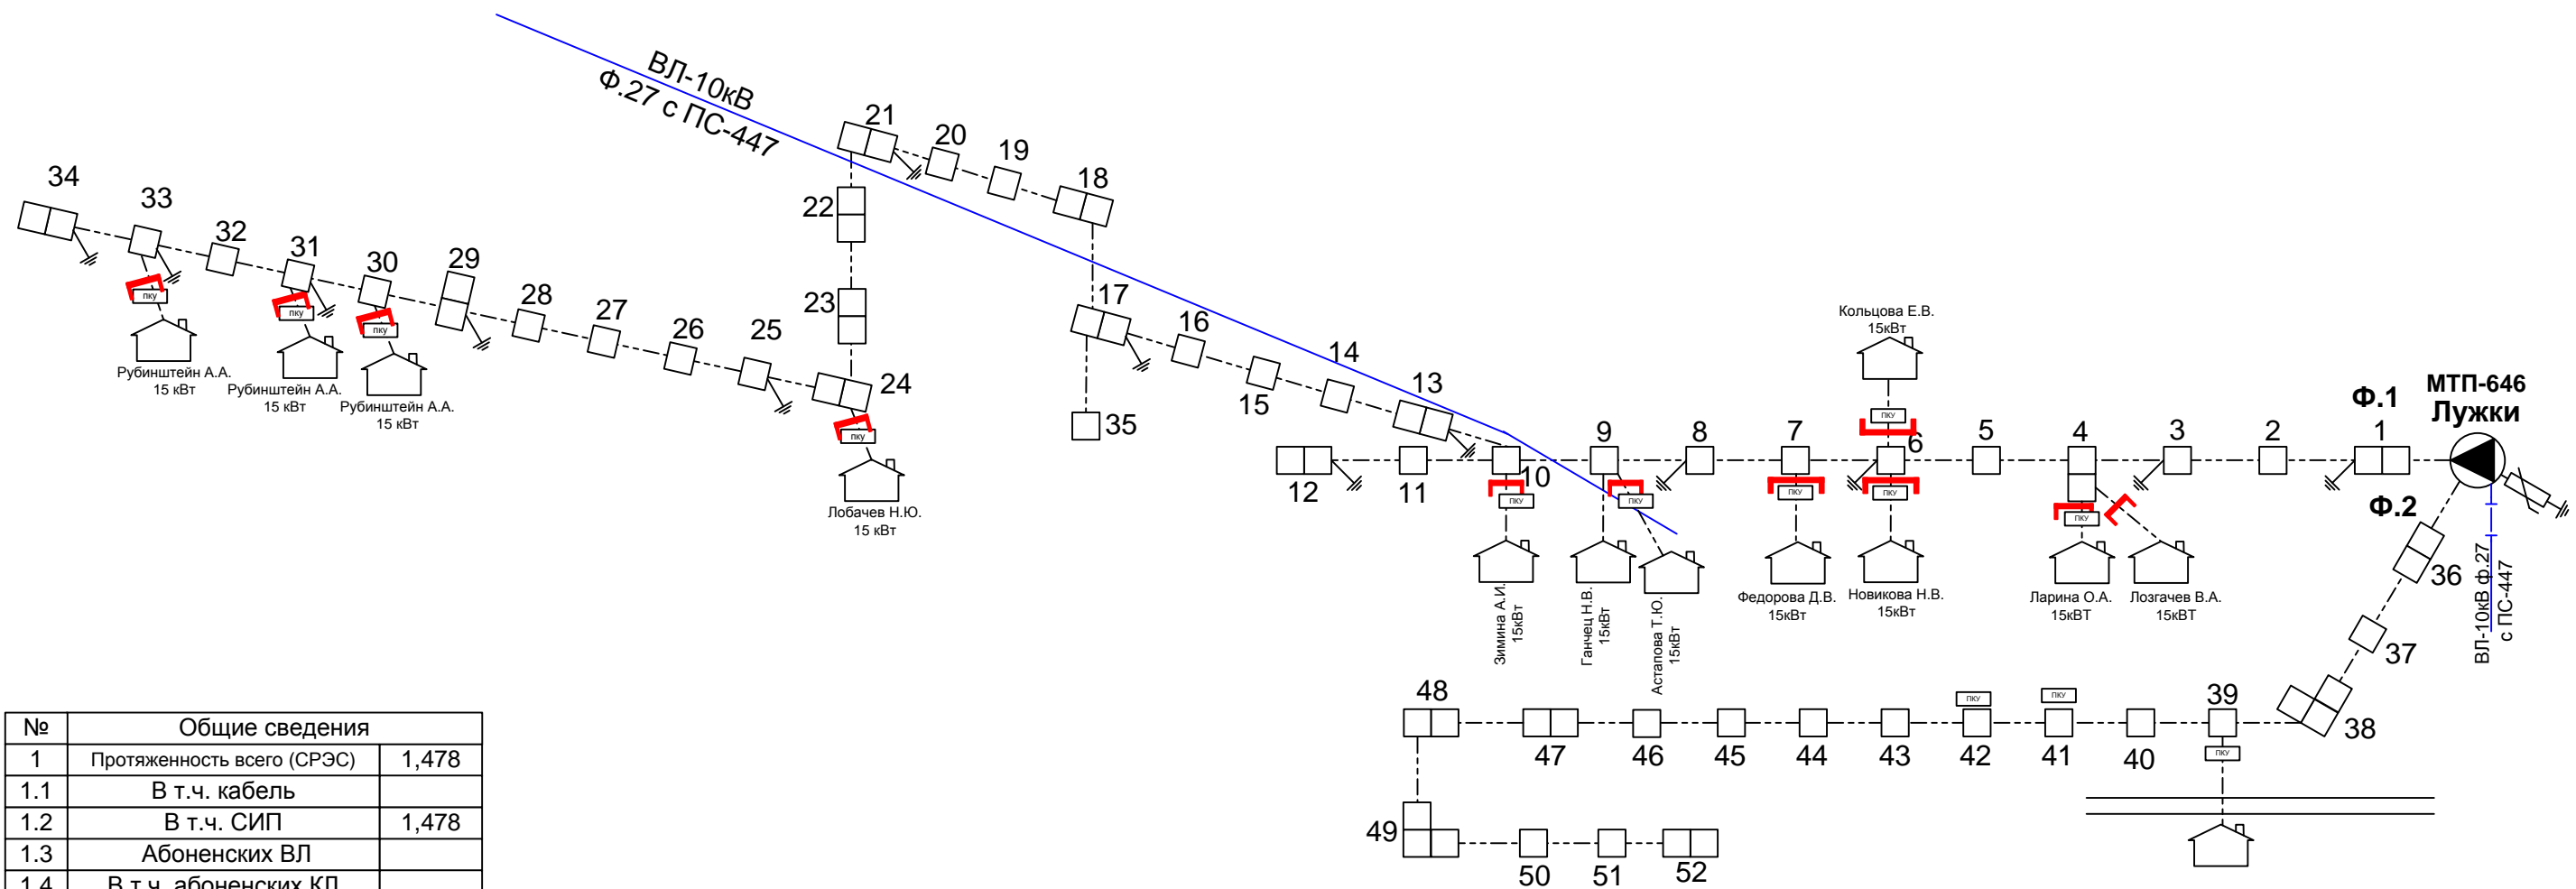

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,478
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1,478
1.3	Абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	52
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	2
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с МТП-646 д.Лужки				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	гл.инженер	Казаков С.В.	24.02.16	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	24.02.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	24.02.16	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись