


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,016
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	1,016
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	38
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	11
7	В т.ч. абонентских, шт.	11
8	Количество светильников, шт.	8

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.16)	450	СИП 4х95
2	Ф.1 (оп.10-20)	106	СИП 4х95
3	Ф.2 (МТП-оп.33)	213	СИП 4х95
4	Ответвления к домам	275	СИП 4х16
5	Оп.25-38	146	СИП 4х95

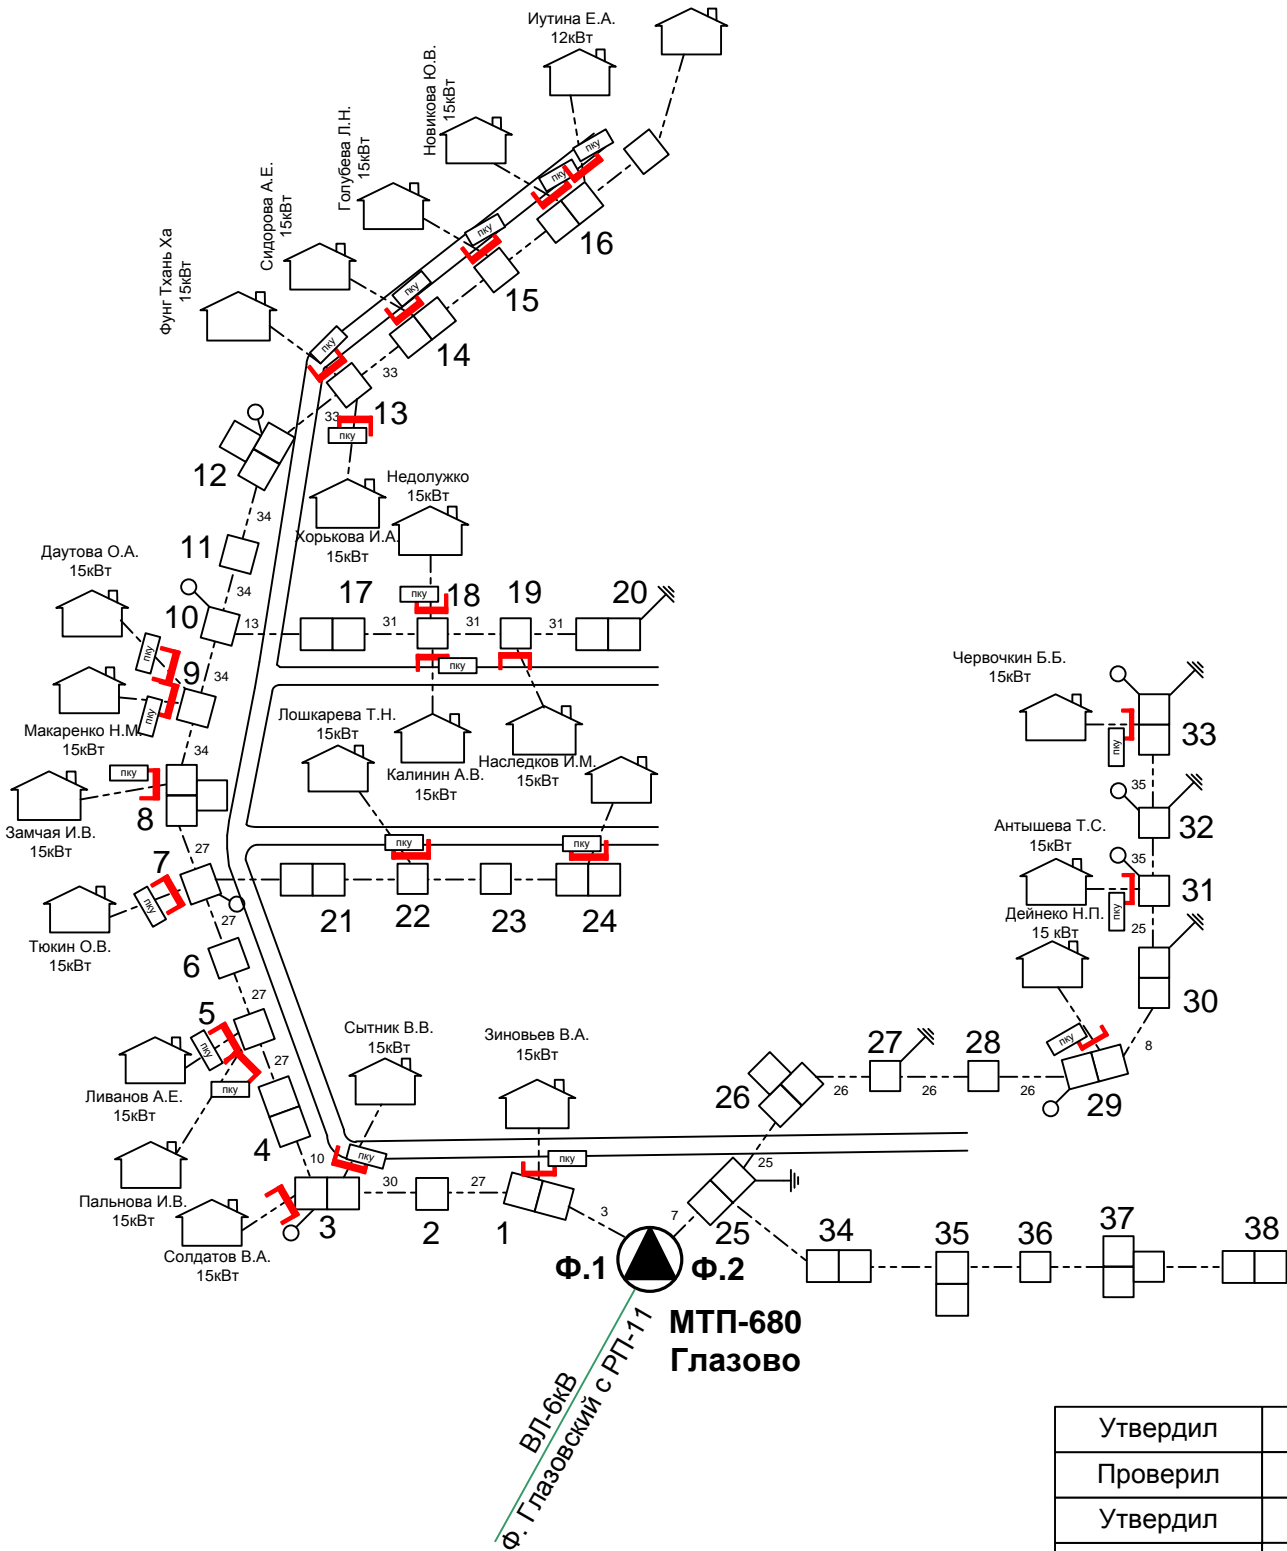

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с МТП-680 д.Глазово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись