


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.1-8-14)	367	СИП-2 3х70+1х70
2	КТП-оп.1	32	АВБШв-1 4х95
3			
4			
5			
6	Ответвления к домам		

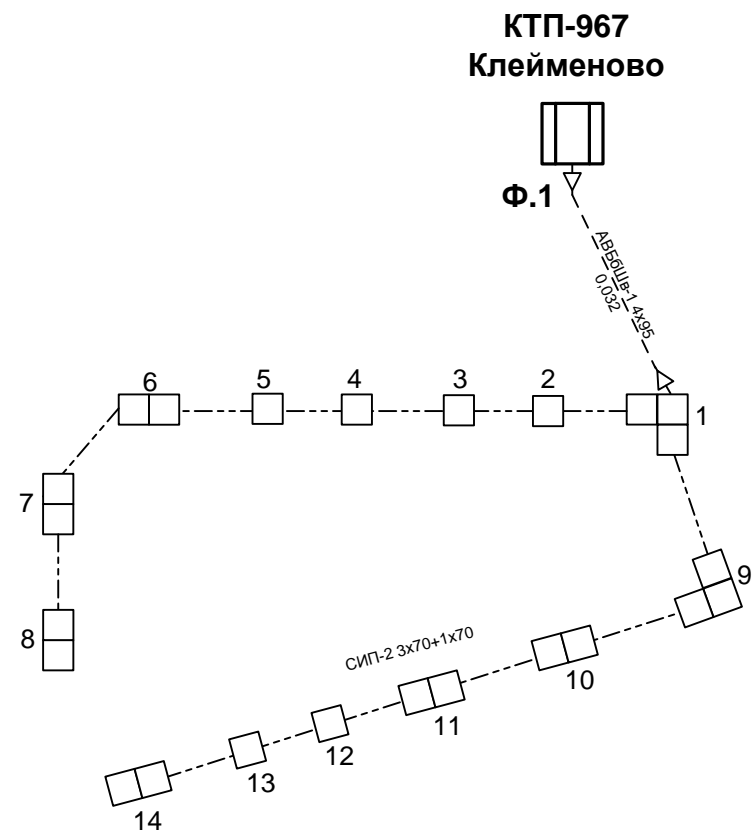

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,399
1.1	В т.ч. кабель, км	0,032
1.2	В т.ч. СИП, км	0,367
1.3	абонентских ВЛ, км	
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	14
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-967 д. Клейменово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	21.07.15	
Согласовал	мастер	Новов А.С.	21.07.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	21.07.15	