


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1190
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	880
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	30
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	12
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	1

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(оп.1-2-8)	320	СИП 4х50
2	Ф.1(оп.2-9-11)	120	СИП 4х35
3	Ф.2,3(оп.3-18)	200	7А-50+1А-25
4	Ф.2(оп.18-20)	80	А-50
5	Ф.3(оп.18-30)	400	СИП 4х50
6	Ответвления к домам	240	А-16,А-25, СИП 2х16

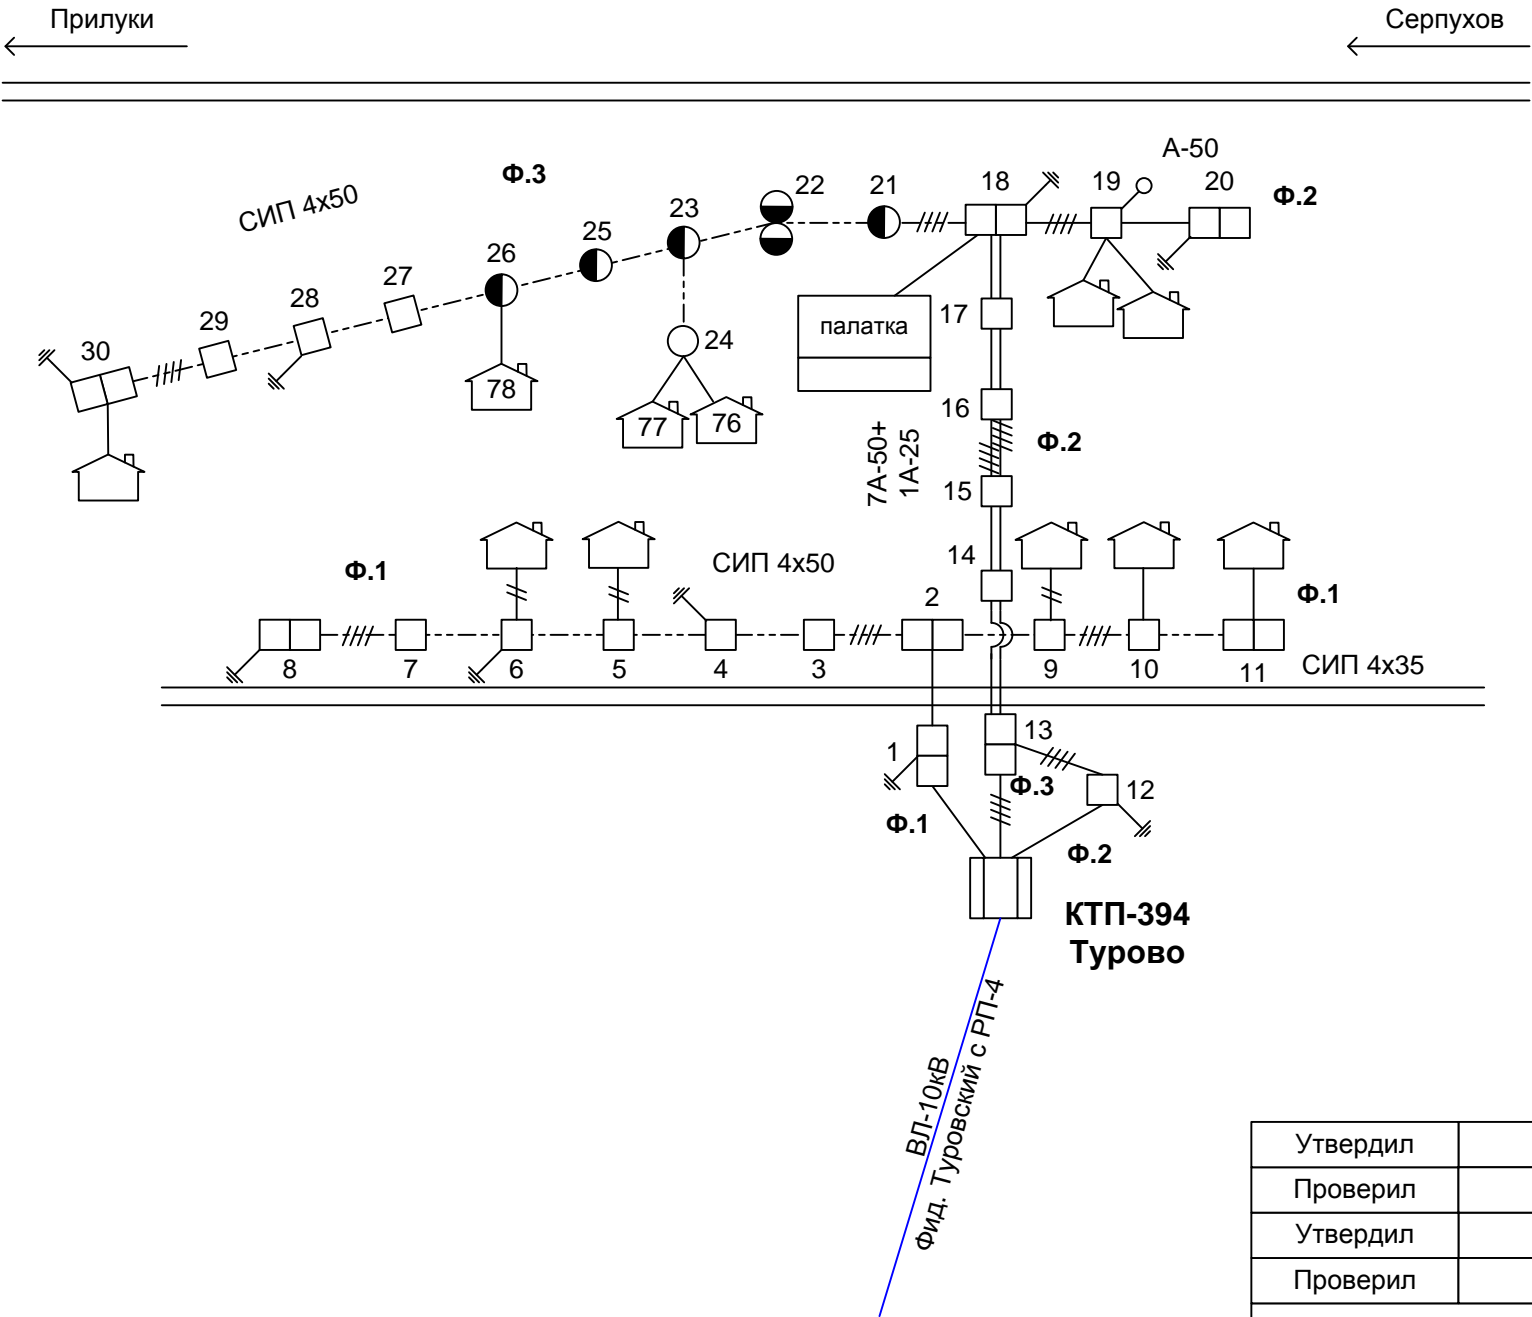

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-394 Турово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.09.15	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	02.09.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.09.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись