


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),м	980
1.1	В т.ч. кабель, м	
1.2	В т.ч. СИП, м	
1.3	абоненских ВЛ, м	
1.4	абоненских КЛ, м	60
2	Опор всего, шт.	25
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	21
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	1
7	В т.ч. абонентских, шт.	1
8	Количество светильников, шт.	6

- Обозначения:
- Опора ж/б
 - Опора ж/б с повторным заземлением
 - СИП
 - Граница балансовой принадлежности
 - Опора дерев.
 - Нестандартная опора
 - Светильник
 - Опора дерев. На ж/б приставке

Примечания:
Оп.3-25 – совместная прокладка с радиофидером

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (оп.1-25)	1060	А-25

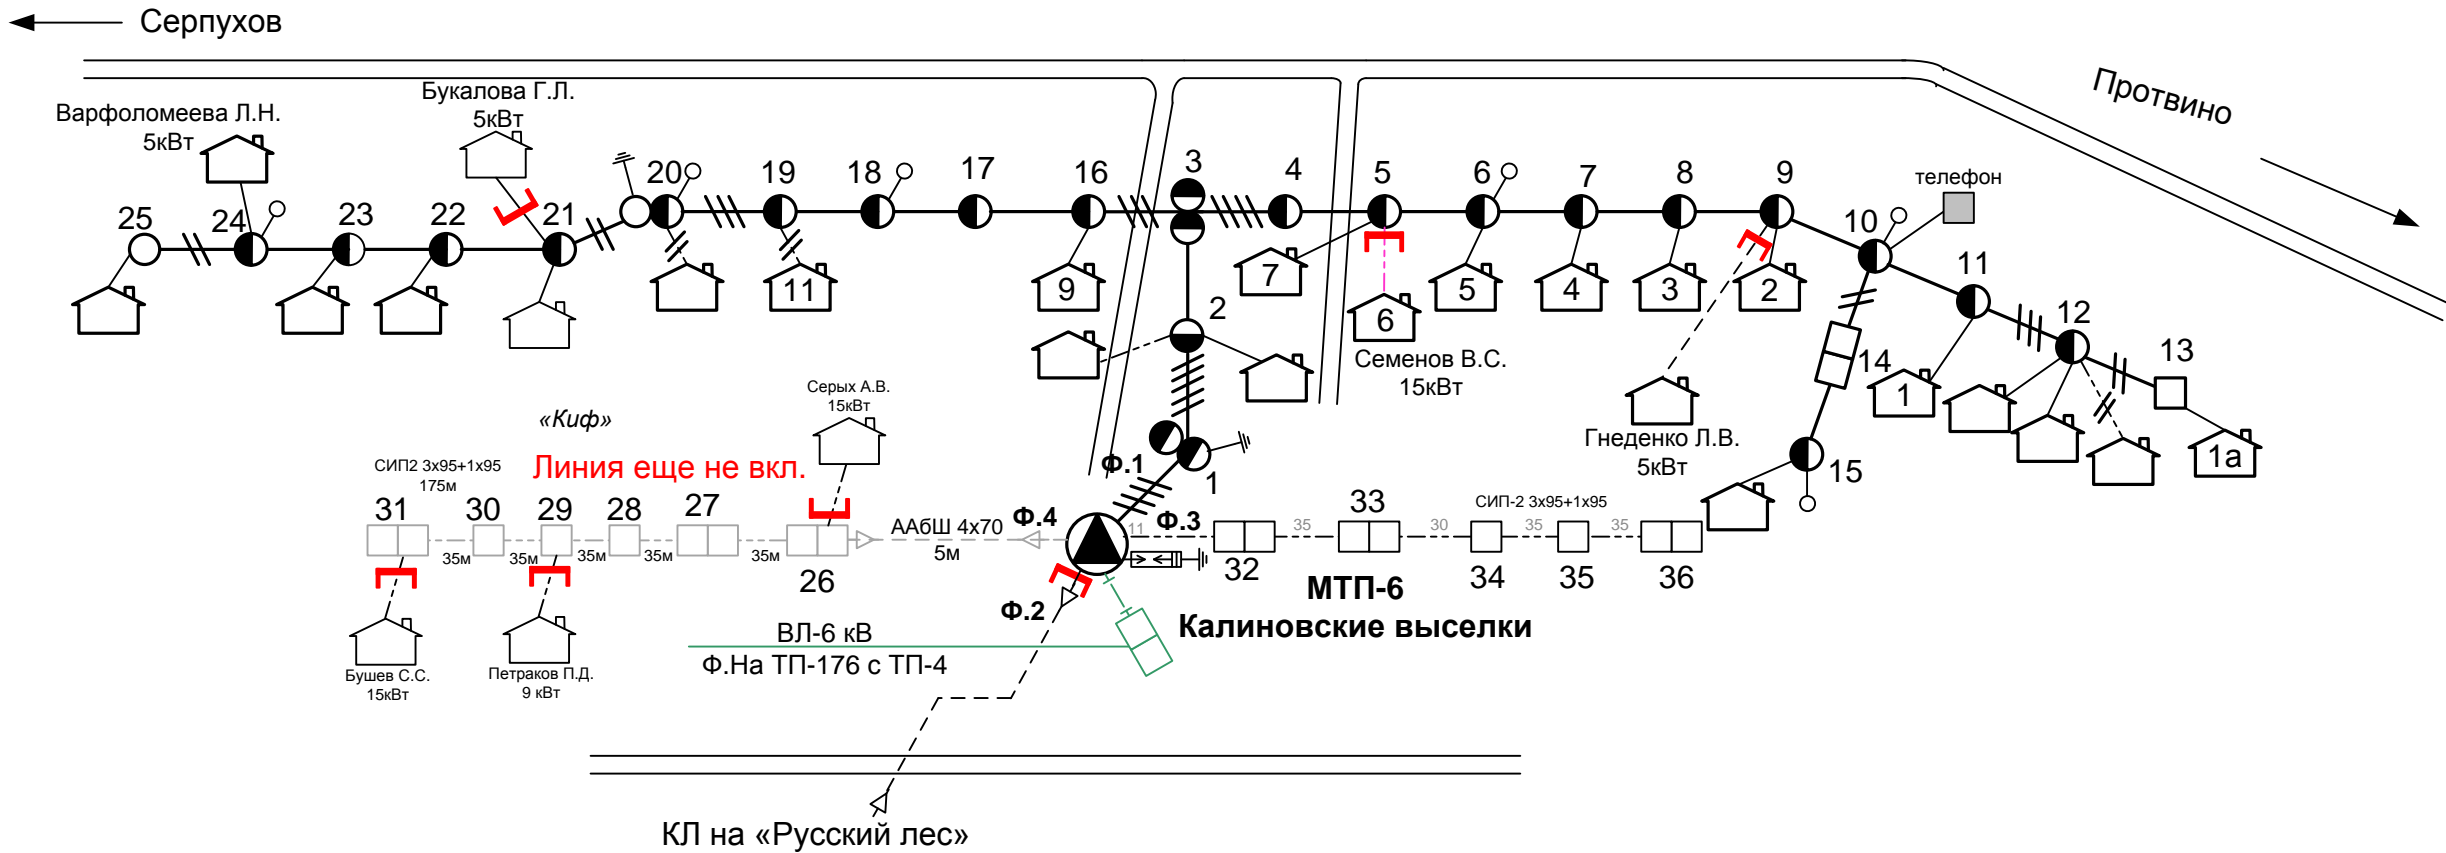

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-6 Калиновские выселки				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Ларкина Ю.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись