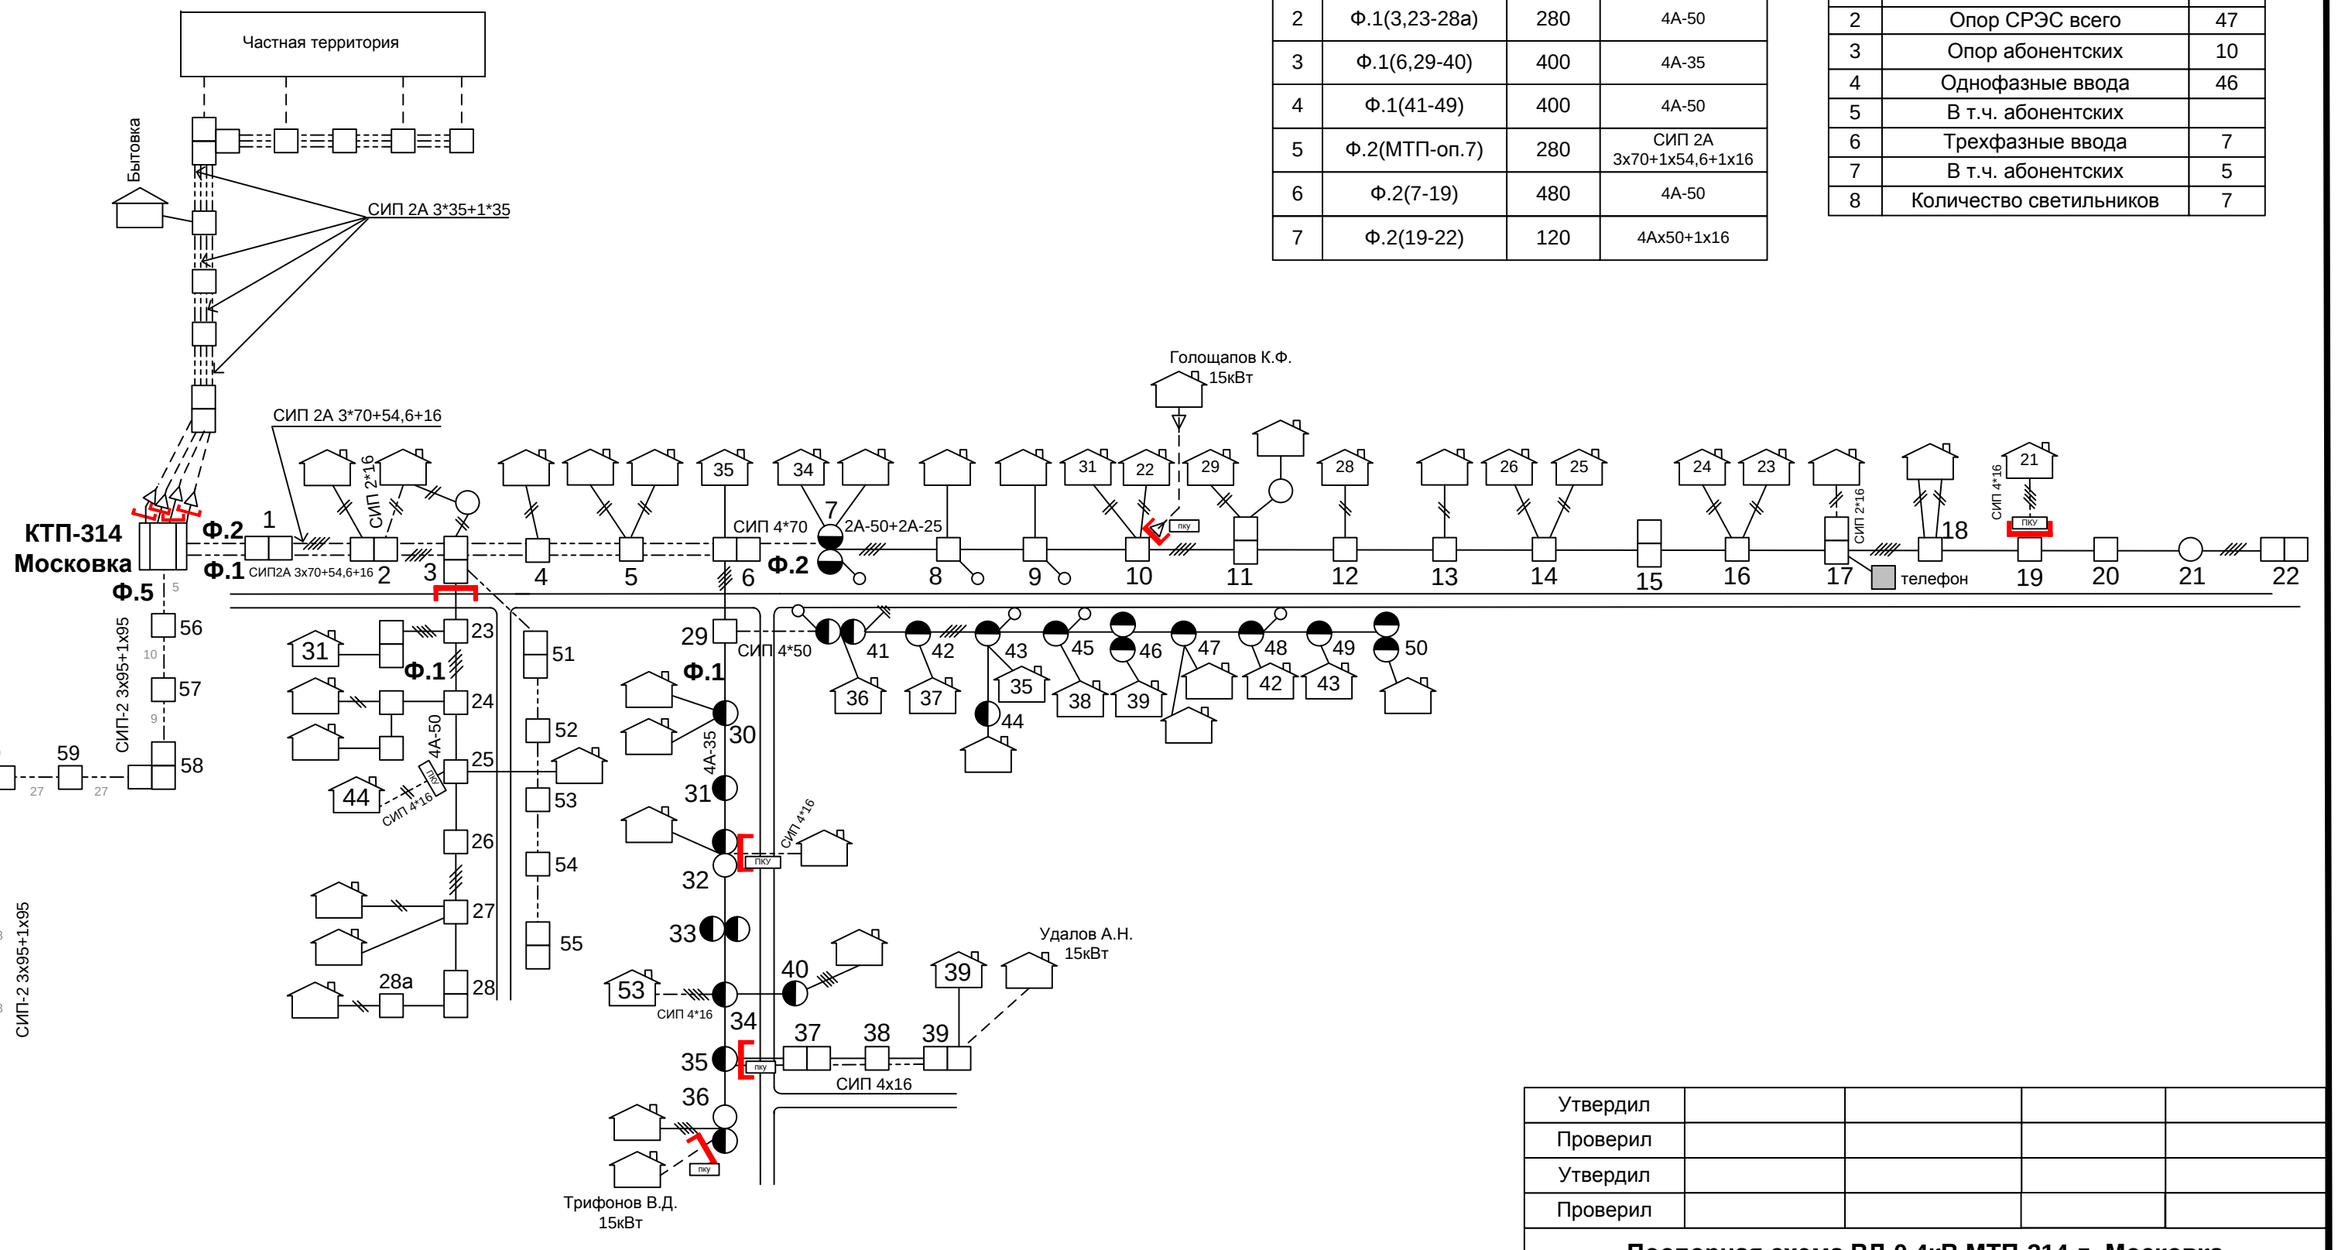

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.6)	240	СИП 2А 3х70+1х54,6+1х16
2	Ф.1(3,23-28а)	280	4А-50
3	Ф.1(6,29-40)	400	4А-35
4	Ф.1(41-49)	400	4А-50
5	Ф.2(МТП-оп.7)	280	СИП 2А 3х70+1х54,6+1х16
6	Ф.2(7-19)	480	4А-50
7	Ф.2(19-22)	120	4Ах50+1х16

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1680
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	520
1.3	абоненских ВЛ	320
1.4	абоненских КЛ	160
2	Опор СРЭС всего	47
3	Опор абонентских	10
4	Однофазные ввода	46
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	7
7	В т.ч. абонентских	5
8	Количество светильников	7

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ МТП-314 д. Московка

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл. инженер	Казаков С.В.	28.01.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	28.01.15	
Проверил	Инженер	Хромова М.Ю.	28.01.15	
Чертил	Техник	Буева М.С.	28.01.15	