


| № | Общие сведения | |
|-----|------------------------------|----|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС) | |
| 1.1 | В т.ч. кабель, км | |
| 1.2 | В т.ч. СИП, км | |
| 1.3 | абоненских ВЛ, км | |
| 1.4 | абоненских КЛ, км | |
| 2 | Опор всего, шт. | 12 |
| 3 | В т.ч. абонентских, шт. | |
| 4 | Однофазные ввода, шт. | |
| 5 | В т.ч. абонентских, шт. | |
| 6 | Трехфазные ввода, шт. | |
| 7 | В т.ч. абонентских, шт. | |
| 8 | Количество светильников, шт. | |

| Ведомость участков | | | |
|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1 | | | СИП2 4х95 |
| 2 | | | |
| 3 | Ответвления к домам | | |

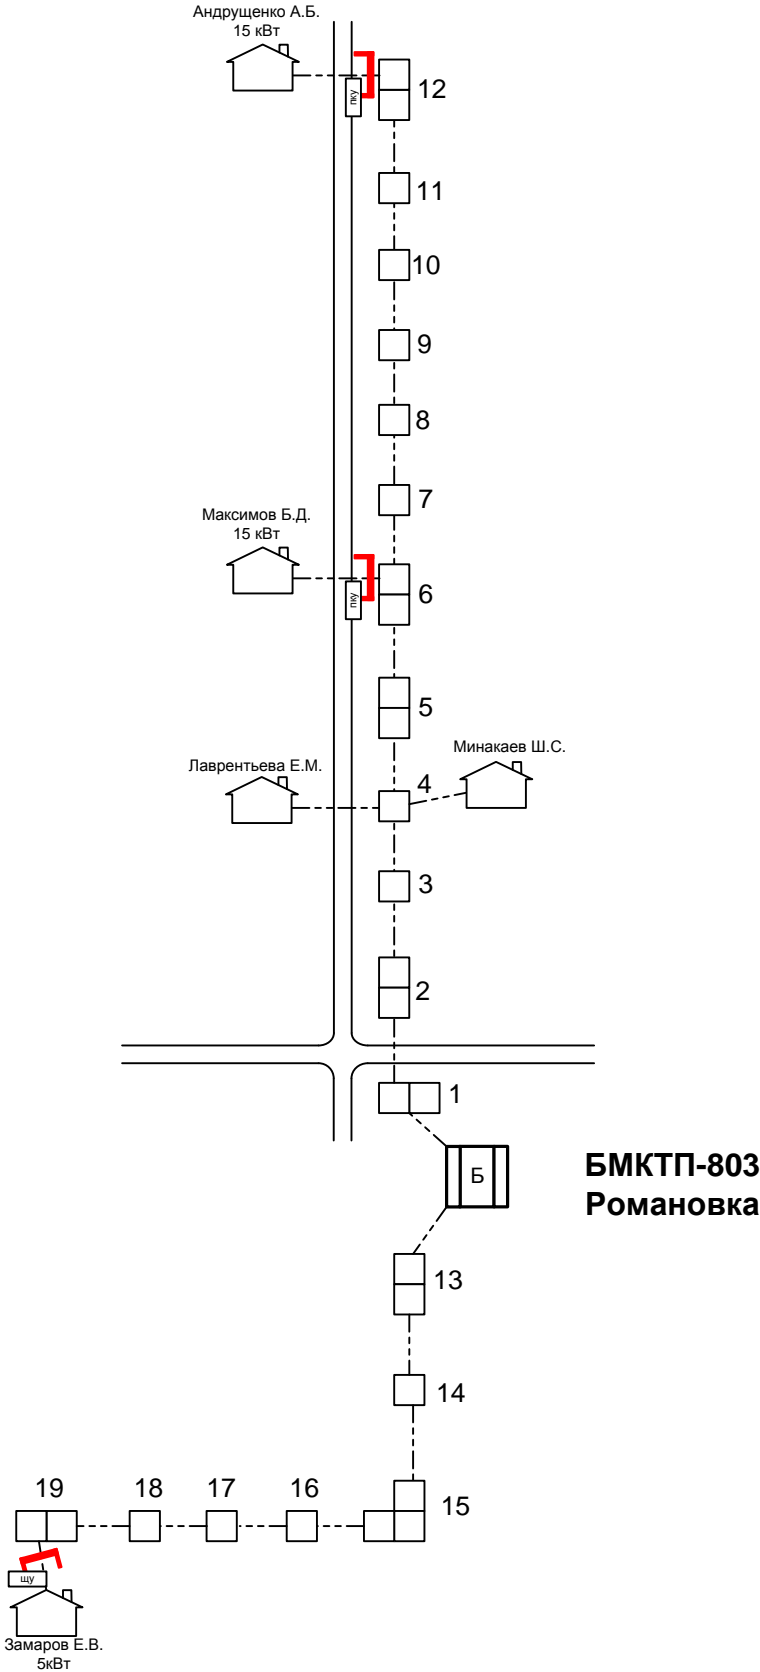

| | | | | |
|---|-----------------|---------------|------|---------|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с БМКТП-803 д. Романовка | | | | |
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | Зам.гл.инженера | Казаков С.В. | | |
| Согласовал | мастер | Лизгунов С.В. | | |
| Проверил | гл.специалист | Лапко И.Н. | | |
| Чертил | техник | Буева М.С. | | |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |