


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего	0,529
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,529
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ	
1.4	В т.ч. абоненских КЛ	
2	Опор всего	20
3	Однофазные ввода	
4	В т.ч. абонентских	
5	Трехфазные ввода	
6	В т.ч. абонентских	
7	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(КТП-оп.20)	529	СИП 3х95+1х95

МТП-791  
В.Велеми

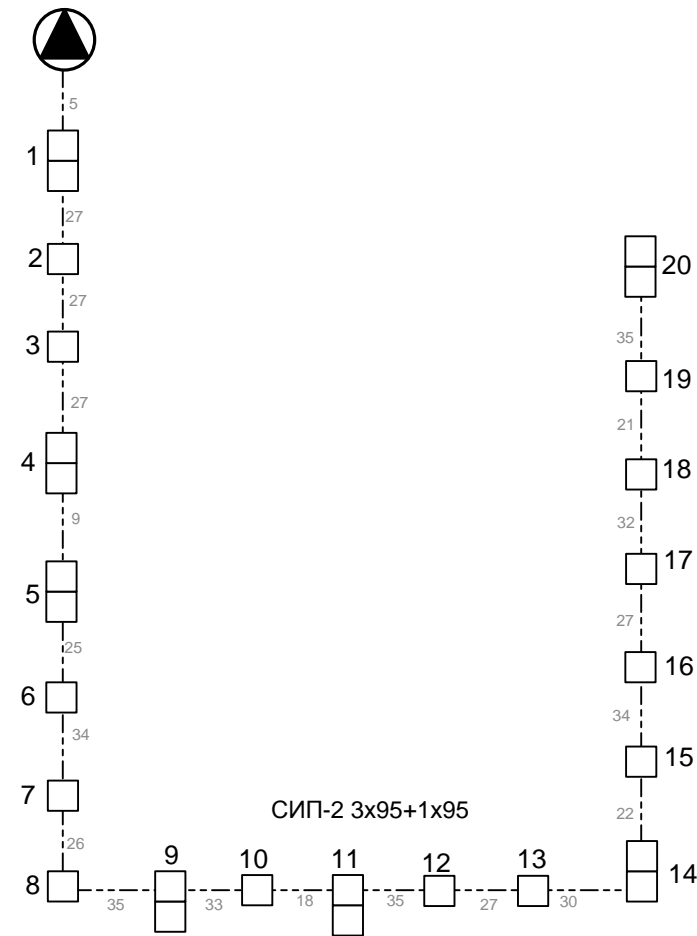

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с МТП-791 д. В.Велеми				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	09.07.15	
Согласовал	мастер	Новов А.С.	09.07.15	
Проверил				
Чертил	Инженер	Буева М.С.	09.07.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись