


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,371
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,371
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	12
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (БМКТП-оп.12)	371	СИП 3х95+1х95
2			
3	Ответвления к домам		

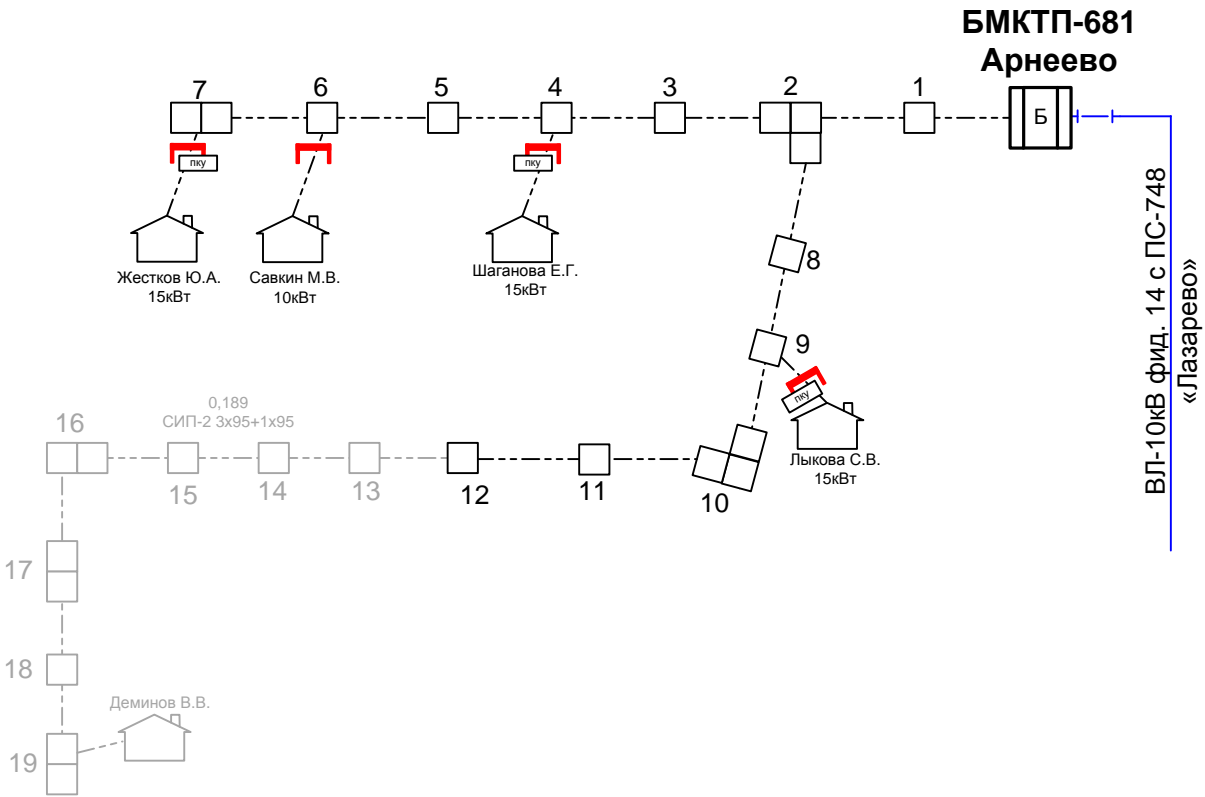

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-681 д. Арнеево СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	24.06.14	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	24.06.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	24.06.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	24.06.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись