
Nº	Общие сведения			Обозначения:
1	Протяженность всего	1840		Cocona lonini.
1.1	В т.ч. кабель			Дерев. опора на ж/б
1.2	В т.ч. СИП			приставке
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ			·
1.4	В т.ч. абоненских КЛ			Дерев. промежуточная
2	Опор всего	46		опора
3	кол-во линейных			Ж/б опора с
3	разъединителей			повторным з/з
4	Однофазные ввода	41] "")(/5
5	В т.ч. абонентских	1		Ж/б промежут.
6	Трехфазные ввода	1		опора
7	В т.ч. абонентских	1		Светильник
8	Количество светильников	1		<u> </u>

	Ведомость участков												
Nº	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля										
1	Ф.1 (МТП-оп.8)	320	СИП 4х70										
2	Ф.1 (оп.8-16а)	320	A-35										
3	Ф.1(оп.16-21)	200	A-50										
4	Ф.2 (МТП-оп.24)	80	A-70										
5	Ф.2 (оп.22-30)	240	СИП 4х70										
6	Ф.2 (оп.30-35)	240	A-25										
7	Ф.2 (оп.30-46)	440	A-70										
8	Ответвления к домам		СИП 2х16, СИП 4х16. А-16.25										

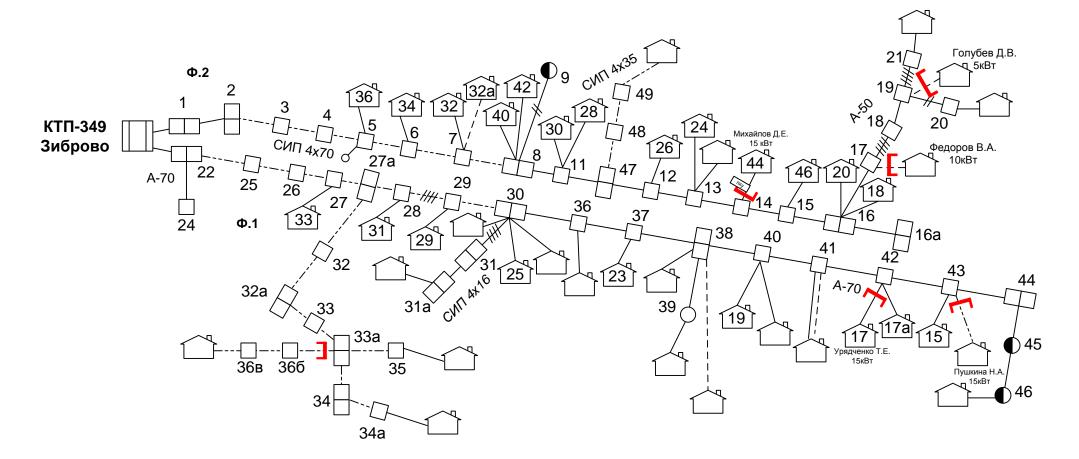

Утвердил		
Проверил		
Утвердил		
Проверил		

Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-349 Зиброво СРЭС

							Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Внесение изменений в схему						Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Nº	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись	Согласовал	мастер	Головленков А.Е.		
						Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
						Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Nº	Общие сведения													Ведомо	сть участко	В
1	Протяженность всего	1100		Обозначения:											1 1	марка
1.1	В т.ч. кабель			Опора ж/б									№ Учас № о		длина, м	провода,
1.2	В т.ч. СИП			Опора ж/б с повторным	1							_	145 01	ЮР	IVI	кабеля
1.3	В т.ч. абоненских ВЛ			заземлением									1 Ф.1 (оп	.1-22)	720	A-35
1.4	В т.ч. абоненских КЛ											-				
2	Опор всего	29		Светильник									2 Ф.2 (оп	.23-28	200	4A-35+A-25
3	кол-во линейных			Опора дерев.												
	разъединителей		-									-				
4	Однофазные ввода		-													
5	В т.ч. абонентских		-									Γ	Ответвл			
6	Трехфазные ввода		-									L	дом	ВМ		
7	В т.ч. абонентских		-													
8	Количество светильников]													
							1									
							•									
											Утвердил					
											Проверил					
											Утвердил					
											Проверил				· · ·	
												Тоопорная схема E	ыл-0,4 кВ с МТ	п-49 Дуб	рачино СРЗ	J C
												Должность	Фимилия И	.O.	Дата	Подпись
					Г		Видериис	изменений в сх	PMV		VTDODELLE				1 15	, FITT. 1
					No	Пото				Поппис	Утвердил	Зам.гл.инженера				
					INº	Дата	Расп.документ	Должность	ОИФ	Подпись	Согласовал	мастер	Рожков В.	М.		
											Проверил	Вед.инженер	Лапко И.І	1.		
											Чертил	инженер	Ларкина Ю	.U.		