


| № | Общие сведения | |
|-----|------------------------------------|-------|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС), км | 3,725 |
| 1.1 | В т.ч. кабель, км | 0,340 |
| 1.2 | В т.ч. СИП, км | 3,385 |
| 1.3 | абоненских ВЛ, км | 0,720 |
| 1.4 | абоненских КЛ, км | |
| 2 | Опор СРЭС всего, шт. | 75 |
| 2.1 | В т.ч. одностоечных ж/б, шт. | 1 |
| 2.2 | В т.ч. сложных ж/б, шт | 21 |
| 2.3 | В т.ч. одностоечных дер.с ж/б, шт. | |
| 2.4 | В т.ч. сложных дер.с ж/б, шт. | |
| 2.5 | В т.ч. одностоечных дер., шт. | 53 |
| 2.6 | В т.ч. сложных дер., шт. | |
| 3 | Опор абонентских, шт. | 12 |
| 4 | Линейных разъединителей СРЭС, шт. | 1 |
| 5 | Разрядников СРЭС, к-т | |
| 6 | КРН СРЭС, шт. | |

| Ведомость участков | | | |
|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|
| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1 | ТП-271-оп.1 | 340 | АСБ 3х240 |
| 2 | Оп.1-МТП-879 | 10 | СИП-3 1х70 |
| 3 | Оп.12-МТП-128 | 25 | СИП-3 1х70 |
| 4 | Оп.1-40 | 1837 | СИП-3 1х120 |
| 5 | Оп.40-63 | 382 | СИП-3 1х120 |
| 6 | Оп.62-73 | 490 | СИП-3 1х70 |
| 7 | Оп.40-52 | 543 | СИП-3 1х120 |
| 8 | Оп.52-54 | 98 | СИП-3 1х95 |

Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид. Шахтерский с ТП-271
Схема определения места повреждения на ВЛ
(приложение к КОР)

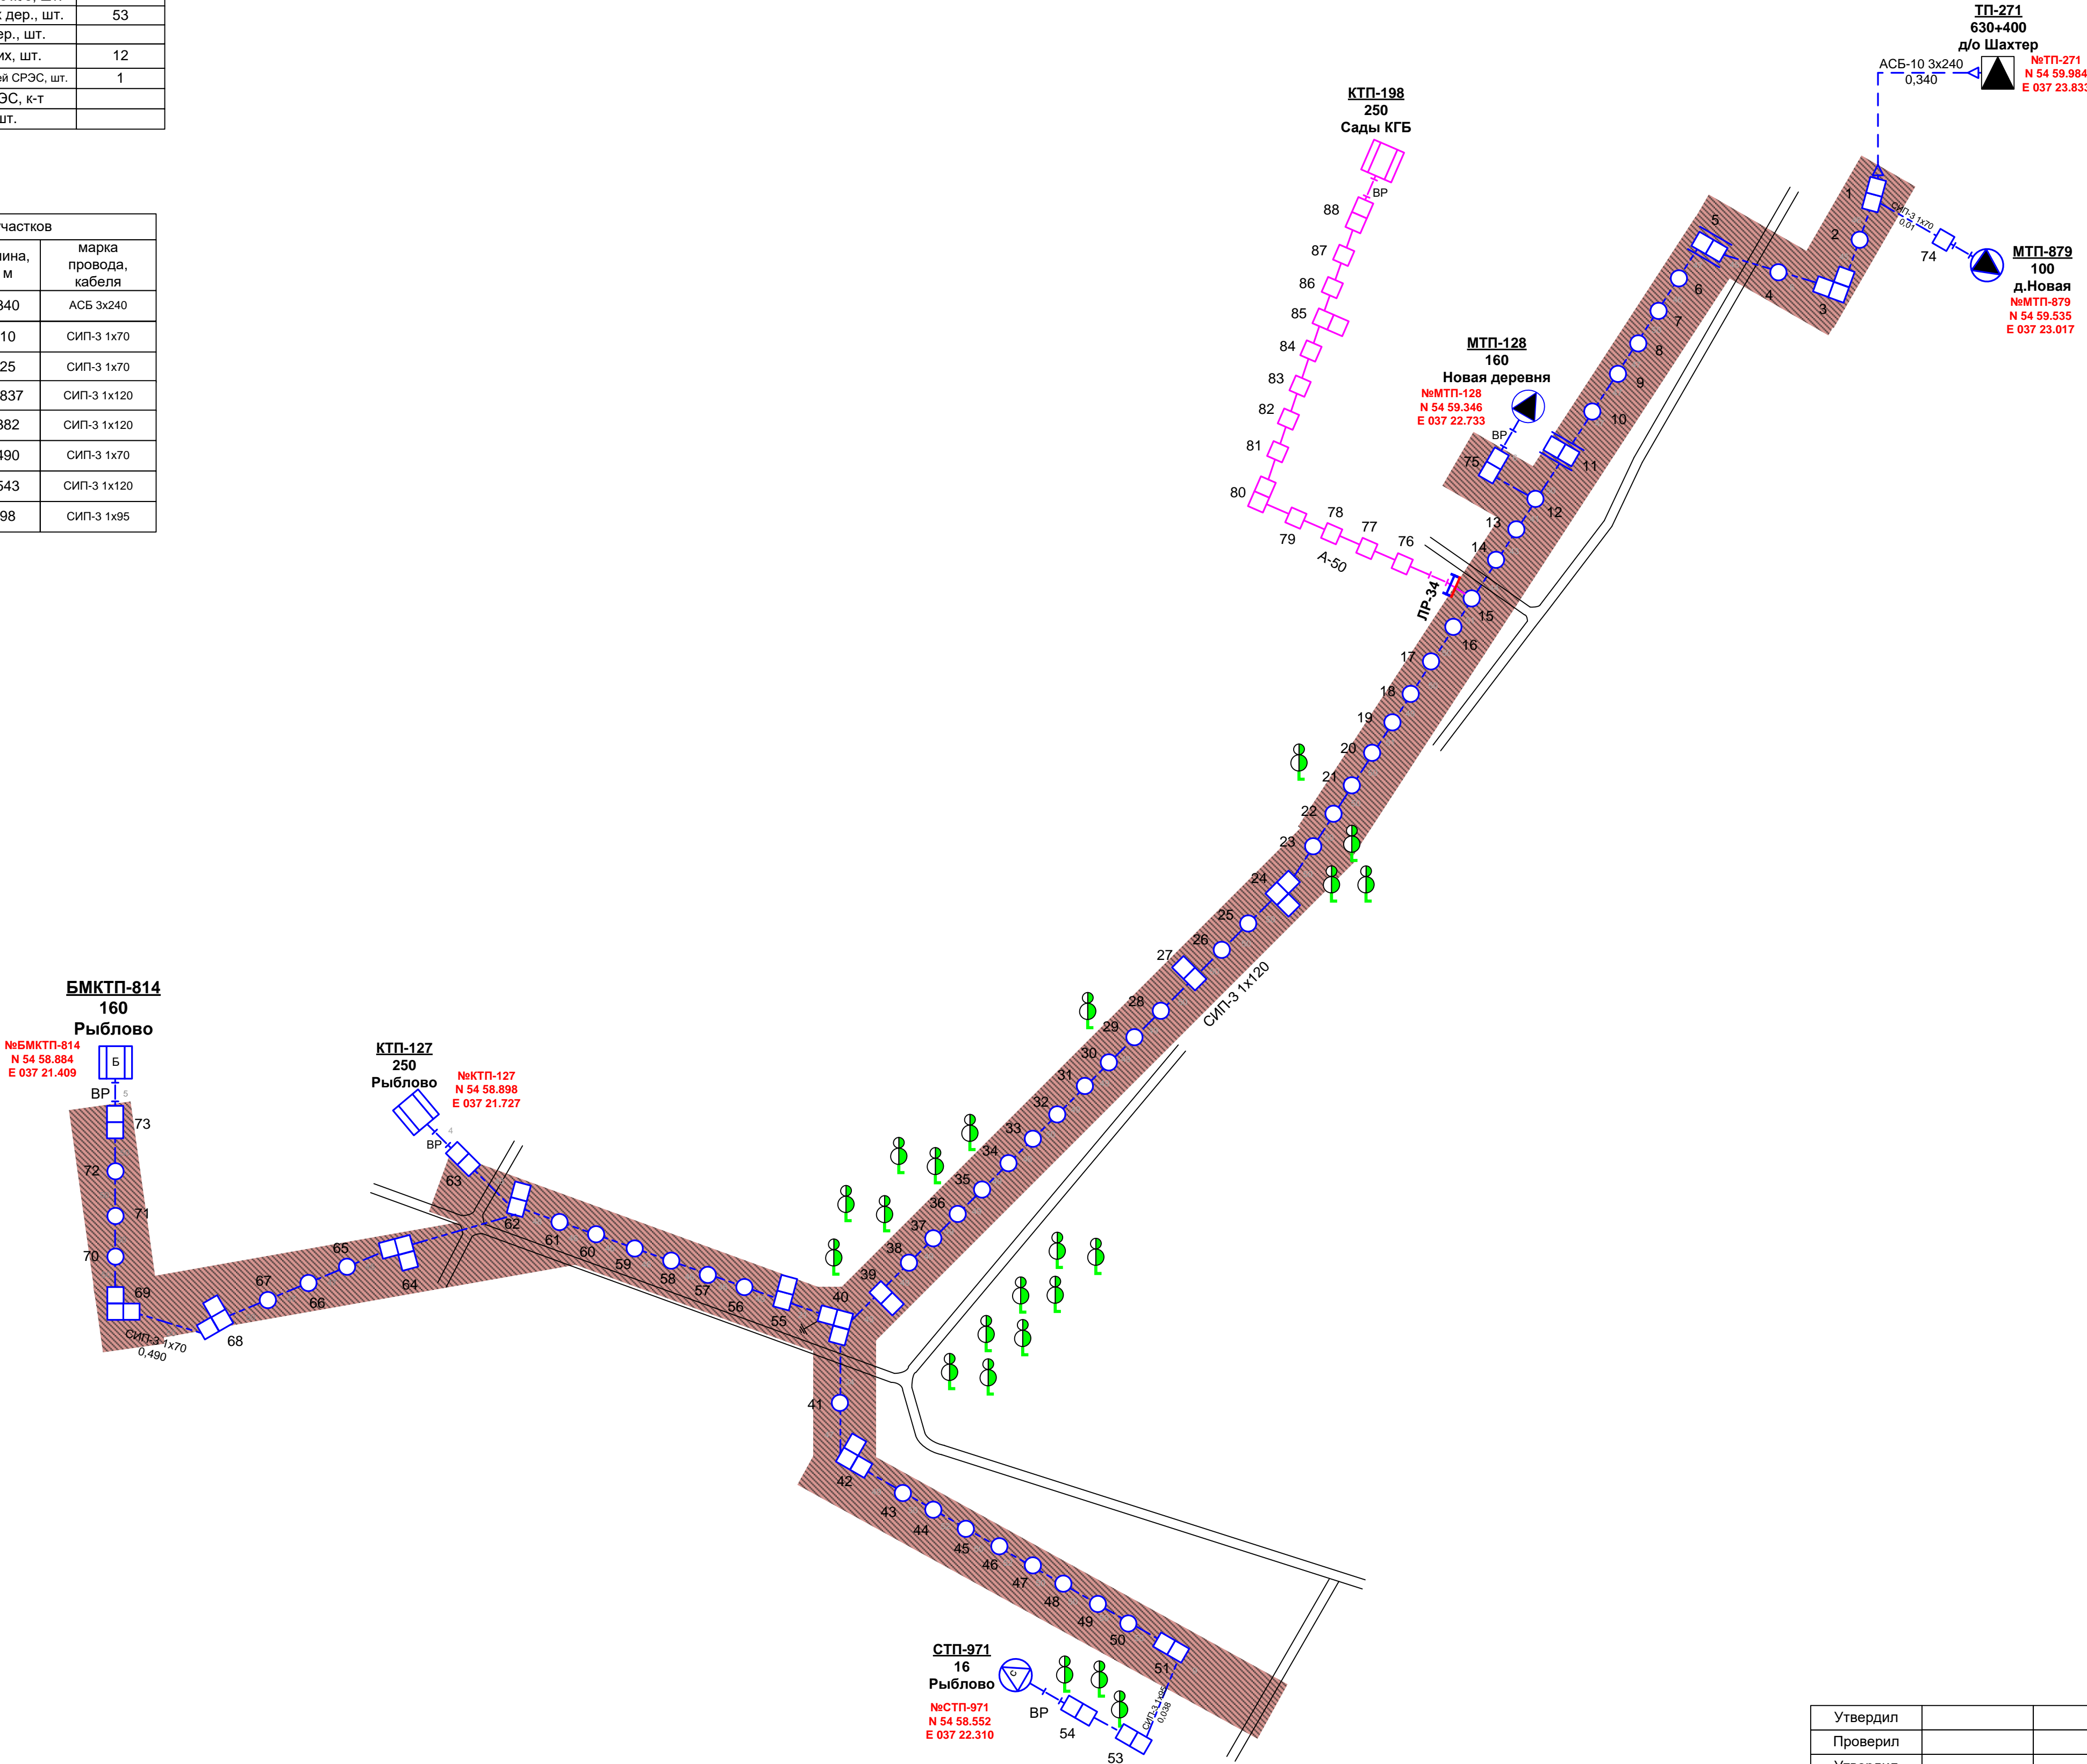

Пеший осмотр

Осмотр с применением автомобиля

Недоступно для осмотра

| | | | | |
|--|------------|---------------|----------|---------|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф. Шахтерский с ТП-271 СРЭС | | | | |
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | Гл.инженер | Казаков С.В. | 03.06.16 | |
| Согласовал | мастер | Молодцов М.Г. | 03.06.16 | |
| Проверил | | | | |
| Чертил | инженер | Буева М.С. | 03.06.16 | |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

БМКТП-895

250

Суш. оп.

Глазово

