


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	3300
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	83
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	71
5	В т.ч. абонентских, шт.	4
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	2

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.6)	220	А-50
2	Ф.1(оп.6-22-71)	1280	А-35
3	Ф.2(МТП-оп.6)	220	А-50
4	Ф.2(оп.6-39-82)	1200	А-35
6	Ответвления к домам	600	А-16, А-25, СИП 2х16

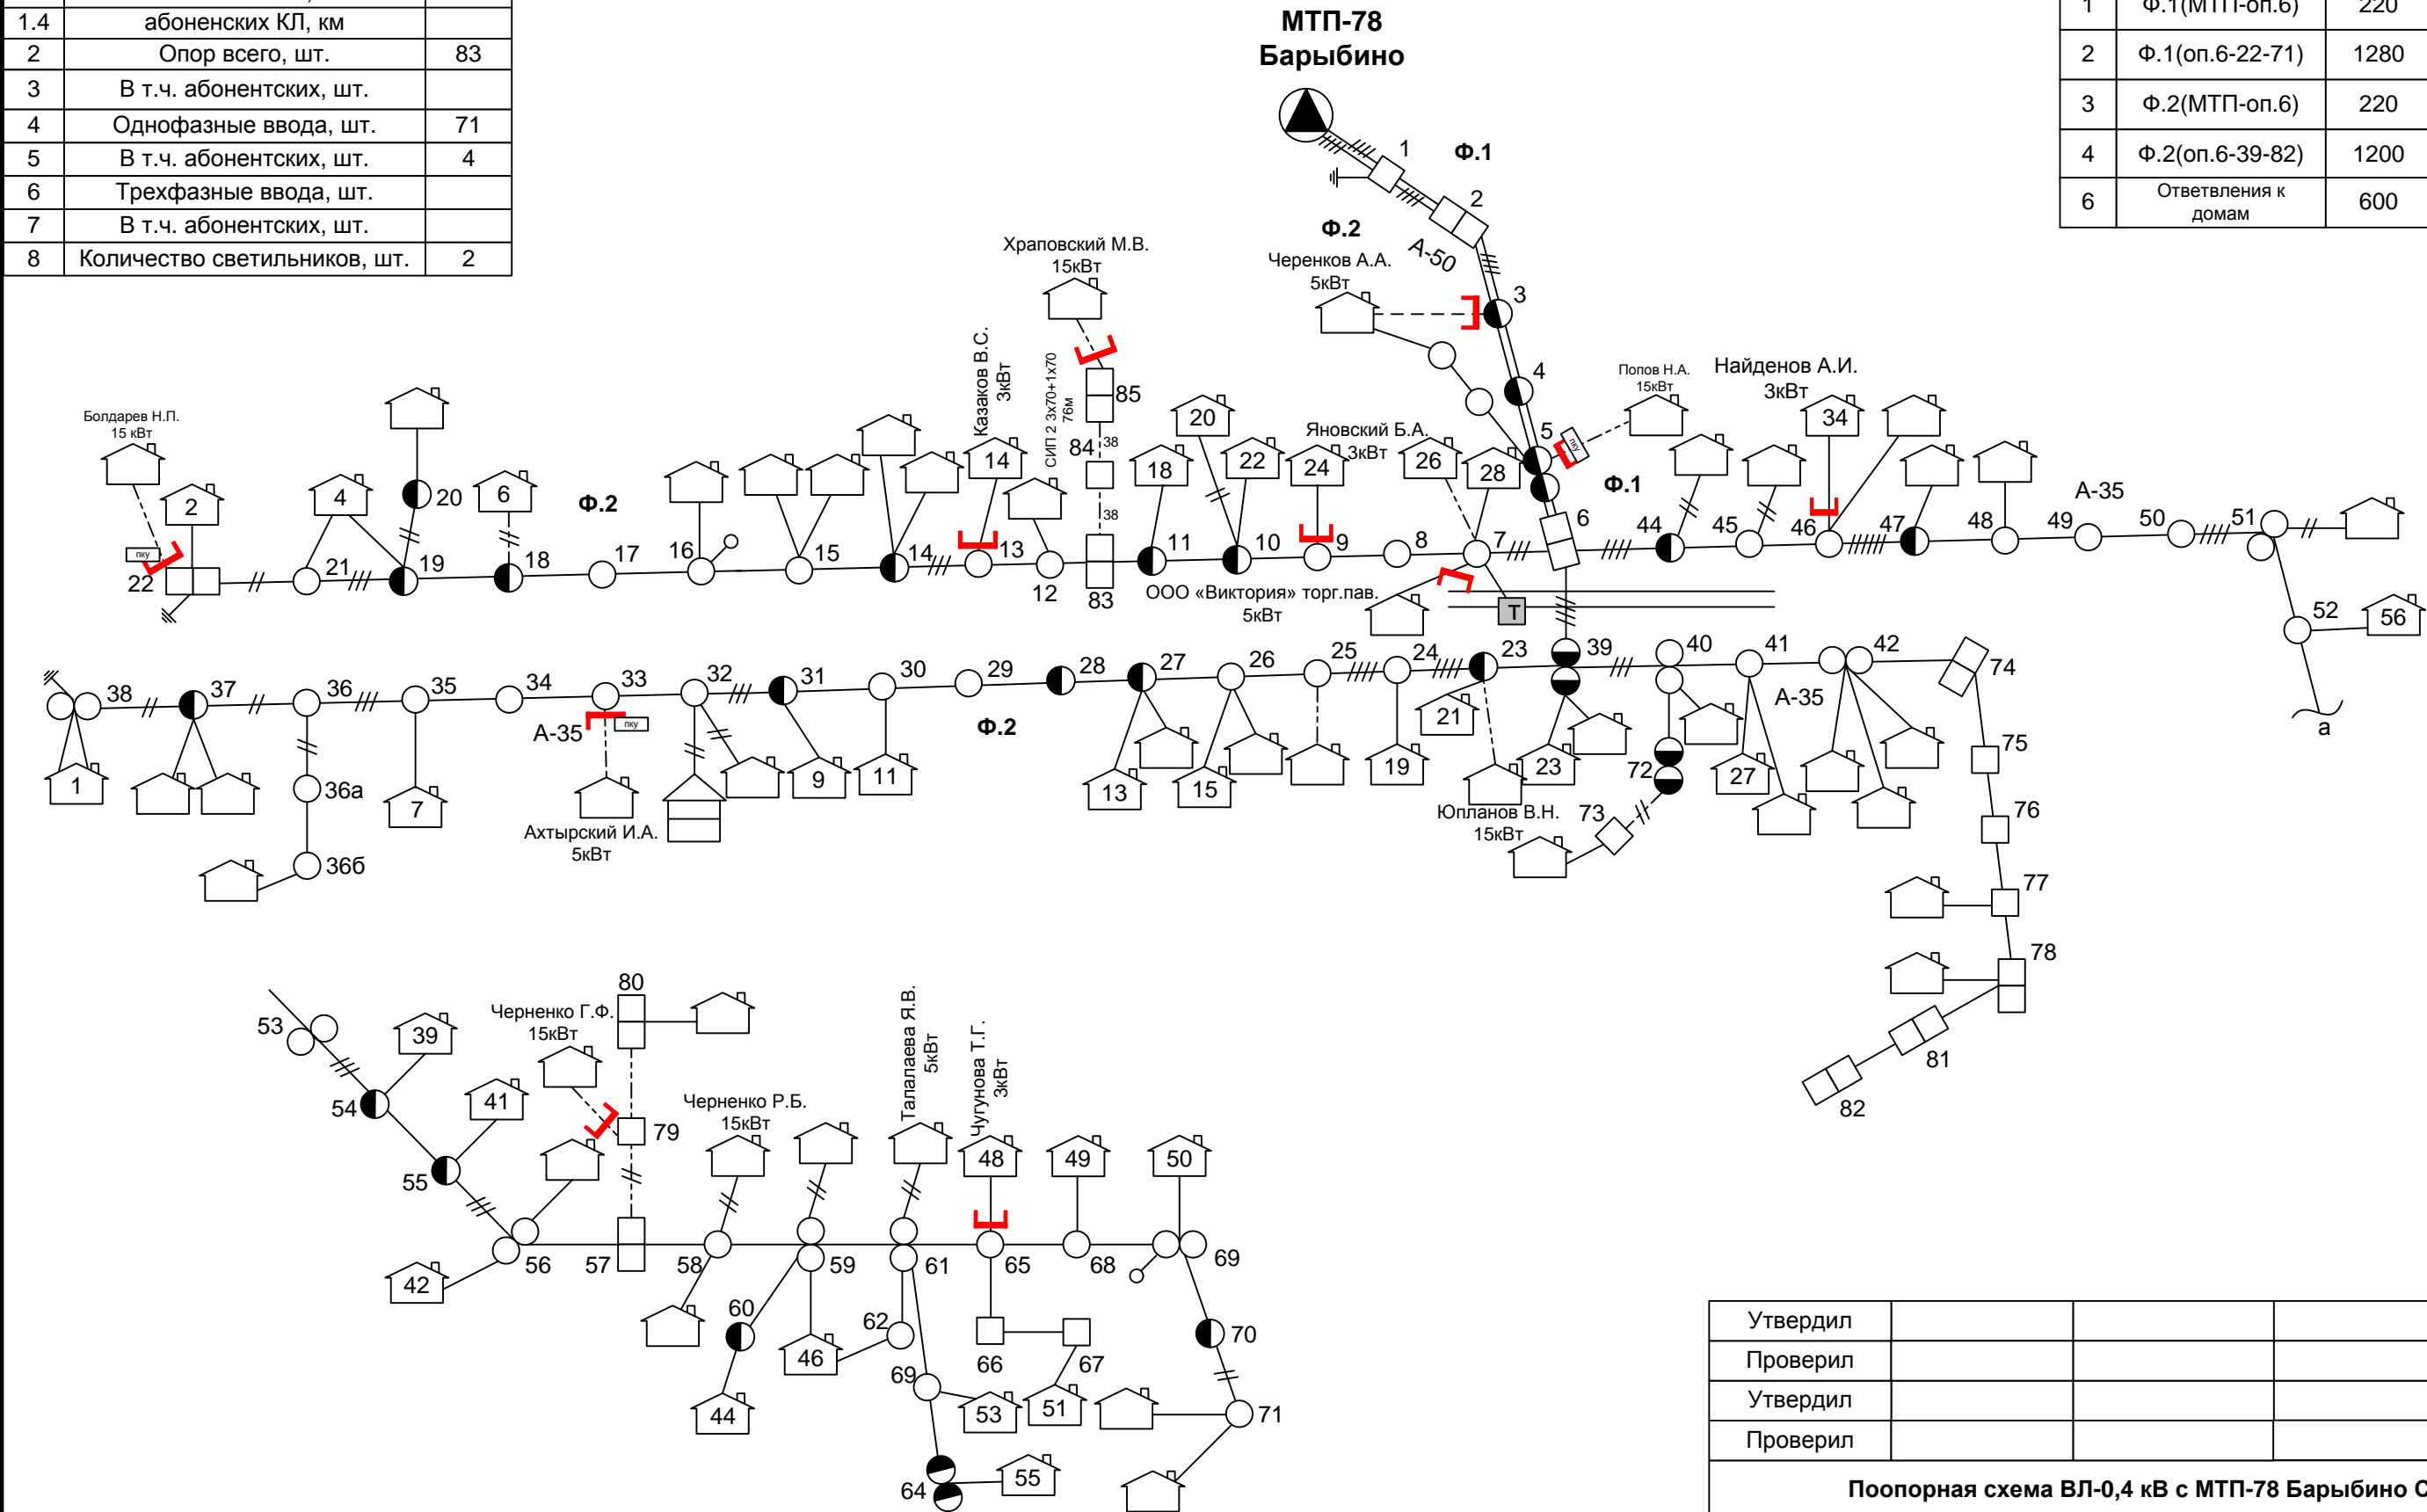

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-78 Барыбино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	72
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	2

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1			
2			
3			
4			
6	Ответвления к домам	600	А-16, А-25, СИП 2х16

