


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),м	1,2
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор СРЭС, шт	32
3	Опор абонентских, шт	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(ТП-оп.24)	960	А-50
2	Ф.2(ТП-оп.25-оп.29)	240	А-35
3	Ответвления к домам		

Инв.№ 032-32657

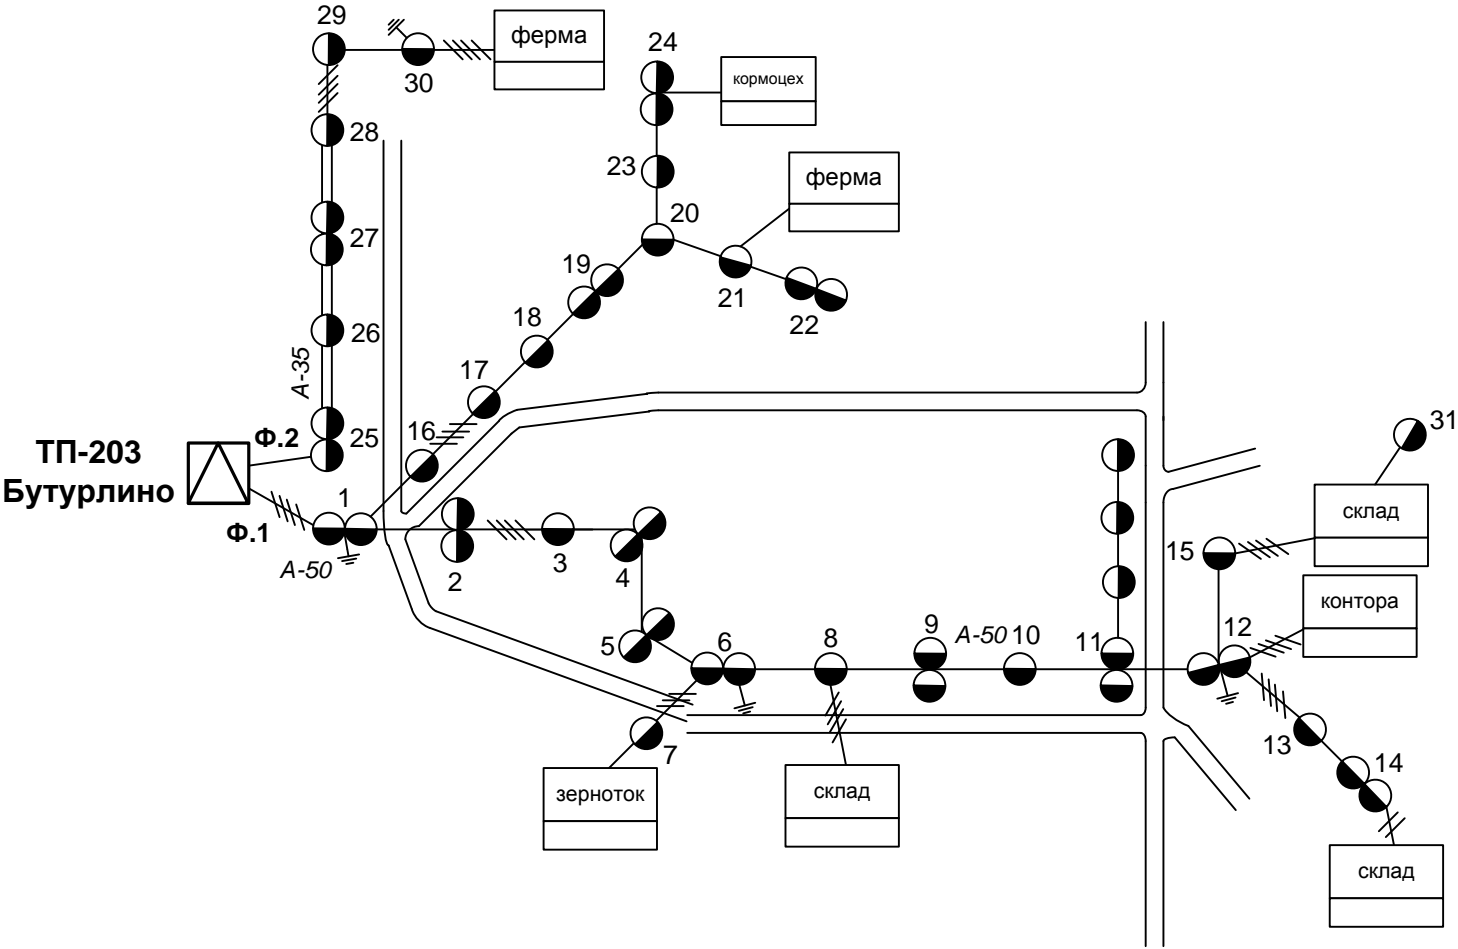

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-203 Бутурлино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.	07.07.14	
Согласовал	мастер	Головленков А.Е.	07.07.14	
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.	07.07.14	
Чертил	техник	Буева М.С.	07.07.14	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись