


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,449
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,449
1.3	абоненских ВЛ	
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	19
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(БМКТП-оп.10)	449	СИП-2 3х95+1х95
2			
3	Ответвления к домам		

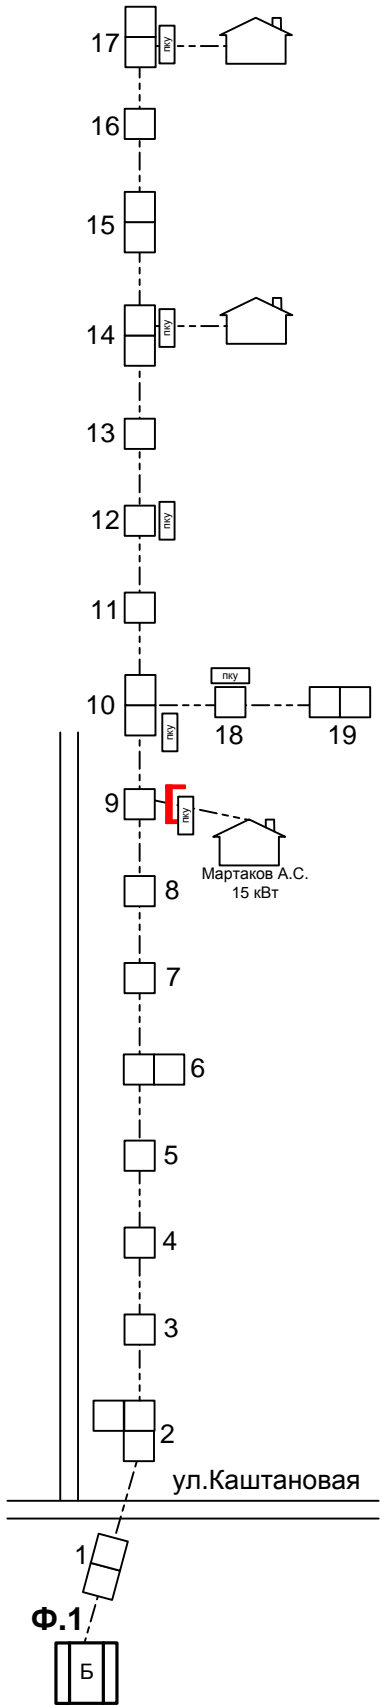

БМКТП-853  
Палихово

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-853 Палихово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл. инженер	Казаков С.В.	02.03.15	
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.	02.03.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.03.15	