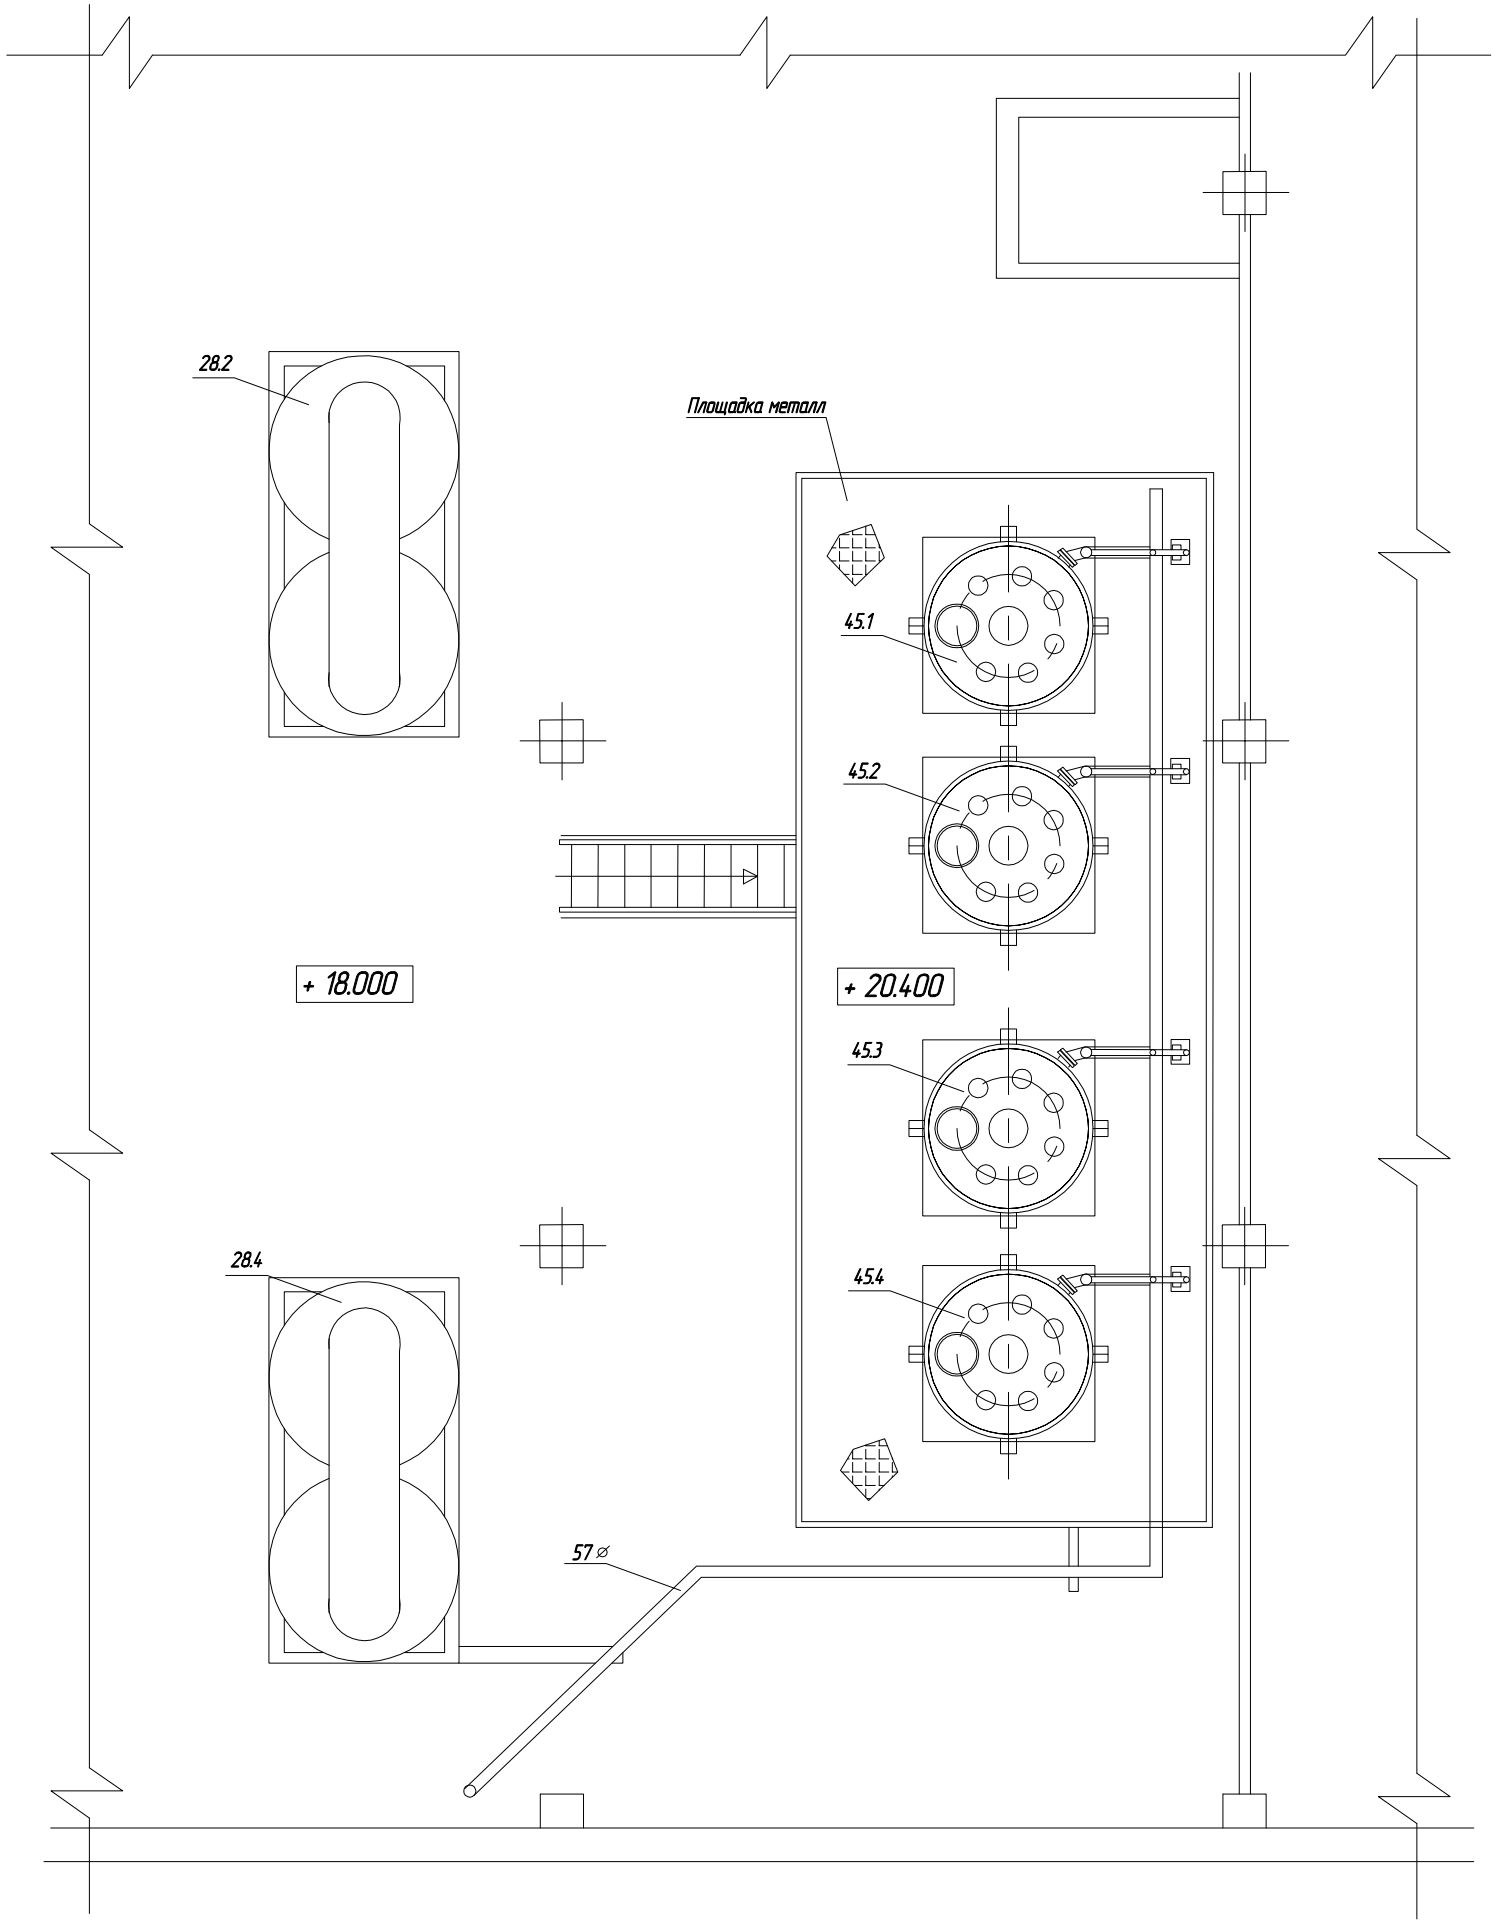

Обозначен.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Резьба стальная Ду 25 l=30	2	
2	Контргайка стальная, ДУ25 ГОСТ 8968-75	2	
3	Кран шаровой 11б27п1 Ду25, вн.-вн., с рычагом	2	
4	Сгон ДУ25 ГОСТ 8969-75 l=130 мм	2	
5	Бочата стальные, оцинкованные Ду25	2	
6	Отвод гнутый стальной ВГП Ду25, резьба 1, с другой под сварку	2	
7	КМЧ для крана шарового КШФП.316.200	1	
8	Кран шаровой КШФП.316.200 Ду25	1	
9	Электропривод DN.RU-005 220 В	1	

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Ильиных			05.2019
Проверил		Шабалин			05.2019
Н. контроль					
Т. контроль		Шабалин			05.2019
Рук. службы		Шилов			05.2019

УП.296.УСР.АТХ

Угольное производство, Корпус 296
Участок смоляных реакторов

Система автоматизированного регулирования температуры в реакторах 45/1, 45/2, 45/3, 45/4

Стадия	Лист	Листов
РП	6.1	8

План монтажа щитов КИП и А, кранов шаровых КШФП.316.200с эл.приводом DN.RU-005 220В и термосопротивления в реакторах корпуса 9а

АО "Сорбент"
г.Пермь

Копировал

Формат А3