Левая стенка (развернуто)

Щит ЩМП-6 IP54 Вид на внутренней плоскости. Передняя стенка (монтажная панель)

Правая стенка (развернуто)

Дверца (развернуто)

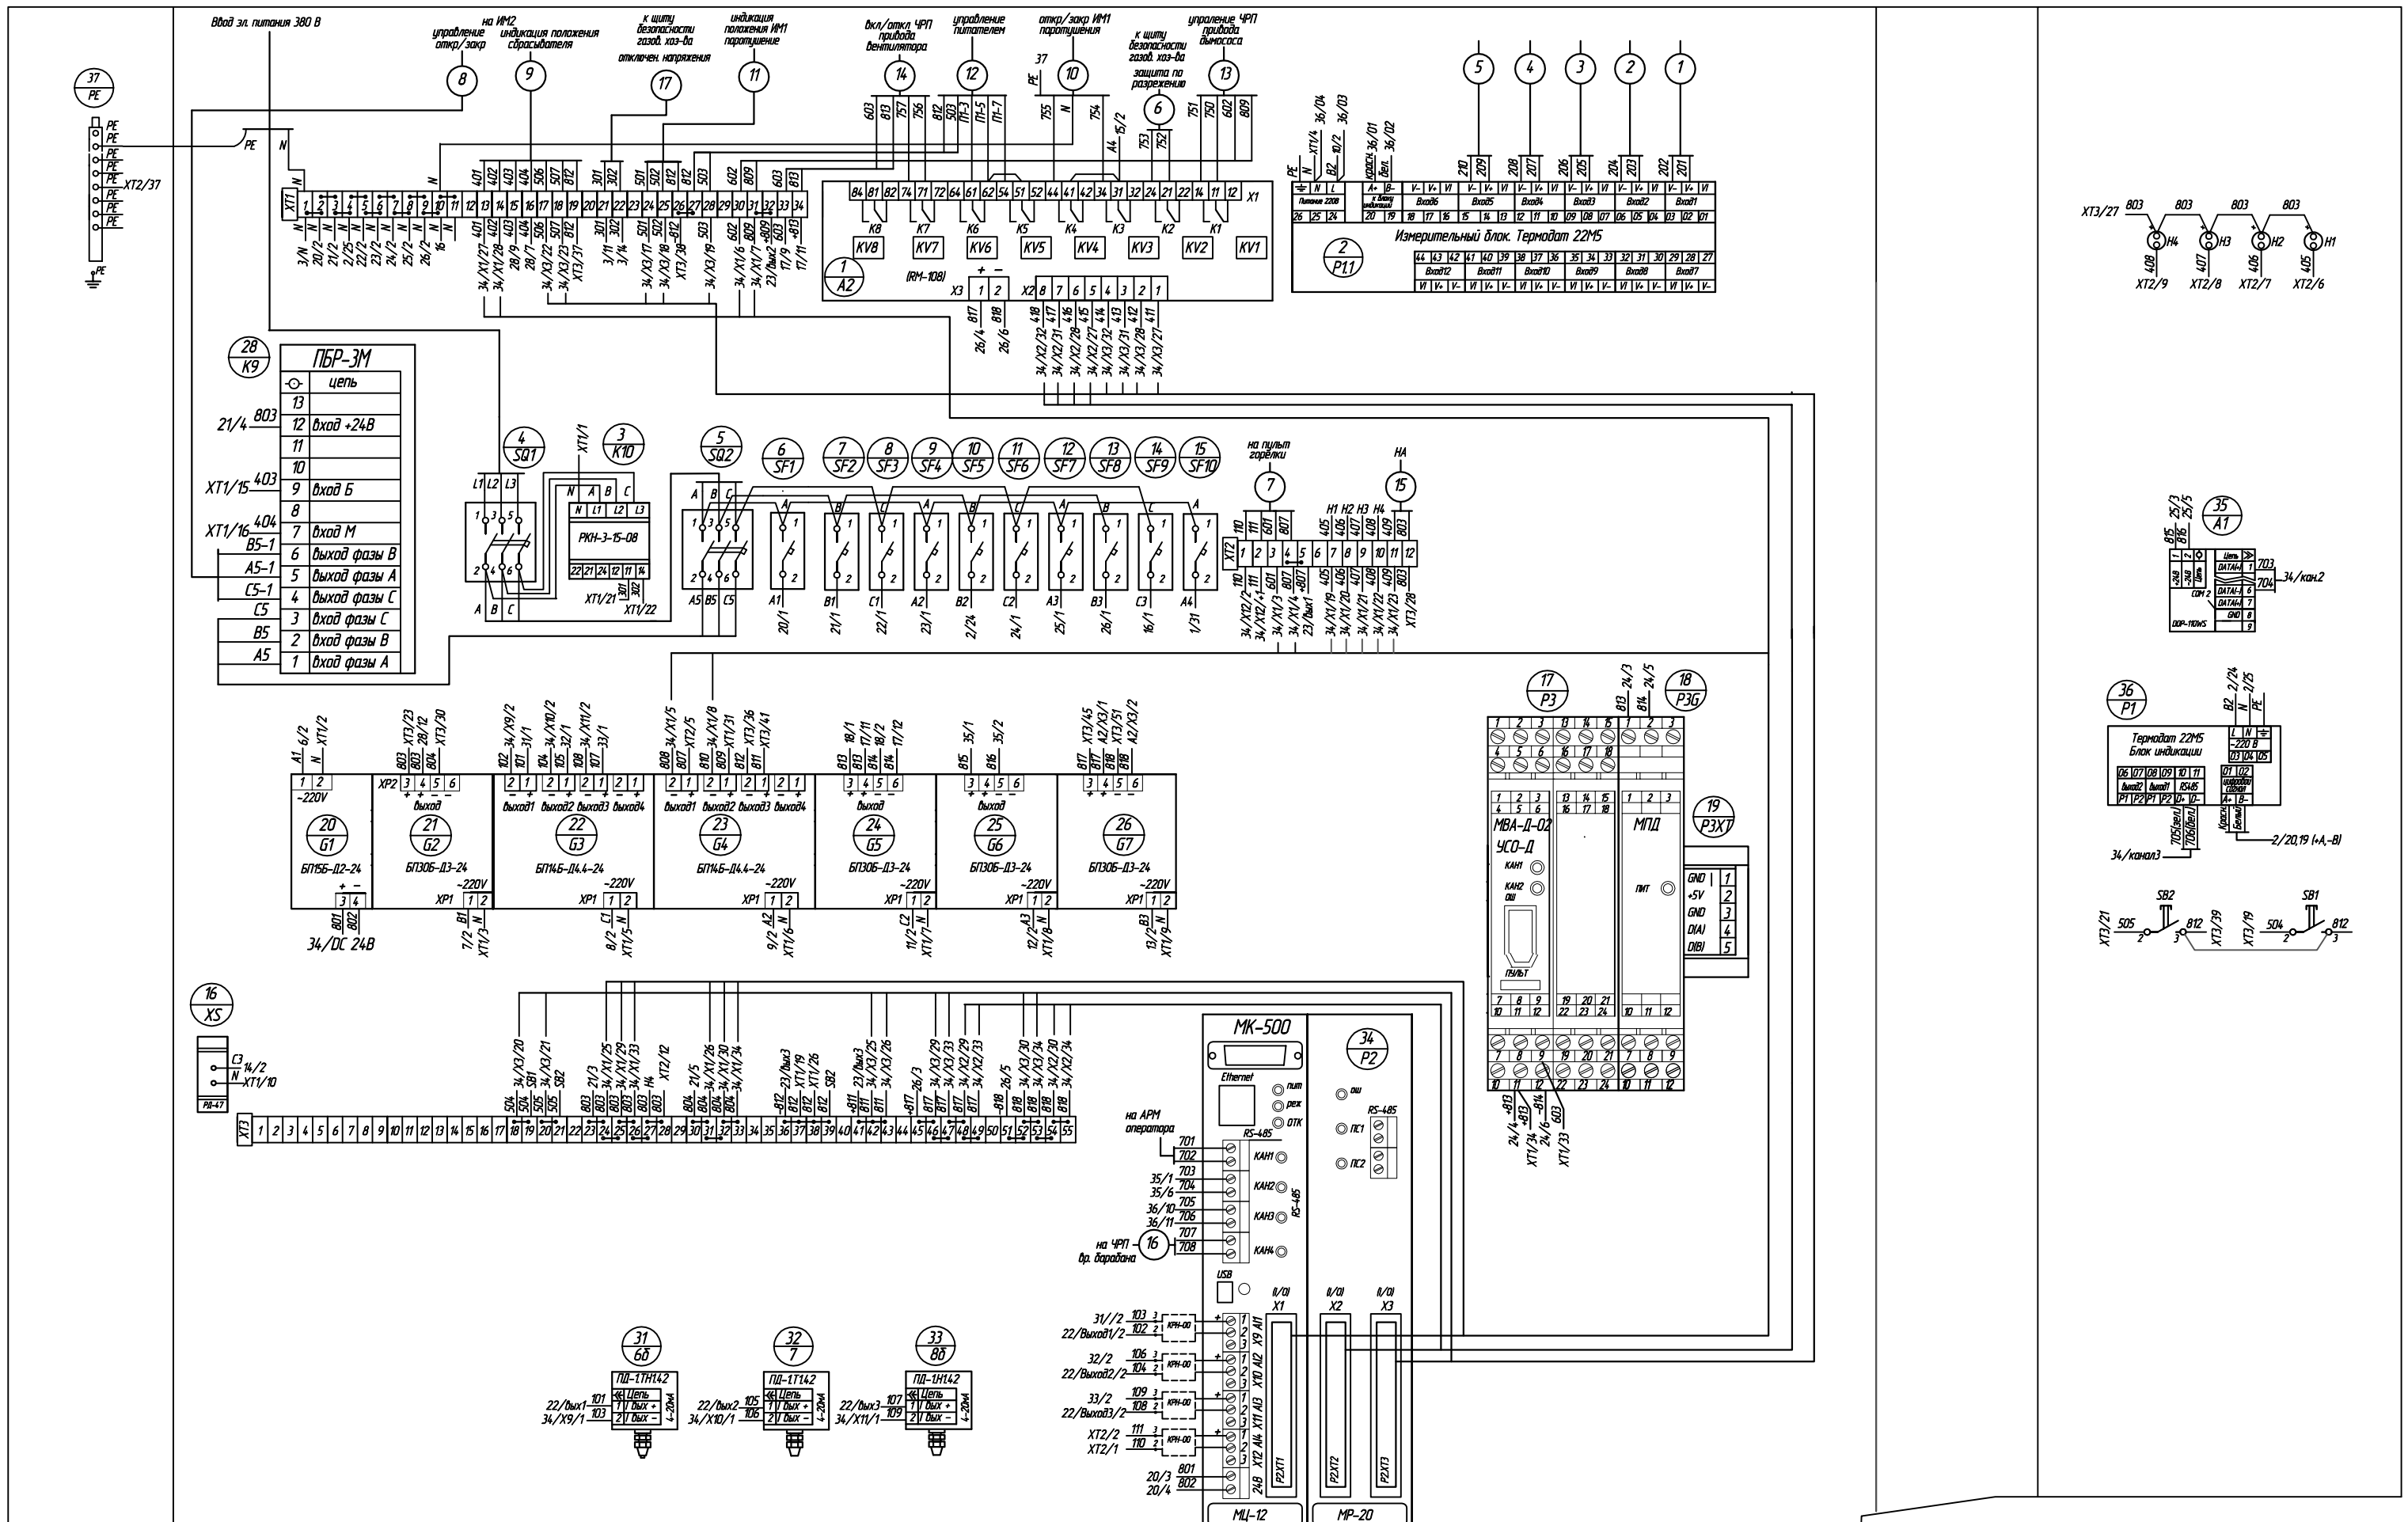

						УП.10Б/1.УС.АТХ.34	
						Участок сушки	
Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов				Система автоматизированного контроля вращающейся сушилки №1	Стадия: РКД; Лист: 1; Листов: 1
Проверил		Лимонов					
Т. контроль							
Н. контроль		Шаболин				Щит КИПиА. Схема электрических соединений	АО "Сорбент" г.Пермь
Рук. службы		Шаболин					
Утвердил		Шилов					

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А1