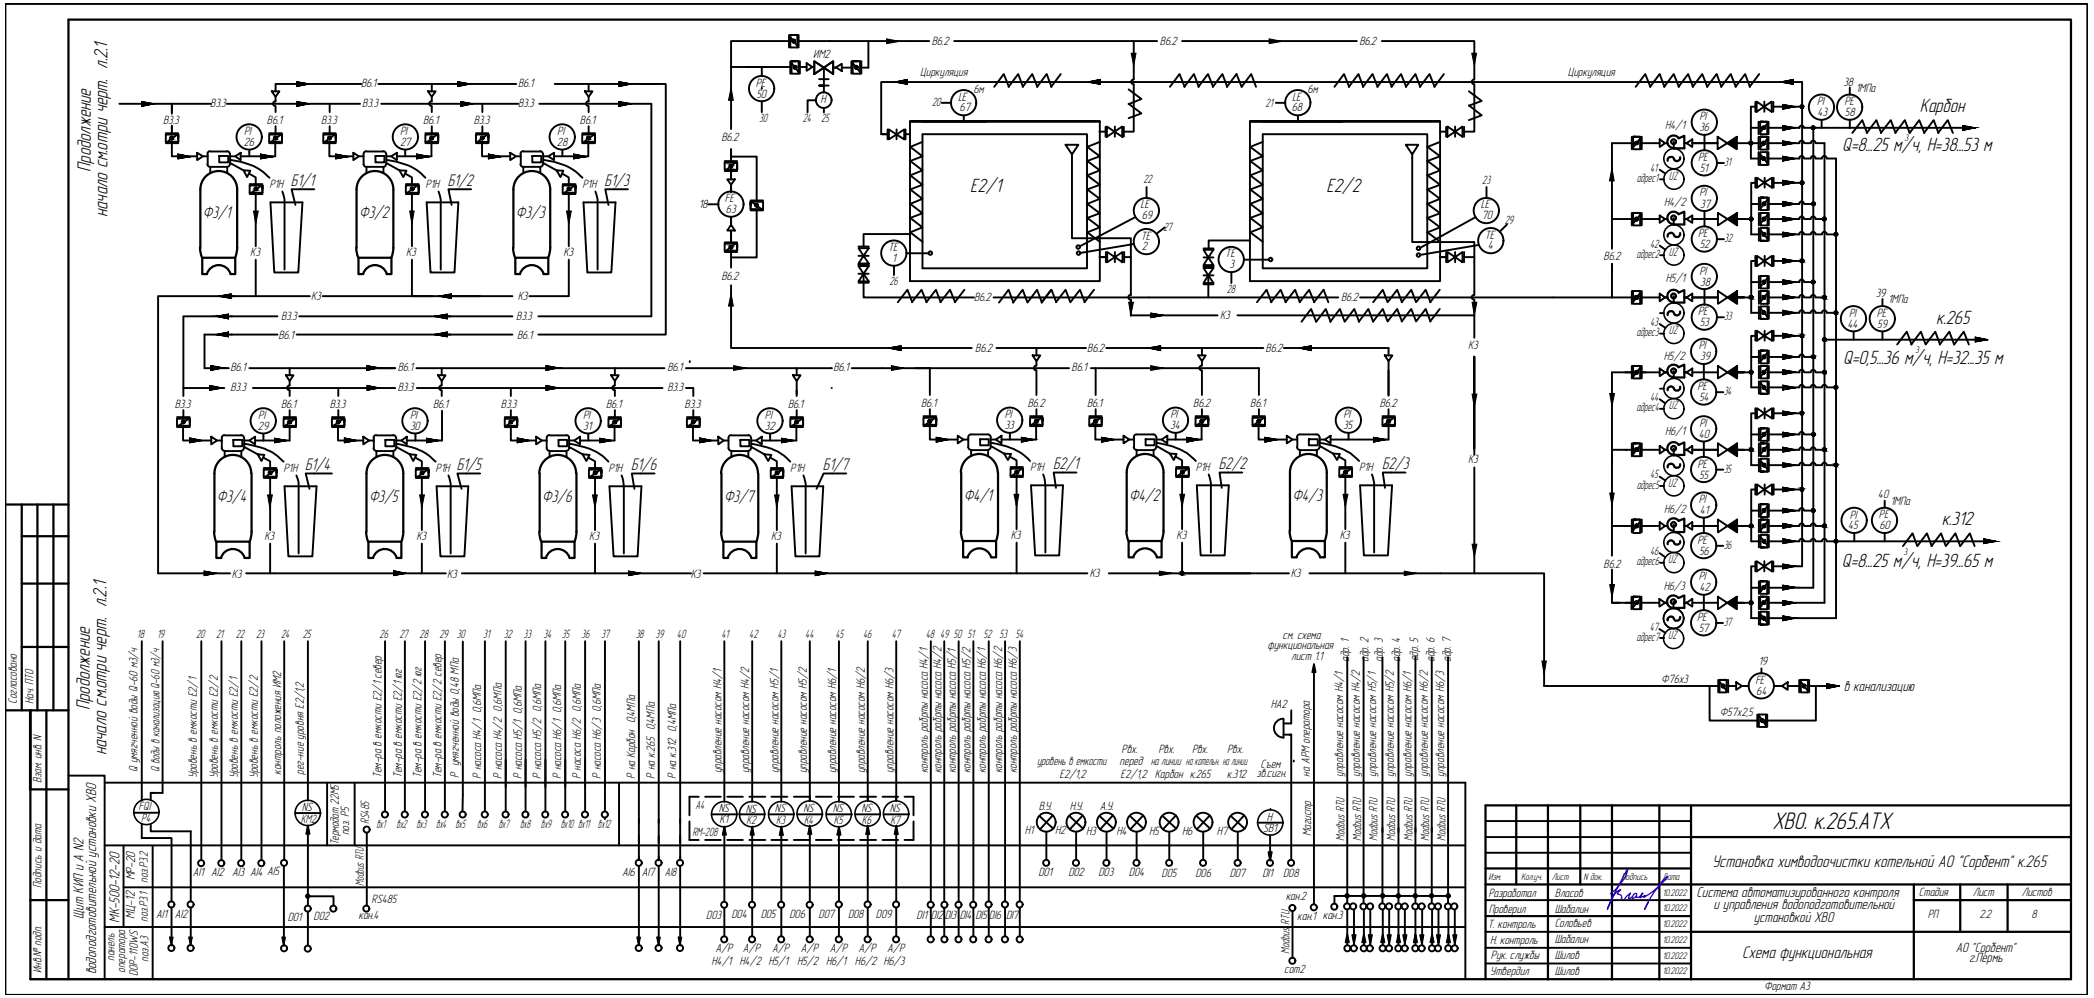

						ХВО. к.265.АТХ	
						Установка химводоочистки котельной АО "Сорбент" к.265	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власов			10.2022	Система автоматизированного контроля и управления водоподготовительной установкой ХВО	Стадия: РП; Лист: 22; Листов: 8
Проверил		Шабалин			10.2022		
Т. контроль		Соловьев			10.2022		
Н. контроль		Шабалин			10.2022	Схема функциональная	АО "Сорбент" г.Пермь
Рук. службы		Шилов			10.2022		
Утвердил		Шилов			10.2022		

Формат А3

Согласовано
Взам. инв. N
Подпись и дата
Инв.N подл.