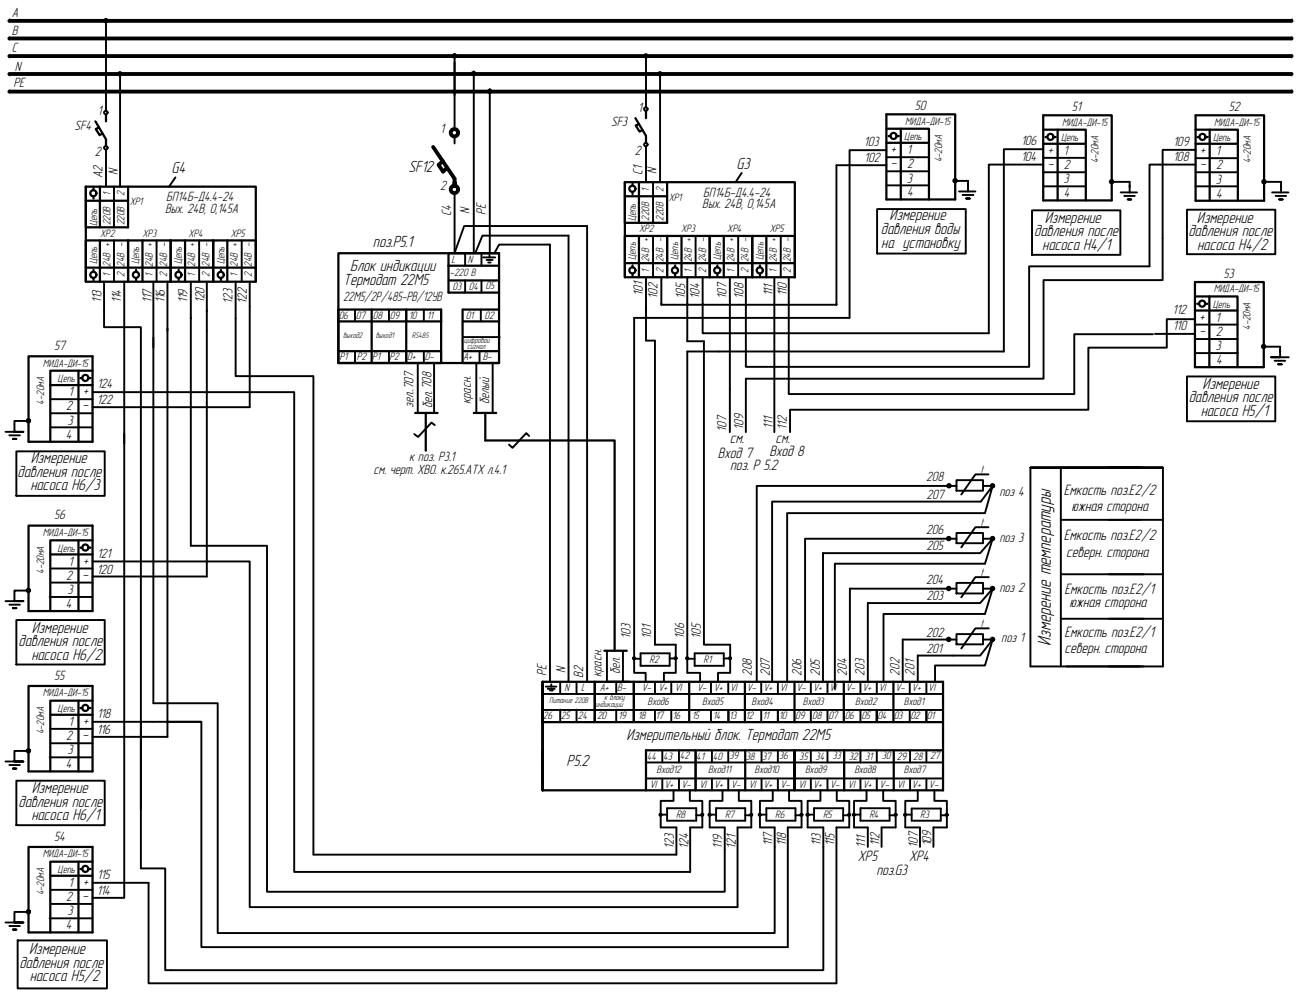

Перечень аппаратуры

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
поз.P5	Контроллер Термодат-22М5/2Р/485-РВ/12УВ	1	
поз.1-4	Термометр сопротивления ОВЕН ДТС 505/1-50М.В3.800	6	Приборы контроля -Пермь тел. 8(342)206-12-40
	диаметр монтажной части 6мм, длина 800мм, с приваренной головкой		E-mail: info@ kipperm.ru
	М20х1.5		
поз.50..57	Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-15-IP65-0,5-0-1МПа-01-М20		ООО МИДАУС
	DIN С-МДВГ.4.06.233.090ТУ		E-mail: info@midaus.com
			WWW.midaus.com
R1-R8	Шунт сопротивление 2ом заказать совместно с контроллером	10	
	Термодат -22М5		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	ХВО. к.265.АТХ		
						Установка химводоочистки котельной АО "Сорбент" к.265		
Разработал		Власов			10.2022	Система автоматизированного контроля и управления водоподготовительной установкой ХВО	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Шабалин			10.2022		РП	6	8
Т. контроль									
Н. контроль		Шабалин			10.2022	Схема принципиальная соединений контроллера Термодат-22М5 поз. P5 щит КИПиА №2	АО "Сорбент" г.Пермь	
Рук. службы		Шилов			10.2022			
Утвердил		Шилов			10.2022			

Формат А4х3