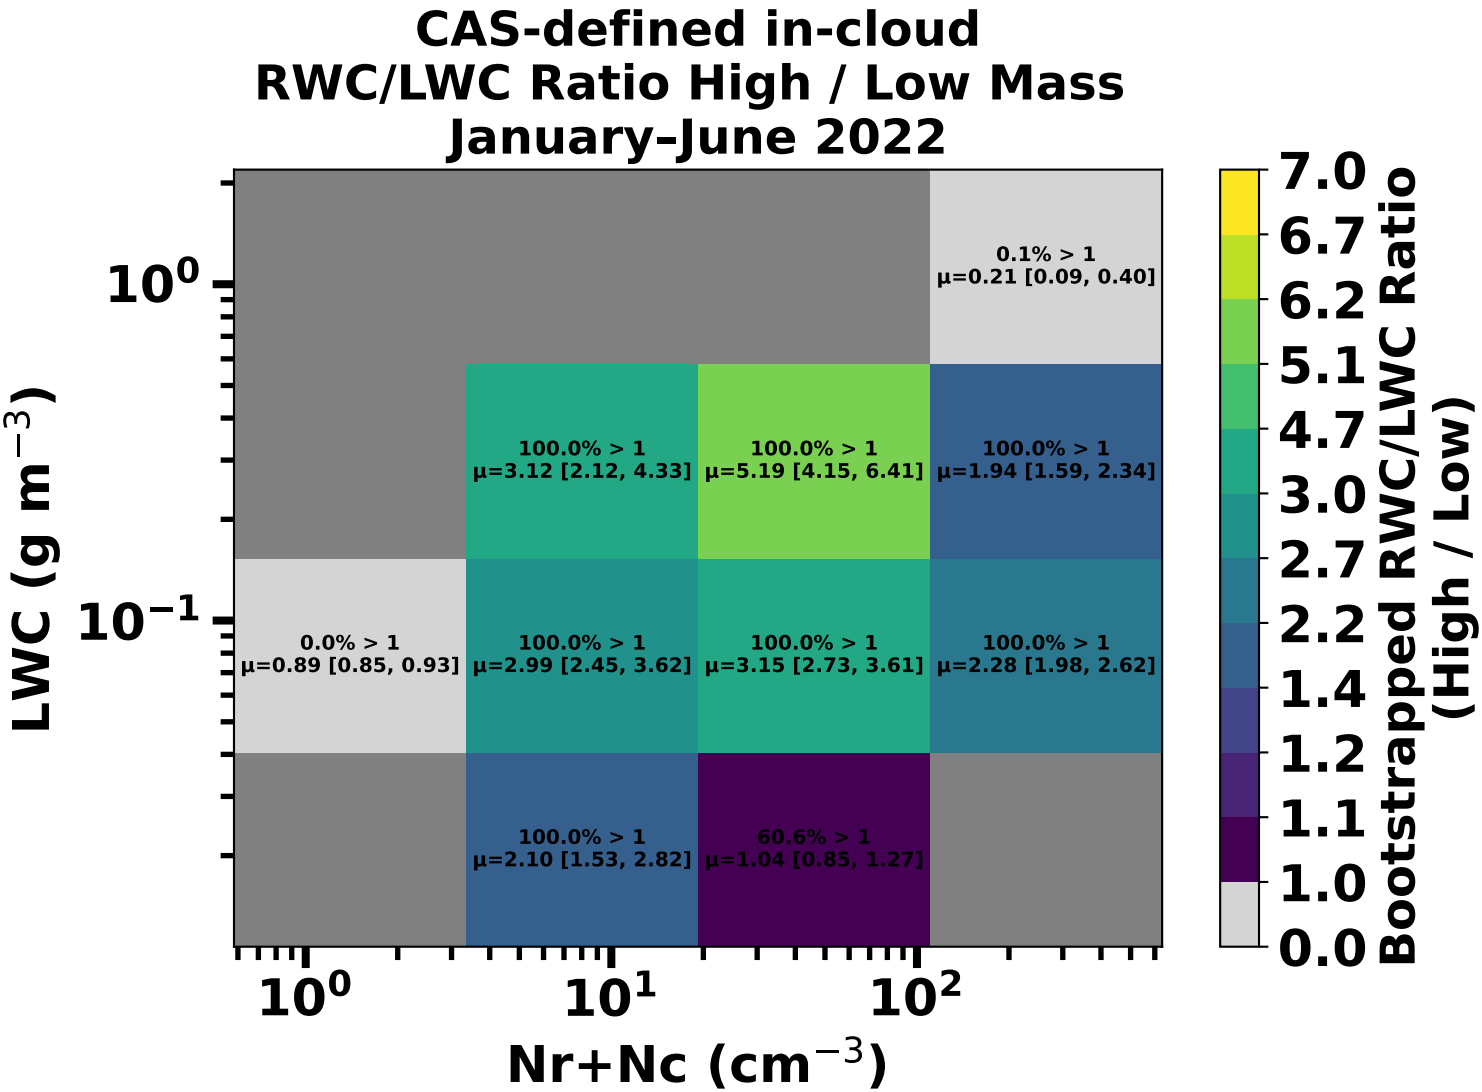
CAS-defined in-cloud
RWC/LWC Ratio High / Low Mass
January–June 2022
0.1% > 1
μ=0.21 [0.09, 0.40]
100.0% > 1
μ=3.12 [2.12, 4.33]
100.0% > 1
μ=5.19 [4.15, 6.41]
100.0% > 1
μ=1.94 [1.59, 2.34]
0.0% > 1
μ=0.89 [0.85, 0.93]
100.0% > 1
μ=2.99 [2.45, 3.62]
100.0% > 1
μ=3.15 [2.73, 3.61]
100.0% > 1
μ=2.28 [1.98, 2.62]
100.0% > 1
μ=2.10 [1.53, 2.82]
60.6% > 1
μ=1.04 [0.85, 1.27]
LWC (g m−3)
Nr+Nc (cm−3)
Bootstrapped RWC/LWC Ratio
(High / Low)