

Digite o número de bairros: 1

--- Bairro 1 ---

Nome do bairro: Bento Soeiro

Demanda diária estimada (m³): 1500

Capacidade do reservatório (m³): 1000

Volume inicial disponível (m³): 500


Percentual de perda na tubulação (%): 3


Custo de bombeamento por m³: 5

--- Resultados ---

Bairro	Demanda (m³)	Volume Entregue (m³)	Volume Perdido (m³)
Bento Soeiro	1500.0	1455.0	45.0

Custo Diário (R\$)	Autonomia (dias)	Risco
0 7275.0	0.33	Alto

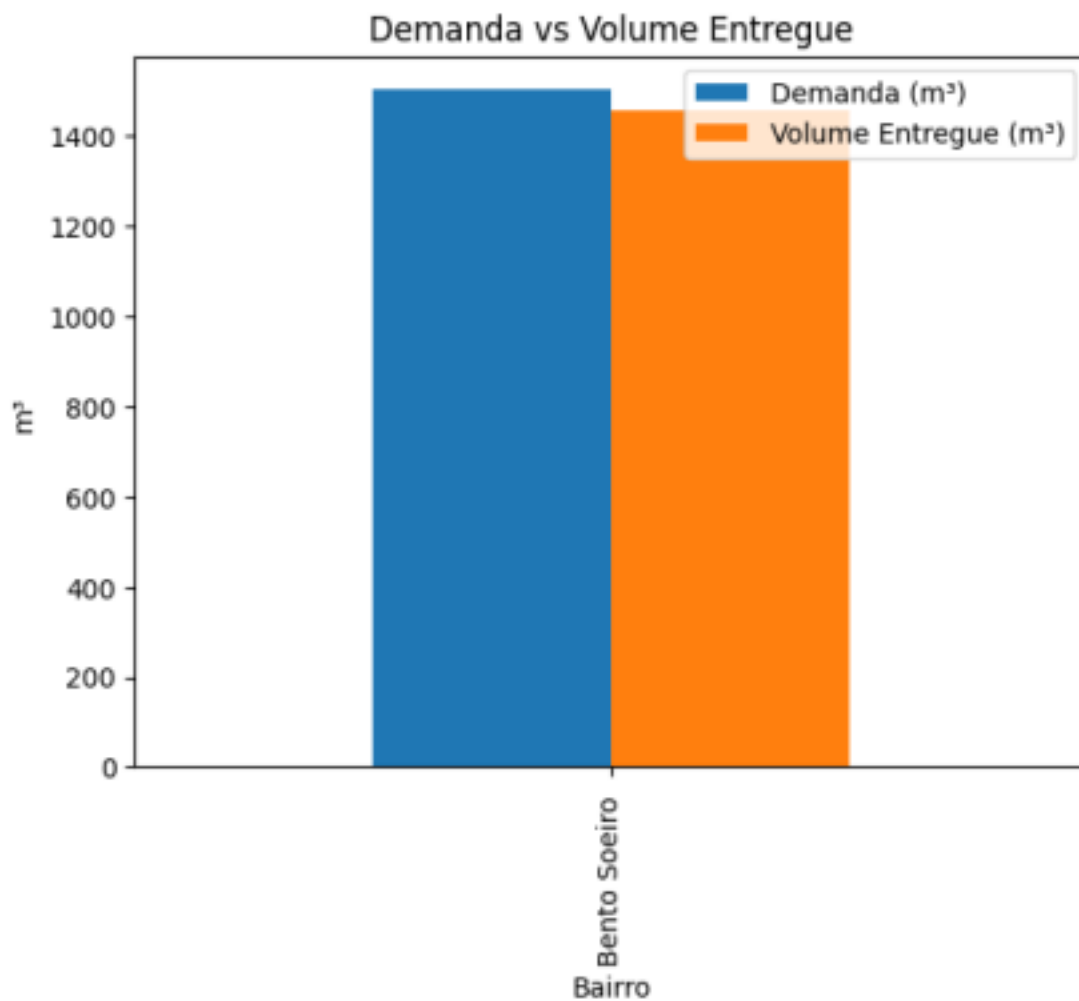

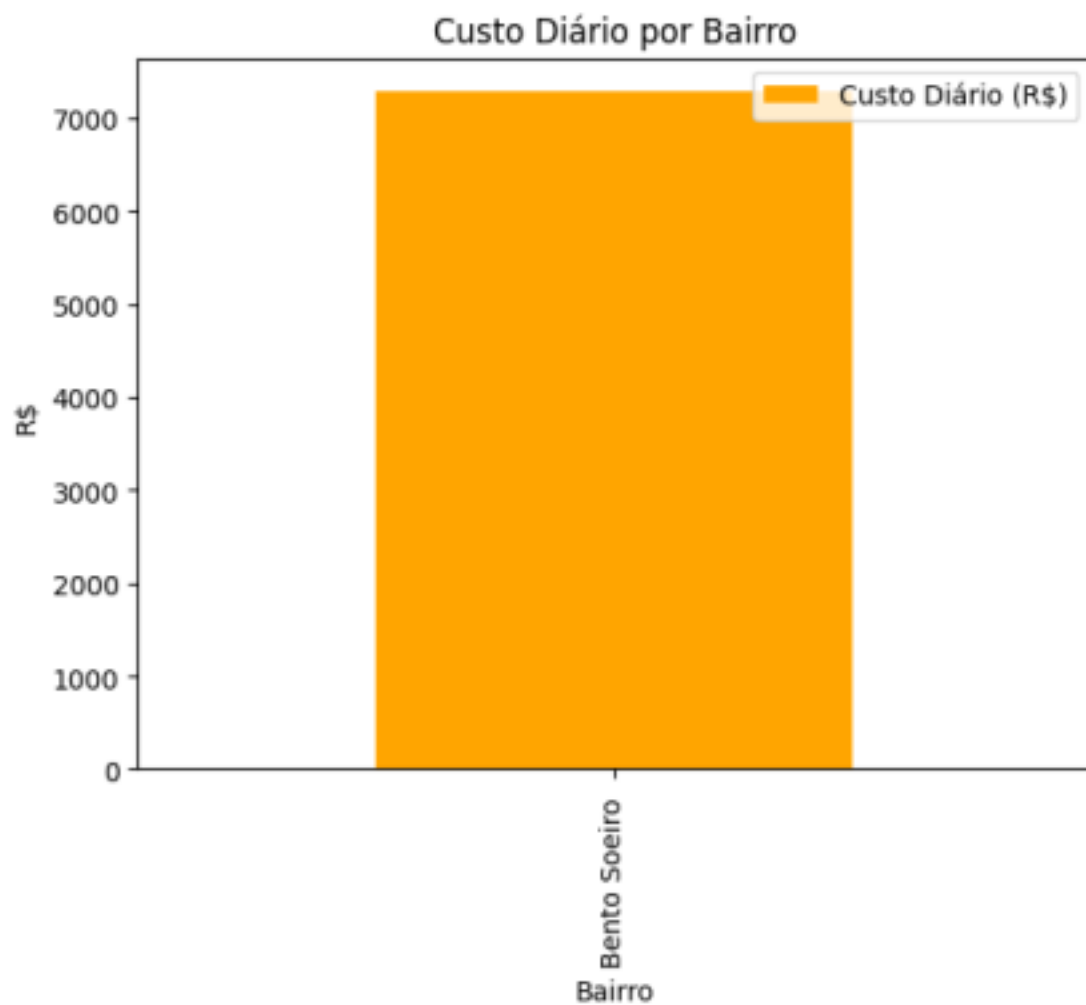

Bairro mais crítico: Bento Soeiro (Autonomia: 0.33 dias)

--- Simulação de 7 dias ---

Dia 1:

Bairro Bento Soeiro entrou em situação crítica no dia 1.

Dia 2:

Bairro Bento Soeiro entrou em situação crítica no dia 2.

Dia 3:

Bairro Bento Soeiro entrou em situação crítica no dia 3.

Dia 4:

Bairro Bento Soeiro entrou em situação crítica no dia 4.

Dia 5:

Bairro Bento Soeiro entrou em situação crítica no dia 5.

Dia 6:

Bairro Bento Soeiro entrou em situação crítica no dia 6.

Dia 7:

Bairro Bento Soeiro entrou em situação crítica no dia 7.

