

C.H.S.C.T. TLD EUROPE ST LIN
Compte-rendu de la réunion de 12 / 2016

• **Etaient présents :**

- S.FABRE (Directeur Etablissement ST LIN)
- C. CHAIGNE
- F. GUERIN
- C. GRIGNON
- JL GAYCHET (Membre CHSCT).
- J GAURY (secrétaire CHSCT)

• **Excusé(s):**

- Néant

1) Approbation du dernier PV (réunion de 09-2016)

Validation du PV.

(Mr Gaury J n'ayant pas participé à la réunion de septembre 2016, il ne souhaite pas se prononcer)

2) Revue des accidents et incidents depuis la dernière réunion

[Valderaan\CHSCT\CHSCT\DMS_2126_rev_1 suivi AT.xls](#)

Le CHSCT est en attente du rapport d'incident sur le Proto RBL.

Le point suivant est soulevé, certains process doivent-ils être révisés afin de sécuriser certaines missions ou opérations ? (notamment premier démarrage moteur – premier déplacement de véhicule – contrôle des fonctionnalités liées à la sécurité lorsque les véhicules reviennent d'un prêt)

3) Revue du DMS 894 (analyse des AT)

Ce DMS ne concerne pas le site de STL.

4) Information projet aménagement des vestiaires

Passage de 76 à 123 casiers.

Casiers respectant les normes en vigueur.

Pour l'affectation des casiers aux collaborateurs, une attention a été portée sur les horaires d'embauches afin de ne pas concentrer tout le personnel dans la même zone.

Voir pièce jointe.

5) Information sur l'installation du nouveau laboratoire de préparation peinture et sur les travaux

Pendant le transfert (jusqu'à fin S02) la petite étuve sera utilisée comme laboratoire.

Voir pièce jointe

6) Revue des différentes tasks du GWF « health & safety »

Task 522246 isolation des batiment : un devis a été réalisé isolation en toiture (800m², env 97k€) Surface des bâtiments site de st Lin est = à 6000m².

Tasks

CLOSED ▾

Task#	Status	Due	Overdue? Task	Assignes
OPEN				
2016-07-28				
522246	OPEN	2016-07-28	181 days faire devis isolation des batiments - bardage double peau - isolation des toitures contacter l'ADEME et autres organismes	FABRE, Sébastien
2016-11-16				
435306	OPEN	2016-11-16	70 days Recenser et identifier les outillages qui sont utilisés au montage. Faire analyse de risque avec CHSCT. Consulter organisme de contrôle (Dekra) pour les démarches à suivre sur les outillages de fabrication interne, si ils sont soumis à la vérification périodique tel que : ponts roulants / chaines de levage et quel coefficient de sécurité doit on les tester. de	FABRE, Sébastien
2016-12-29				
787330	OPEN	2016-12-29	27 days Suite exercice évacuation incendie du 13/10/2016 -revoir la fiche consigne d'évacuation présente dans les classeurs près des talkie-walkies - relister les ESI, guide fils et serre fils - communiquer sur les tâches de chacun + éditer un support de diffusion (appel fait par les responsables, penser au livret présent l'accueil) - mettre à jour la liste d'appel (voir pour édition à partir du système) - acheter 2 talkies supplémentaires	POIRAUD, Dominique
2017-01-20				
827209	OPEN	2017-01-20	5 days Voir avec les fournisseurs pour substituer les produits contenant des agents CMR notamment les références de laque PHILACRYL TOUTE TEINTE SANS PLOMB les plus couramment utilisées.	POIRAUD, Dominique
2017-01-30				
827212	OPEN	2017-01-30	Concrétiser le projet de remplacement du local de préparation par un laboratoire efficacement ventilé.	POIRAUD, Dominique
827224	OPEN	2017-01-30	Sensibiliser les salariés aux ports de gants en nitrile lors des opérations de « préparation » car les gants de manutention ne protègent pas des risques chimiques.	POIRAUD, Dominique
2017-03-20				
827211	OPEN	2017-03-20	Voir avec les intermédiaires/fournisseurs des véhicules provenant de Chine pour s'assurer que les revêtements soient exempts de plomb, chrome ou autres agents CMR.	POIRAUD, Dominique
827214	OPEN	2017-03-20	Mener une réflexion sur le remplacement de la cabine OMIA, dont le dispositif de ventilation n'est plus efficace	POIRAUD, Dominique
2017-06-20				
827230	OPEN	2017-06-20	Un entretien des systèmes de ventilation/aspiration doit être régulièrement réalisé. De plus, un autocontrôle par une personne désignée dans l'entreprise ou un contrôle par une société extérieure agréée ou non, doit être réalisé, au moins 1 fois/an (contrôle des : Débit global d'air extrait, pressions statiques et vitesses de l'air, examen de l'état de tous les éléments de l'installation). Les résultats de ces contrôles périodiques et des différentes opérations d'entretien et de nettoyage doivent être consignés dans un dossier de maintenance.	POIRAUD, Dominique

7) Le plan de circulation est-il adapté à notre activité actuelle ?

Celui-ci n'est pas toujours défini ou respecté.

Les élus CHSCT proposeront d'éventuelles améliorations pour la prochaine réunion.

8) Lors du dernier exercice incendie nous avons observé que certaines issues étaient obstruées ou difficiles d'accès

La pose de portails coulissants devrait supprimer ces encombrements.

9) Isolation / Aménagement de la zone JET-16 afin de diminuer les courants d'air lors de l'ouverture du portail exposé plein nord. Une solution a-t-elle été trouvée ?

Une étude doit être faite pour savoir s'il est possible de réaménager la zone. Sachant que le portail actuel n'est pas adapté à son utilisation. (Le nombre d'ouvertures par jour étant nettement supérieur à ce qui avait été chiffré lors de la DI).

10) Liste des différentes marques et modèles de chaussures de sécurité utilisées sur le site de Sorigny ?

Voir task 807786

11) Quelle norme est imposée pour les chaussures de sécurité (y en a-t-il plusieurs en fonction de nos métiers et de nos risques) ?

12) L'escabeau du magasin 40 est-il adapté à notre utilisation ?

Une analyse du besoin sera effectuée.

13) Plan d'amélioration atelier peinture, ou en est le projet du changement de la petite étuve ?

Le projet est repoussé d'une année.

14) Pourquoi certains outillages ne disposent pas de fourreau ?

Point à voir par F Guérin.

15) Est-il possible de changer les sièges des chariots élévateurs 124 et 125 ?

Point à voir par F Guérin.
(rappel qu'un siège Grammer coûte 800€)

16) Remise de la fiche d'entreprise au CHSCT.

Document toujours en demande auprès du service santé du travail.

17) Les référentiels serre-fil n'est plus à jour.

Le support mis en ligne \\alderaan\CHSCT\CHSCT\Dossier Incendie n'est pas à jour.
Nous avons Granger Liliane qui est en retraite depuis fin 2015.
Et nous avons également Lussiez Pierre qui est en absence longue durée pour maladie.
Ce dernier ne devrait-il pas être remplacé ?

18) Serait-il possible d'avoir un éclairage sur le parking extérieur ?

Le parking n'appartient pas à la société.
Si TLD implante un éclairage sur ce parking, sa responsabilité serait engagée en cas d'incident ou accident.

19) Hygiène - Propreté des fontaines.

Une relance auprès du prestataire Derichebourg sera faite.

20) Faut-il une habilitation pour travailler sur les véhicules « gaz »

Non, pas d'habilitation spécifique.

21) Divers.

22) Visite usine.

NB : Toutes les actions mentionnées ci-dessus seront enregistrées via une Task dans le module GWF 3073.

Le secrétaire du CHSCT,
Jérôme GAURY

Le responsable d'Etablissement,
S. FABRE




Effectifs le 05/09/2016 :

TLD (h) = 65

TLD (f) = 8

INTERIM (h) = 36

VESTIAIRE HOMMES

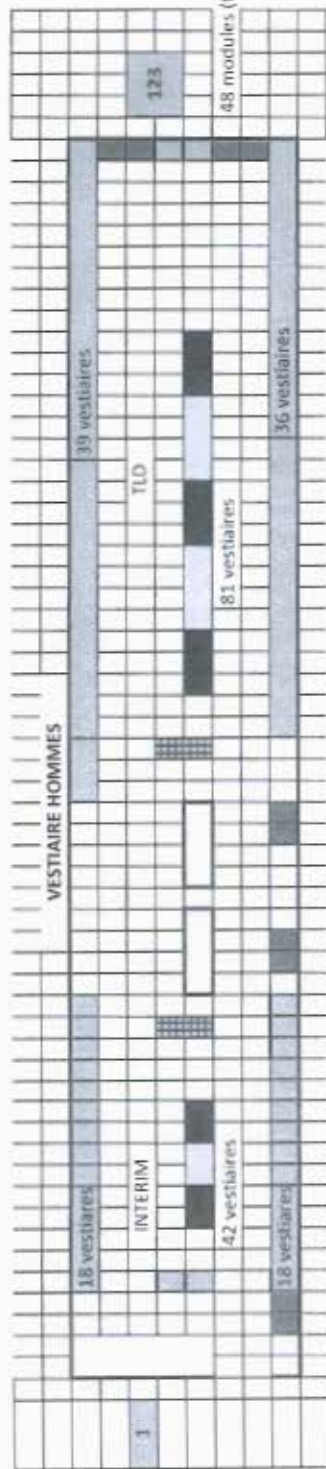

VESTIAIRE FEMMES



PORTANT BLOUSONS

BANCS

CHAUFFAGES

OPTION VESTIAIRES

