





HAN İNŞAAT & MÜHENDİSLİK PRESİYOMETRE DENEY RAPORU

PRESSUREMETER TEST REPORT

Proje Adı Project Name		test222		Müşteri Adı Customer's Name		Fatih kaya			
Proje Numarası Project Number			Sonda Çapı (mm) Diameter of Probe	76	Sıfır Vol. Okumasındaki Hacim (cm³) Zero Volumeter Reading Corresponds to		535		
Kuyu No. Borehole Number		SK-1	Manometre Yüksekliği (m) Height of Manometer	0.60	Presiyometre Türü Type of Pressuremeter		Menard GC		
Deney Derinliği (m) Test Depth		6		Deney Tarihi Date of Test					
Kademe Artışı Increment	Deney Basıncı Volumeter Pressure	Hacim Ölçer Okuması volumeter reading		Hidrostatik Basınc Düzeltmesi Hydrostatic Pressure		Hacim Düzeltmesi Volume Correction	Düzeltilmiş Hacim Corrected Volume	Mebran Düzeltmesi Membrane Correction	Düzeltilmiş Basınc Corrected Pressure
	bar	cm³		kg/cm²		cm³	cm³	kg/cm²	kg/cm²
0	0.00	0		0.06		0	0	0.00	0.06
1	1.00	165		1.06		1	164	0.60	0.46
2	2.00	261		2.06		1	260	1.05	1.01
3	3.00	292		3.06		2	290	1.20	1.86
4	4.00	296		4.06		3	293	1.22	2.84
5	5.00	300		5.06		4	296	1.23	3.83
6	6.00	301		6.06		5	296	1.23	4.83
7	7.00	305		7.06		6	299	1.25	5.81
8	8.00	312		8.06		6	306	1.28	6.78
9	9.00	316		9.06		7	309	1.29	7.77
10	10.00	317		10.06		8	309	1.29	8.77
11	11.00	321		11.06		9	312	1.31	9.75
12	12.00	327		12.06		8	319	1.34	10.71
13	13.00	329		13.06		7	322	1.36	11.70
14	14.00	332		14.06		8	324	1.37	12.69
15	15.00	334		15.06		8	326	1.38	13.68
16	16.00	351		16.06		8	343	1.47	14.59
17	17.00	384		17.06		9	375	1.62	15.43
18	18.00	427		18.06		9	418	1.81	16.25
19	19.00	480		19.06		10	470	1.96	17.10
20	20.00	535		20.06		10	525	2.07	17.99
Belirlenen Değerler / Assesed Values				Limit Basınc PL* (kg/cm²)		17.99		Elastisite Modülü EM (kg/cm²)	340.07

DÜZELTİLMİŞ PRESİYOMETRE EĞRİSİ / Corrected Pressuremeter Curve

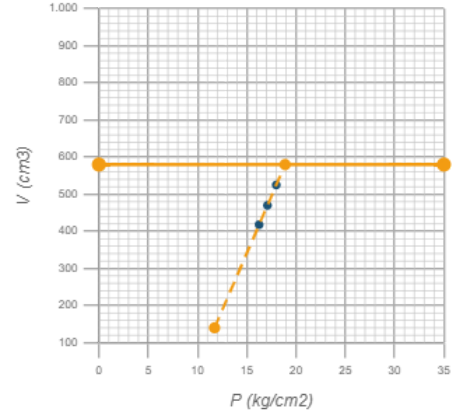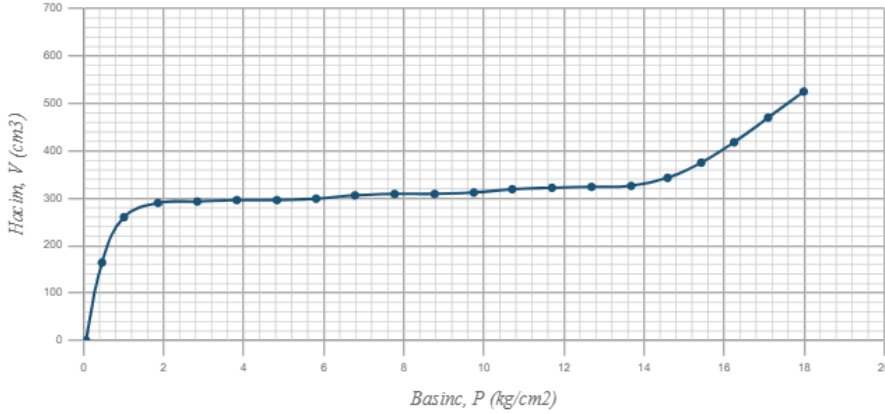

P _i (kg/cm²)	1.86	V _i (cm³)	290	ΔP (kg/cm²)	11.82	Net Limit Basıncı (kg/cm²)	16.13
P _f (kg/cm²)	13.68	V _f (cm³)	326	ΔV (cm³)	36	E / P _i	21.08

* Deney sonuçları firmamızın yazılı izni olmadan basılamaz ve çoğaltılamaz. (The tests results can not be reproduced in any form without the written permission of company)

* Deneyler ilgili firma tarafından belirlenen noktalarda yapılmıştır. (Tests were done on the destinations decided by the related firm.)

* Bu deney ASTM D 4719 standartlarına göre yapılmaktadır. (This test is being done according to the ASTM D 4719 standarts.)

Yahya Kaya
Jeoloji Mühendisi
Oda Sicil No: 18190