



HAN İNŞAAT & MÜHENDİSLİK PRESİYOMETRE DENEY RAPORU



PRESSUREMETER TEST REPORT

Proje Adı Project Name	test			Müşteri Adı Customer's Name	Fatih kaya		
Proje Numarası Project Number		Sonda Çapı (mm) Diameter of Probe	76	Sıfır Vol. Okumasındaki Hacim (cm ³) Zero Volumeter Reading Corresponds to	535		
Kuyu No. Borehole Number	SK-1	Manometre Yüksekliği (m) Height of Manometer	0.60	Presiyometre Türü Type of Pressuremeter	Menard GC		
Deney Derinliği (m) Test Depth	3				Deney Tarih Date of Test		

Kademe Artışı Increment	Deney Basıncı Volumeter Pressure	Hacim Ölçer Okuması volumeter reading	Hidrostatik Basınç Düzeltmesi Hydrostatic Pressure	Hacim Düzeltmesi Volume Correction	Düzeltilmiş Hacim Corrected Volume	Mebran Düzeltmesi Membrane Correction	Düzeltilmiş Basınç Corrected Pressure
	bar	cm ³	kg/cm ²	cm ³	cm ³	kg/cm ²	kg/cm ²
0	0.00	0	0.06	0	0	0.00	0.06
1	1.00	165	1.06	1	164	0.60	0.46
2	2.00	256	2.06	1	255	1.02	1.04
3	3.00	294	3.06	2	292	1.21	1.85
4	4.00	303	4.06	3	300	1.25	2.81
5	5.00	310	5.06	4	306	1.28	3.78
6	6.00	317	6.06	5	312	1.31	4.75
7	7.00	322	7.06	6	316	1.33	5.73
8	8.00	334	8.06	6	328	1.39	6.67
9	9.00	338	9.06	7	331	1.41	7.66
10	10.00	348	10.06	8	340	1.45	8.61
11	11.00	353	11.06	9	344	1.47	9.59
12	12.00	362	12.06	8	354	1.52	10.54
13	13.00	395	13.06	7	388	1.69	11.37
14	14.00	464	14.06	8	456	1.90	12.16
15	15.00	535	15.06	8	527	2.07	12.99

Belirlenen Değerler / Assesed Values	Limit Basınç PL* (kg/cm ²)	12.99	Elastisite Modülü EM (kg/cm ²)	172.18
--------------------------------------	---	-------	---	--------

DÜZELTİLMİŞ PRESİYOMETRE EĞRİSİ / Corrected Pressuremeter Curve

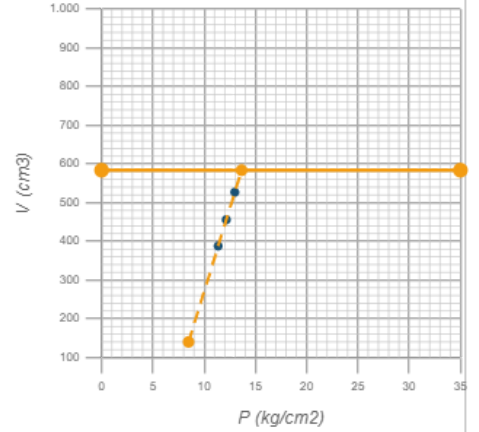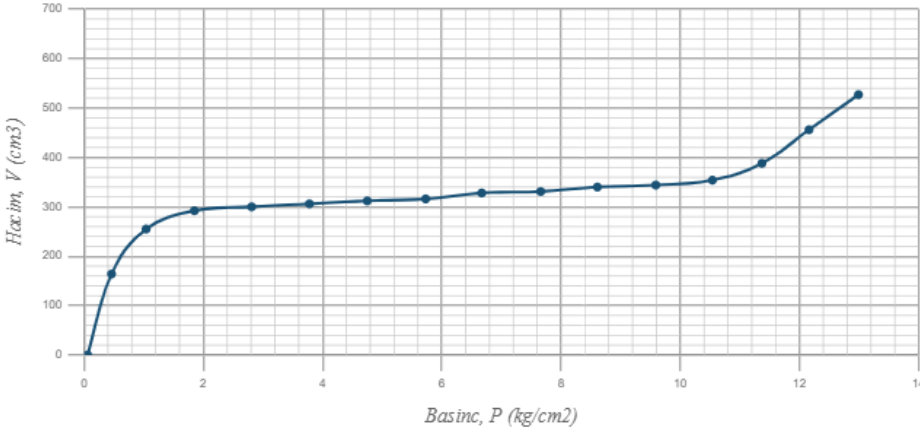

P _i (kg/cm ²)	1.85	V _i (cm ³)	292	ΔP (kg/cm ²)	8.69	Net Limit Basınç (kg/cm ²)	11.14
P _f (kg/cm ²)	10.54	V _f (cm ³)	354	ΔV (cm ³)	62	E / P _i	15.46

* Deney sonuçları firmamızın yazılı izni olmadan basılamaz ve çoğaltılamaz. (The tests results can not be reproduced in any form without the written permission of company)

* Deneyler ilgili firma tarafından belirlenen noktalarda yapılmıştır. (Tests were done on the destinations decided by the related firm.)

* Bu deney ASTM D 4719 standartlarına göre yapılmaktadır. (This test is being done according to the ASTM D 4719 standarts.)

Yahya Kaya
Jeoloji Mühendisi
Oda Sicil No: 18190

