




Обозначение	Наименование									
1_	Приδор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20"									
+-	Резервный источник питания "Рапан20"									
[P	Оповещатель комбинированный "Гром 12-КП"									
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Фотон-9"									
	Извещатель охранно-звуковой "Арфа"									
	Ш Извещатель охранно-магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П									
Ш Извещатель охранно-магнитоконтактный ИО 392-5										
	Считыватель электронных ключей ТМ									
C_	Устройство оконечное объектовое РСПИ "Струна-5"									
13-4	13-номер приδора, 4- номер шлейфа сигнализации									
	Сети охранной сигнализации									
Изм. Колуч Лист № да	ж. Подпись Дата									
Изм. Колуч Лист № да	ж. Подпись Дата «Жердевка, ул.Советская, д.33 А Аднинистративное здание УФК по Тамбовской области 2 6									

Согласовано

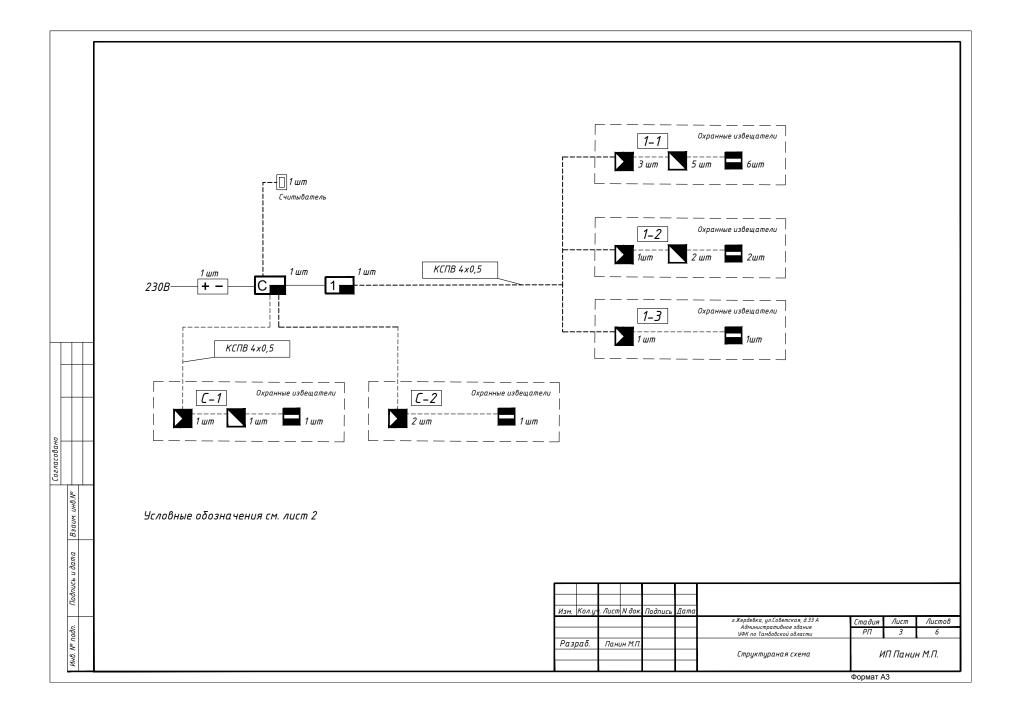

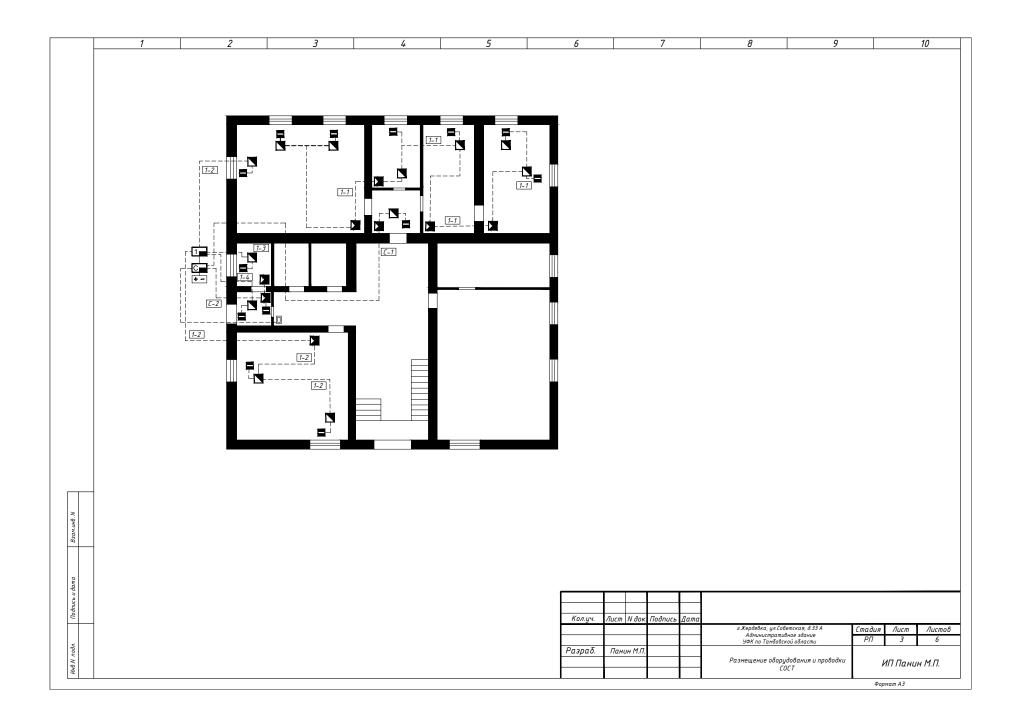

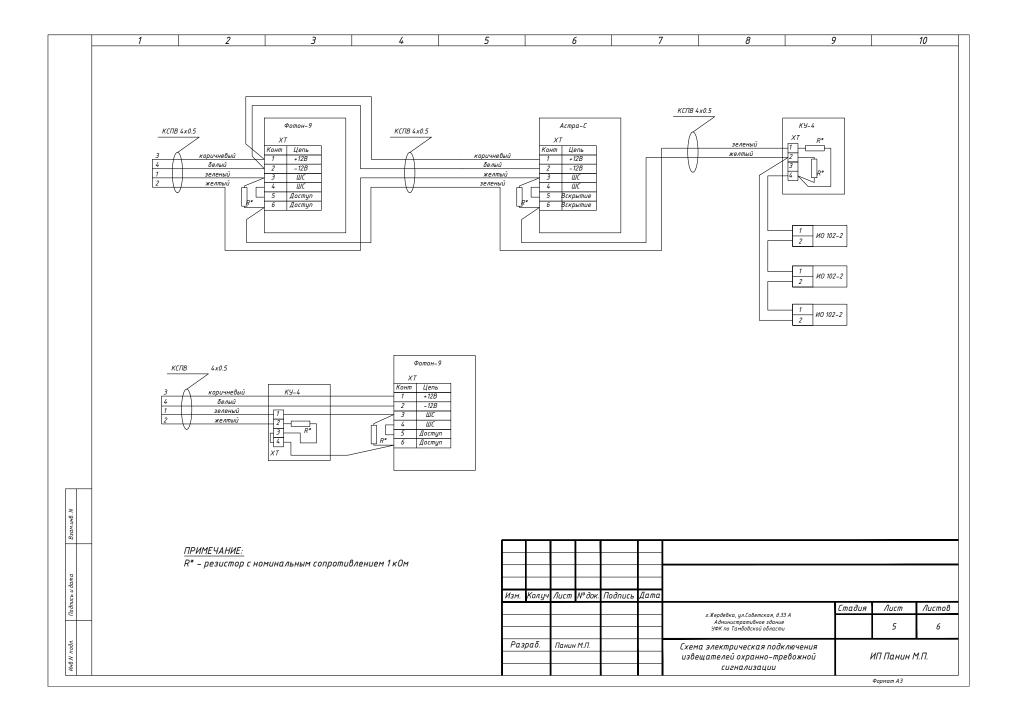

Пози	иция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа и опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еденица измере- ния		Масса еденицы, кг	Примечанив
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Оборудование</u>							
1	1	Блок объектовый радиоканальный	БРО-5 GSM (РСПИ "Струна-5")		000 «Интеграл Плюс»	шт.	1		
2	2	Приδор приемо-контрольный охранно пожарный	Сигнал-20		ЗАО НТЦ "Болид"	шт.	1		
3	3	Извещатель охранный объемный оптико-электронный	Фотон-9		000 Ризлта	шт.	8		
4	4	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный	Барьер-2(ИО 102-20/Б2П)		000 НКПФ "Комплектстройсервис"	шт.	3		
5	5	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный	(ИО 102-16/2)		000 НКПФ "Комплектстройсервис"	шт.	10		
6	6	Извещатель охранно-поверхностный звуковой Арфа (ИО 329-3)	Арфа (ИО 329–3)		Аргус-спектр	шт.	12		
7	7	Источник питаня	Рапан-20		000 Бастион	шт.	1		
8	8	Аккумуляторная батарея			SecurityForce	шт.	1		
9	9	Бокс для двух автоматических выключательей	КМПн 1/2		IEK	шт.	1		
10	10	Выключатель автоматический 6А			IEK	шт.	1		
11	11	Считыватель ТМ			0А0 "Радий"	шт.	1		
12	12	Καδεль-канал (Tun1) 10x20			ПромРукав	м/п	100		
13	13	Καδεль ΚΕΠΒ 2x0,5			Паритет	м/п	50		
14	14	Καδεль ΚΕΠΒ 4x0,5			Паритет	м/п	180		
15	15	Кабель ШВВП			Prysman	м/п	5		
				изм. Колуч, Лист N о	вок Подпись Дата	a Vandalisa usa	nflancon 3 22 A		
				Разраδ. Панин М	!.П.	г.Жердевка, ул.Сі Администрат УФК по Тамбов Кация оборуд			