













*Система охранной сигнализации.
с.Бондари, ул.Пароваткина, д.1
Административное здание
УФК по Тамбовской области*

ИП Панин М.П.

Таблица условных графических обозначений

Обозначение	Наименование
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М"
	Резервный источник питания "Рапан20"
	Оповещатель комбинированный "Гром 12-КП"
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Фотон-9"
	Извещатель охранно-звуковой "Астра-С"
	Извещатель охранно-магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П
	Извещатель охранно-магнитоконтактный ИО 392-5
	Считыватель электронных ключей ТМ
	Устройство оконечное объектовое РСПИ "Струна-5"
	13-номер прибора, 4- номер шлейфа сигнализации
	Сети охранной сигнализации
	Электрическая сеть 230В

Согласовано

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

с.Бондари, ул.Пароваткина, д.1
Административное здание
ЧФК по Тамбовской области

Стадия	Содержание
1	Определение цели и задачи исследования
2	Выбор методов исследования
3	Сбор и обработка данных
4	Анализ результатов
5	Выводы и рекомендации

Луст

Листов

2


6


Разраб.

Панин М.П.

Условные обозначения

ИП Панин М.П.

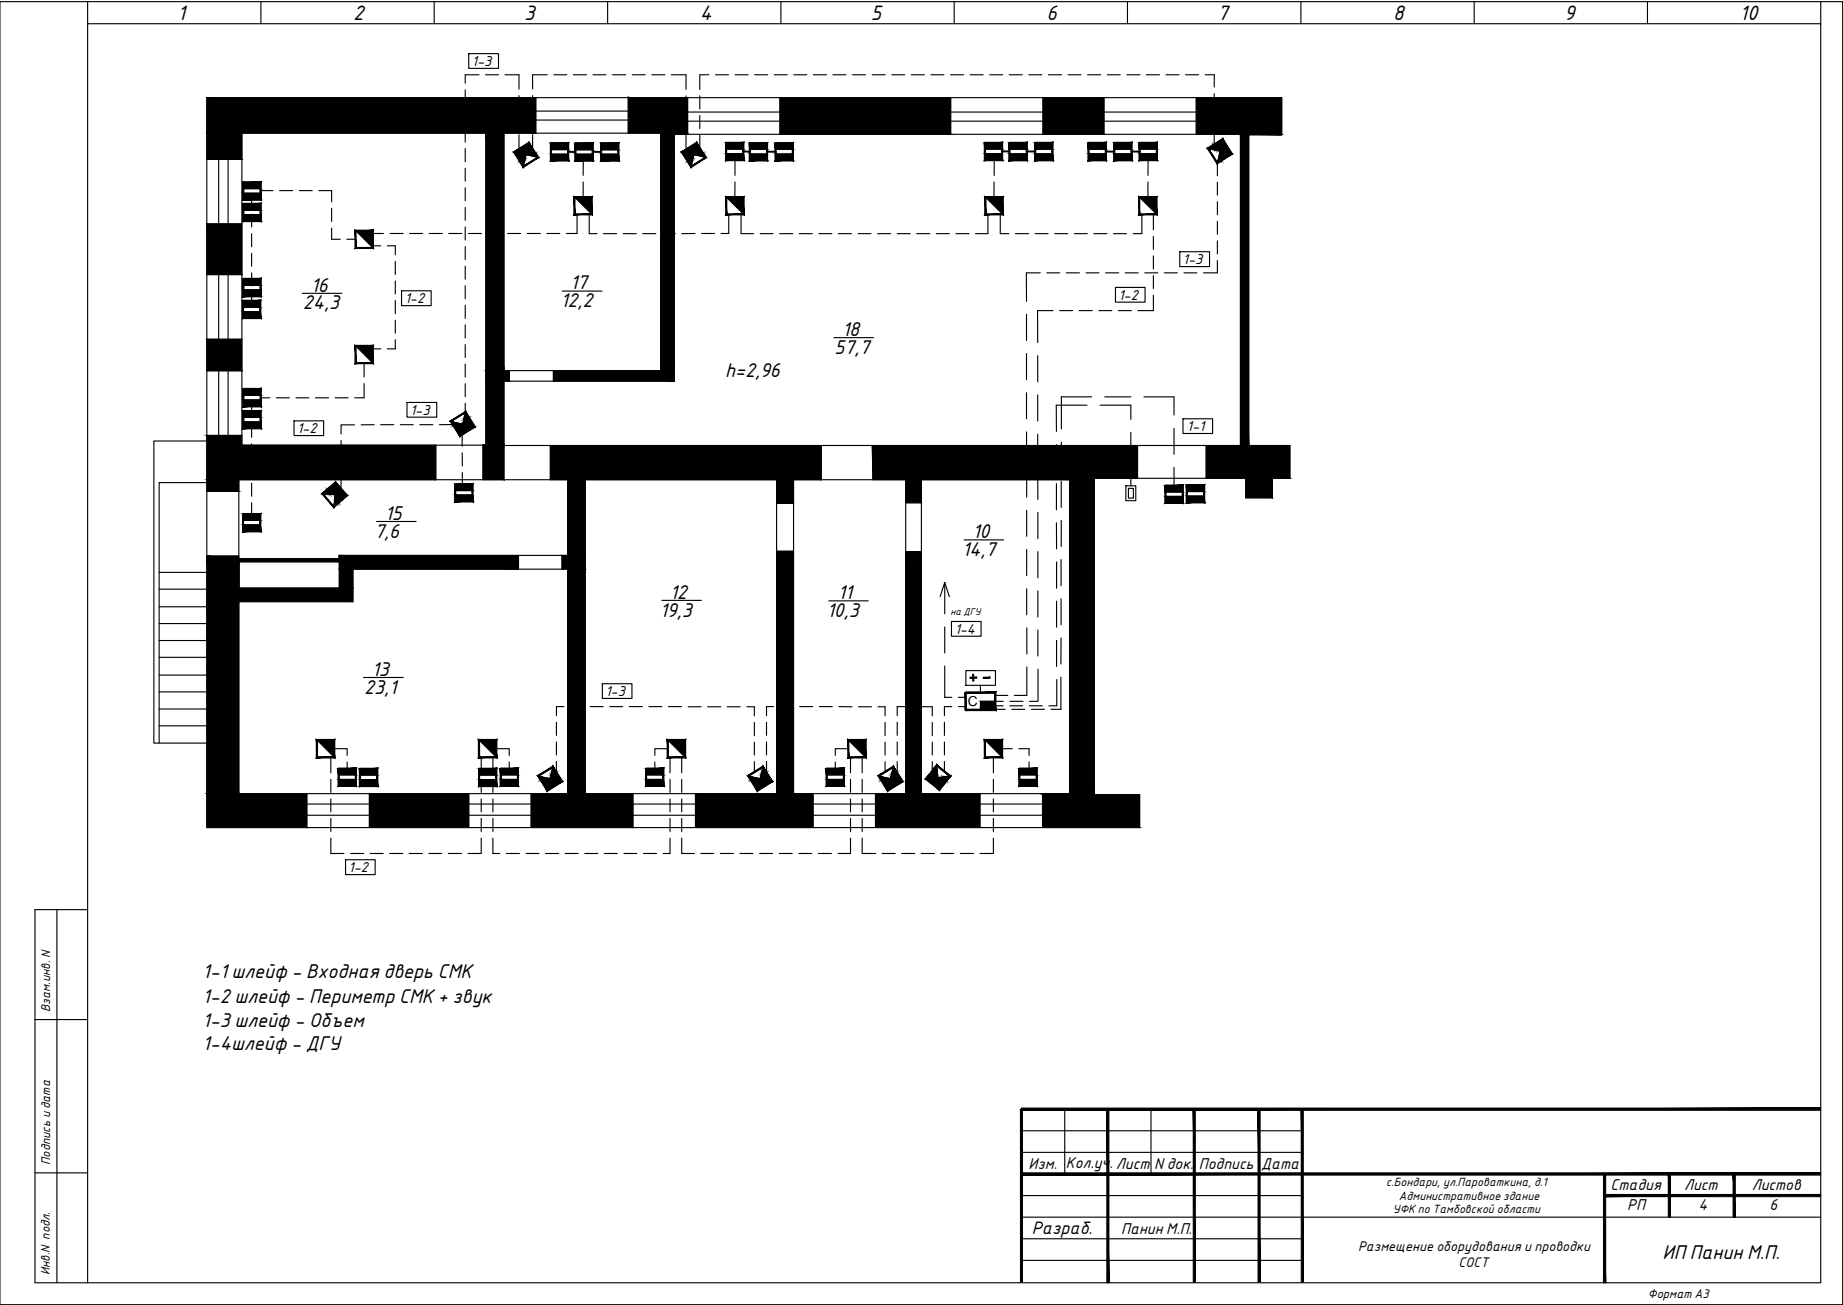

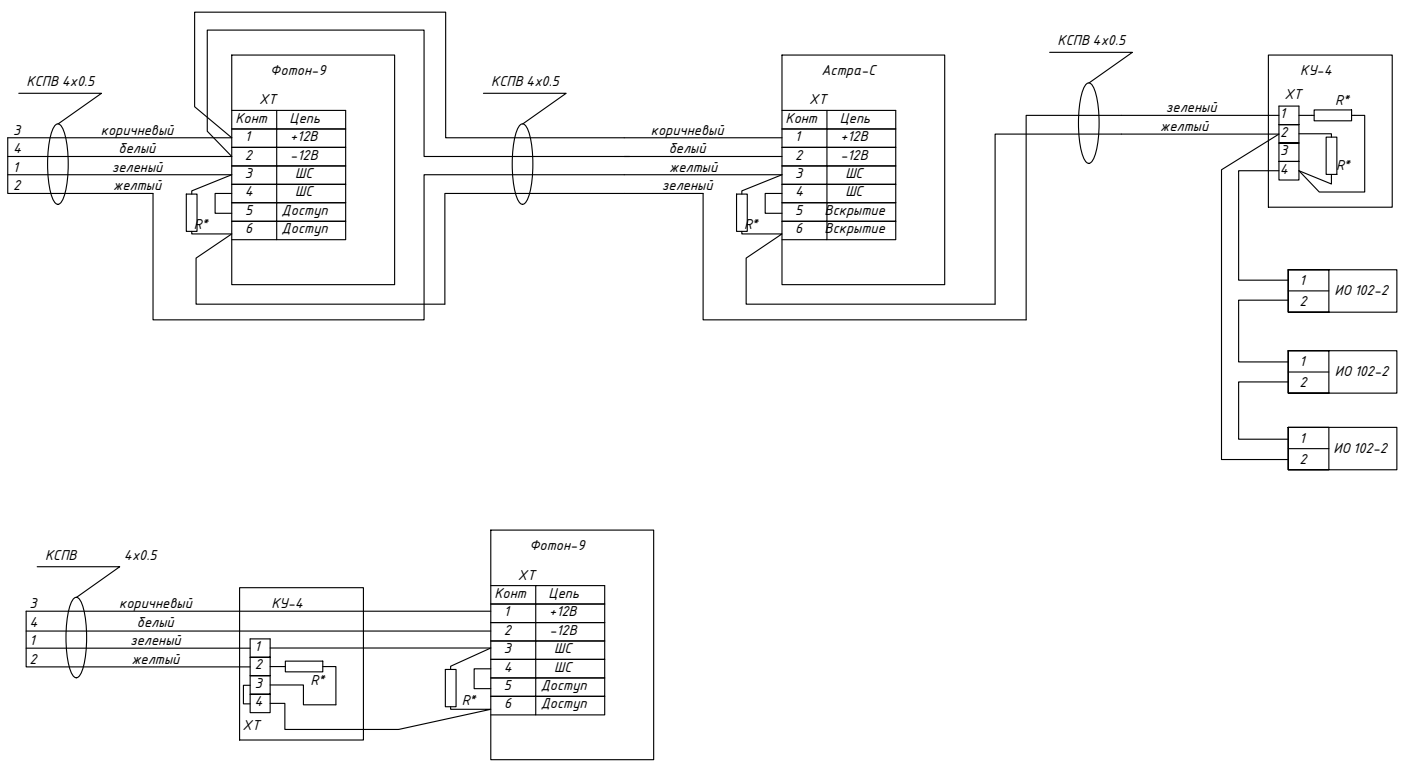

ПРИМЕЧАНИЕ:
R* – резистор с номинальным сопротивлением 1 кОм

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Панин М.П.					с.Бондари, ул.Пароваткина, д.1 Административное здание УФК по Тамбовской области	Стадия	Лист	Листов
						Схема электрическая подключения извещателей охранно-тревожной сигнализации		5	6
							ИП Панин М.П.		

