


漳浦县旧镇镇沿海大通道北侧西示地块控制性详细规划（动态维护）

控制图则

控制单元区位图

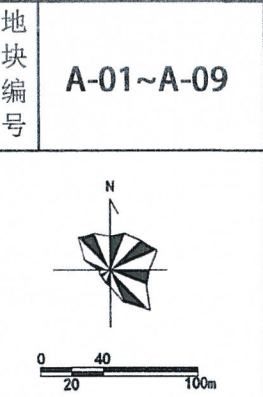

控制指标一览表

地块编码	用地性质(代码)	用地面积(平方米)	容积率	建筑密度(%)	建筑系数(%)	绿地率(%)	建筑限高(m)	计容建筑面积(㎡)	机动车出入口方向	备注
A-01	二类工业用地(100102)	185626.95 (278.44亩)	≥1.1 ≤3.0	≥20 ≤60	≥40	≥10 ≤20	≤50	≤204189 ≤556880	东、南	
A-02	二类工业用地(100102)	27198.76 (40.80亩)	≥1.1 ≤3.0	≥20 ≤60	≥40	≥10 ≤20	≤36	≤29919 ≤81597	东	
A-03	防护绿地(1402)	56118.27 (84.18亩)	—	—	—	—	—	—	—	
A-04	广场用地(1403)	6311.42 (9.47亩)	≤0.3	≤10	—	≥10	≤15	≤1834	—	
A-05	防护绿地(1402)	31506.39 (47.26亩) (含新建消防通道)	—	—	—	—	—	—	—	
A-06	交通场站用地(1208)	22142.02 (33.21亩)	—	—	—	≥5	—	≤1000	南	
A-07	交通场站用地(1208)	17180.16 (25.77亩)	—	—	—	≥5	—	≤1000	南	
A-08	城镇道路用地(1207)	11708.71 (17.56亩)	—	—	—	—	—	—	—	
A-09	公路用地(1202)	8190.92 (12.29亩)	—	—	—	—	—	—	—	

- 规划说明:
- 规划区位于漳浦县旧镇镇迎宾大道连接线与沿海大通道交汇处西侧地块。
 - 工业建筑总体高度不超过36米，办公宿舍楼建筑高度低于50米。
 - 在满足日照要求的前提下，建筑之间的间距，以及挡土墙或护坡与建筑物的最小间距，须参照《福建省城市规划管理技术规定（2017）》等相关规定执行，同时须满足各专业规范要求。
 - 工业、仓储物流项目所需行政办公及生活服务设施用地面积（按对应建筑基底面积计算）不得超过项目总用地面积的7%，其中工业项目对应的建筑面积不得超过总建筑面积的20%，仓储物流项目对应的建筑面积不得超过总建筑面积的15%。
 - 严禁在工业地块内建造宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施，不得建造商品房进行出售、出租。
 - 停车设施规划
①生产性建筑：货车停车位按生产建筑的总建筑面积，每100㎡配置不少于0.1个，当货车停车位超10个时，可根据行业性质申请不再增加停车位数量；非机动车停车位按生产车间、仓储建筑的员工数量，每人配置不少于0.5个；
②非生产性建筑：小车停车位按办公及宿舍（非生产性建筑）的总建筑面积，每100㎡配置不少于0.3个标准停车位；非机动车停车位每100㎡配置不少于2个。
 - 本规划出入口位置距相邻城镇道路交叉口距离须符合《福建省城市规划管理技术规定》的要求，且应避免交叉口展宽段，并应根据国家现行有关标准的规定。其中针对规划区南侧沿海大通道方向的出入口，考虑到行车的顺畅、营运的经济和工程的投资等，建议采用进出口匝道（平面匝道）进行设置，即基地进出沿海大通道过境交通线的附属接驳路段，具体设计实施须符合《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012(2016年版)、《城市快速路设计规程》CJJ 129-2009、《公路路线设计规范》JTG D20-2017及进出口匝道相关规范标准要求。
注1：沿海大通道方向的出入口已与上级相关主管部门沟通协调，将按相关法定程序进行报批，且对外交通连接线均不涉及外部交通断面调整。
注2：规划区南侧沿海大通道方向的出入口距离岸村村道与沿海大通道交叉口大于300m，缓冲路段长度足够，满足基地出行车辆掉头条件。
 - 场地南侧涉及两个横穿沿海大通道的水涵洞，建议保留现状雨水涵洞，并提前预埋雨水管道连接至雨水涵洞。
 - 本规划未提及的指标，应符合国家、福建省、漳州市的有关技术规范规定。

图例

	道路用地		绿线控制线		地块编号
	机动车出入口方位		标高标注		用地代码
	控制点坐标		配电室		用地性质
	尺寸标注		通信机房		
	转弯半径		禁止开口线		
	地块边界线		低、多层建筑退让用地红线控制线		
	规划范围线		高层建筑退让用地红线控制线		