

LXNP.400201.067 C3


Этаж 1

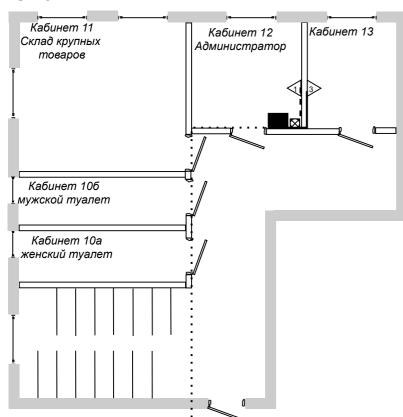

Этаж 2

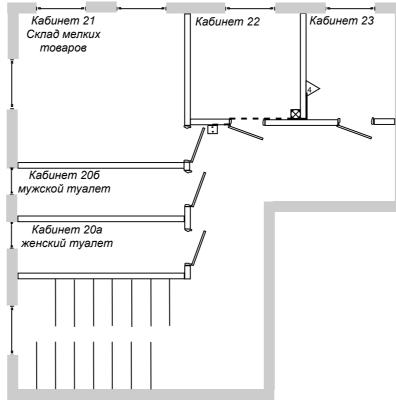

Этаж 3

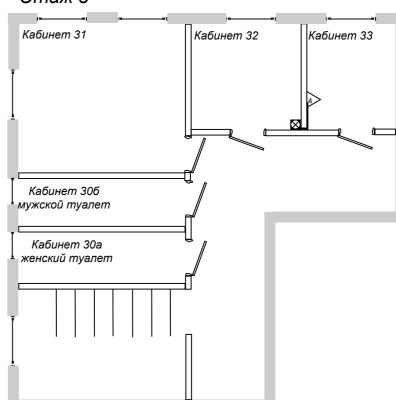

Технические требования

- 1. Витая пара UTP cat. 5е в кабель-канале прокладываются вдоль стены у пола. 2. Информационные розетки устанавливаются на расстоянии 130 см от пола в близости к оконечным устройствам.
- 3. Телекоммуникационный шкаф устанавливаются на расстоянии 130 см от потолка у стены и запираются на ключ.
- 4. Беспроводной маршрутизатор закрепляется на стене. Монтажный кронштейн располагается под углом примерно 30 градусов к стене.

Условные обозначения: Точка доступа Витая пара UTP cat. 5e Кабельная шахта Шина в кабельном рукаве Шкаф телекоммуникационный настенный ••••• Телефонный кабель Информационные розетки с количеством подключений в одном корпусе или несколько розеток рядом

					ГУИР.400201.067 СЗ				
						Лит.		Масса	Масштаб
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Схема СКС монтажная.				
Разраб.		Деруго				У			1:200
Пров.		Русакович			План этажа				
Т. контр.						Лист 1		Лис	стов 1
Реценз.									
Н. контр.						ЭВМ, гр. 050503			
Утв.									