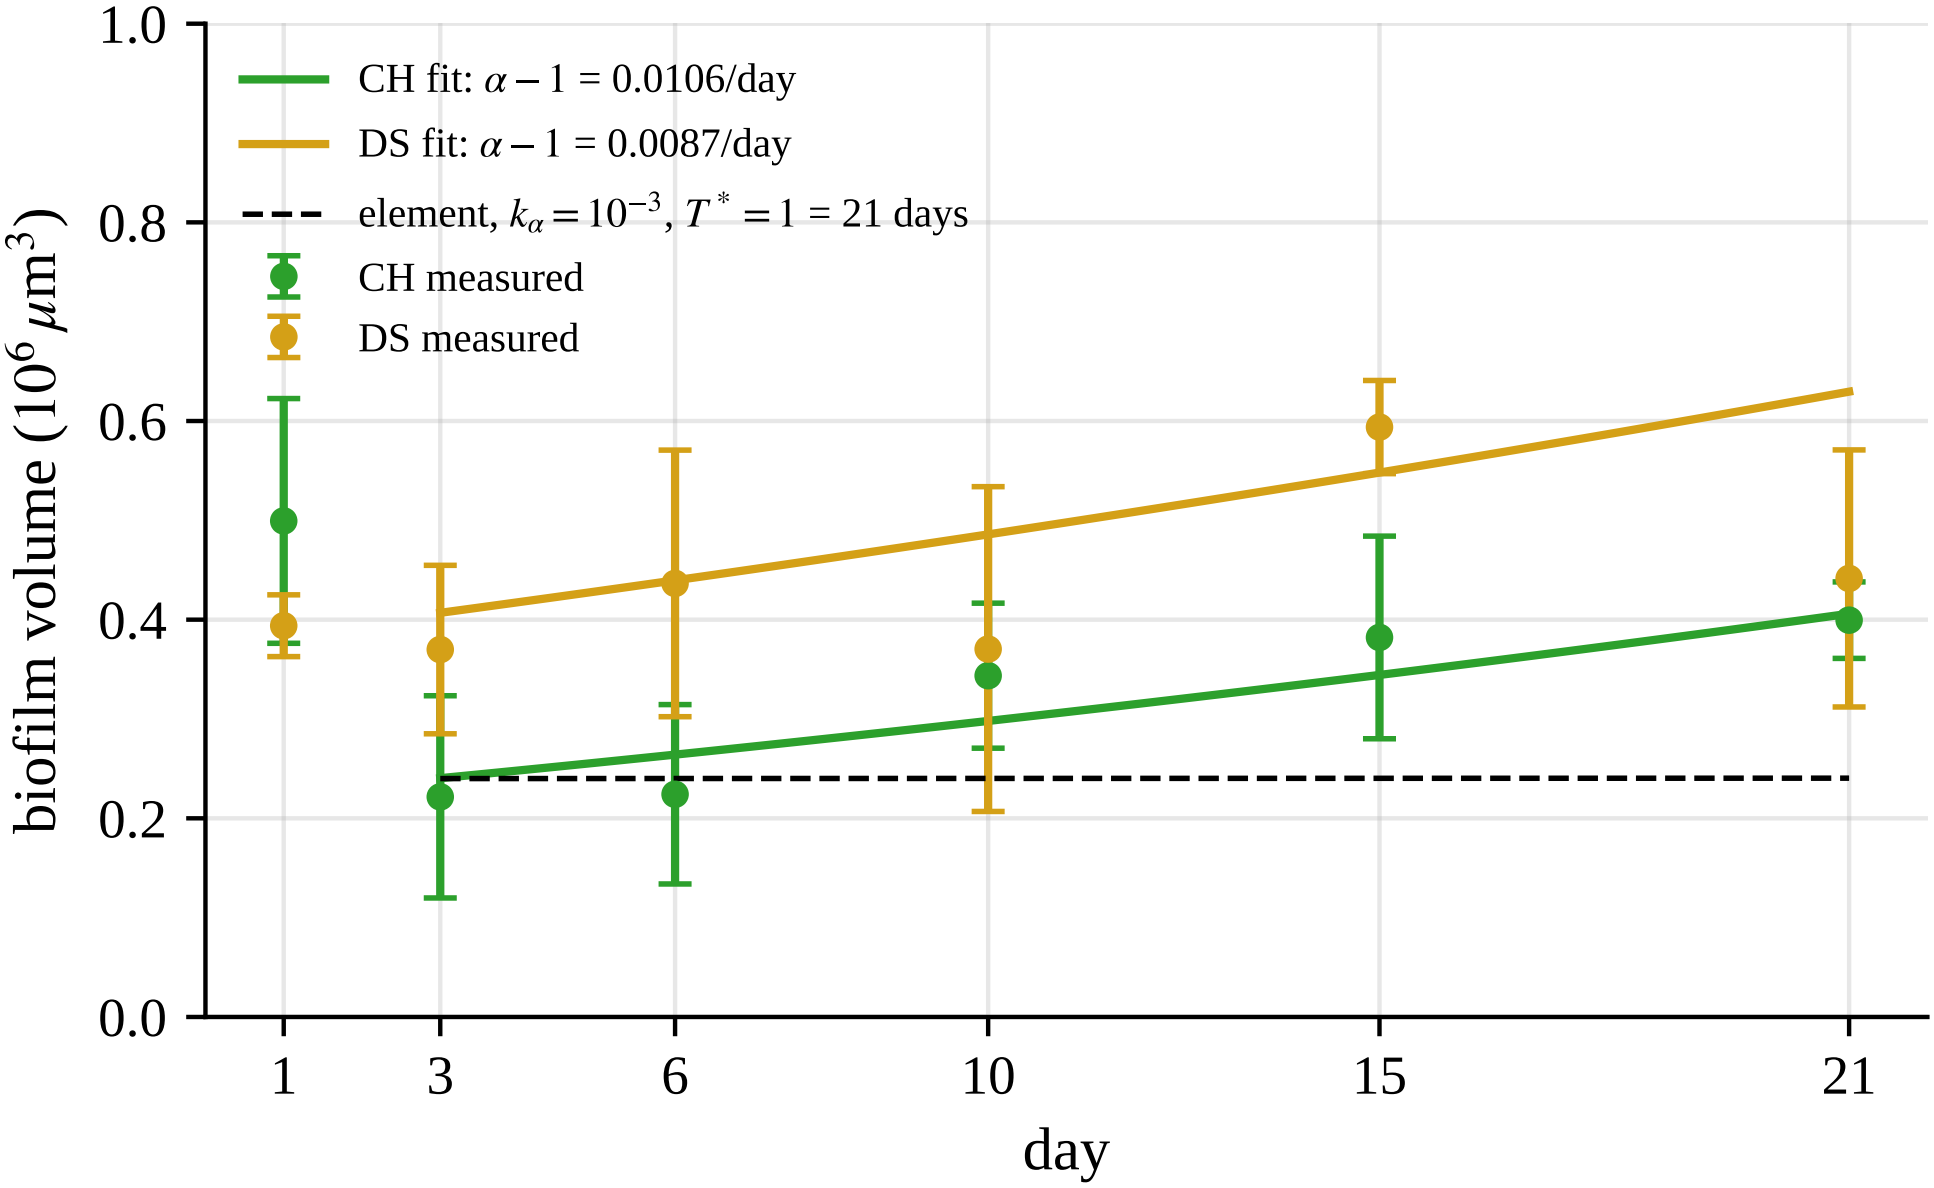
CH fit: $\alpha - 1$ = 0.0106/day
DS fit: $\alpha - 1$ = 0.0087/day
element, $k_\alpha = 10^{-3}$, $T^* = 1$ = 21 days
CH measured
DS measured
biofilm volume (10^6 μm^3)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1
3
6
10
15
21
day