
Fryselager

fryserom · 48.0 m²

1222 W

25 W/m²

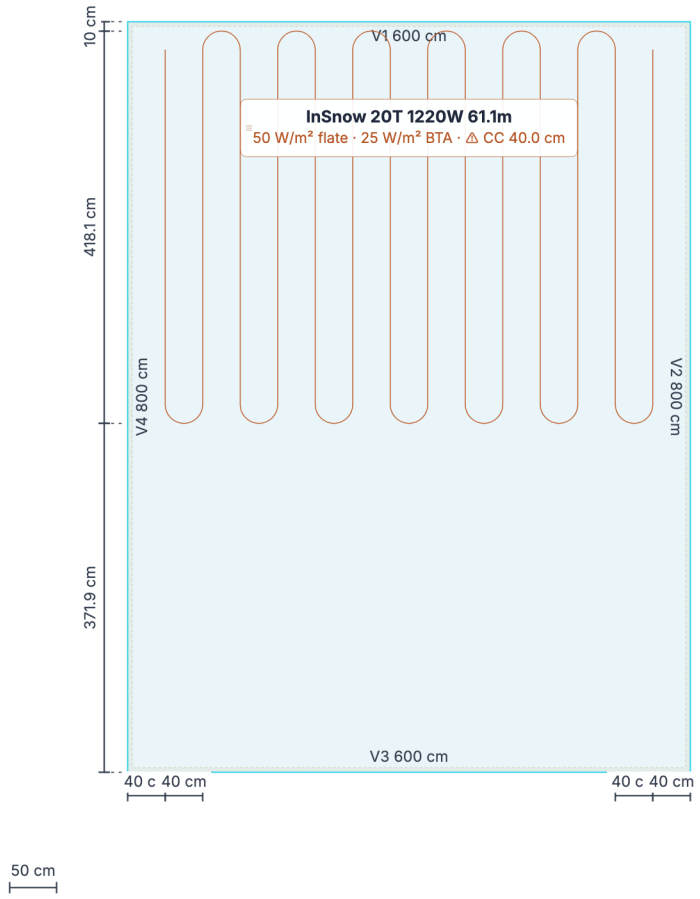

Areal, effekt og dekning

Brutto areal	Netto areal	Oppvarmet areal	Total effekt
48.00 m²	**48.00 m²**	**24.48 m²**	**1220 W**

Flateeffekt	Effekt pr brutto	Dekning av brutto	Dekning av netto
50 W/m²	**25 W/m²**	**51 %**	**51 %**

Spesifikasjon

Type	Produkt	Antall	Lengde	Effekt
Kabel	InSnow 20T 1220W 61.1m	1 stk	61,1 m	1220 W

Senteravstand (CC): 40,0 cm

Advarsel: Flateeffekt 50 W/m² er 20 W/m² over taket på 30 W/m² (1 kabel, 1 220 W på 48,0 m²). Ca 490 W for mye — bruk færre eller kortere kabler, eller et rom på minst 80,0 m².

Fryserom — godkjent løsning BL-001 (Thermopads 22.03.2026)

! Reservekabel er påkrevd for fryserom (BL-001 / DEVI).

! Bare InFloor 10T er godkjent for fryserom (Thermopads BL-001). Rommet har InSnow 20T.

- Hovedkabel og reservekabel parallelt, 2,5–5 cm mellomrom.
- Egen kurs, vern og jordfeilvern per kabel.
- Kabel minst 50 mm under isolasjonen i sand/grus — anbefalt innstøpt i betong.
- Føler i rør, i kabeldybde, midt mellom to strenger.
- Godkjent løsning: Thermopads BL-001 (22.03.2026).
- Ansvar for design, effekt og montasje ligger hos prosjekterende.