
# Stue

1. etasje · 30.0 m²

**540 W**

18 W/m²

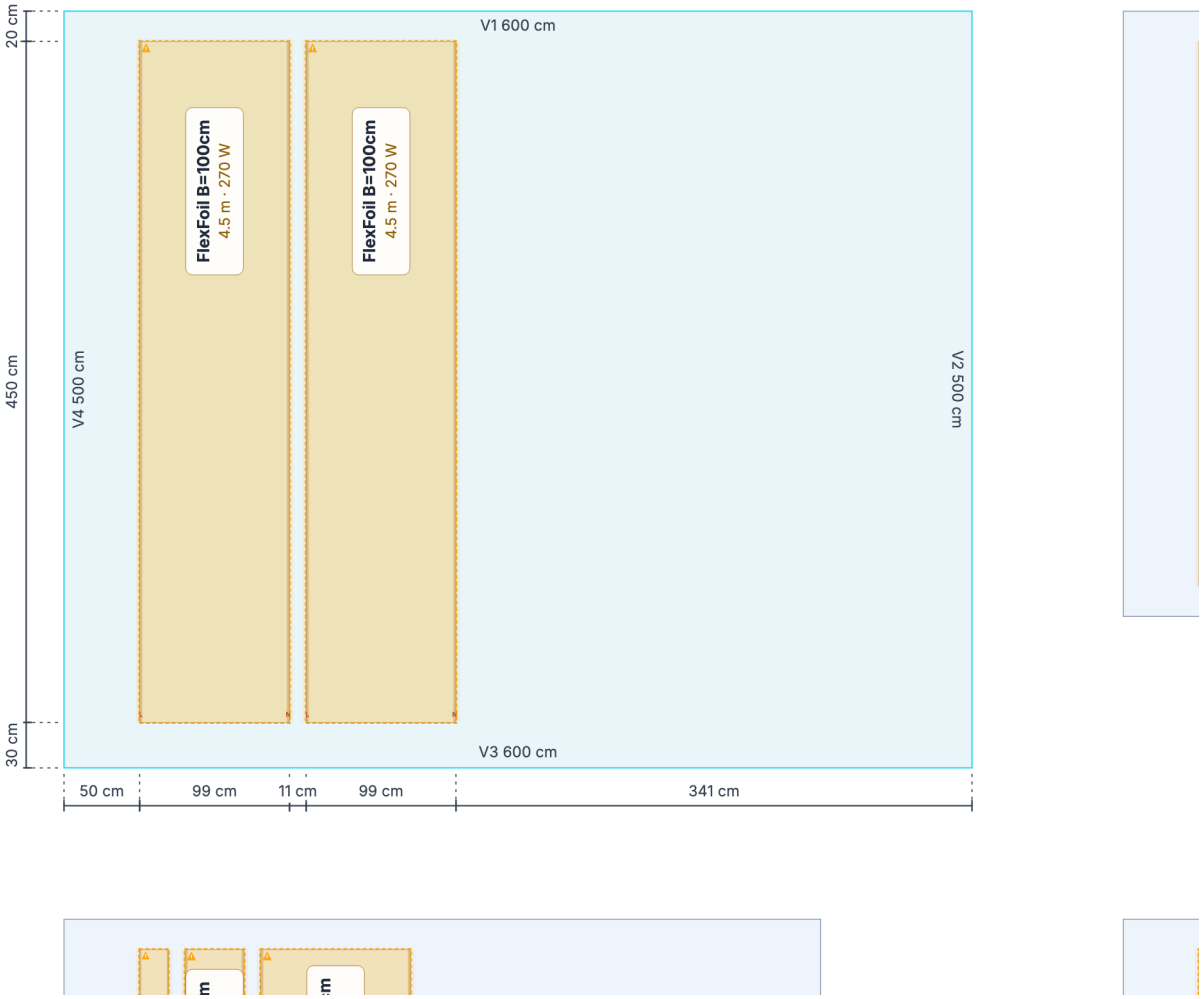


## Areal, effekt og dekning

| Brutto areal | Netto areal | Oppvarmet areal | Total effekt | Nom. motstand |
|---|---|---|---|---|
| **30.00 m²** | **30.00 m²** | **8.91 m²** | **540 W** | **98,0 Ω** |

| Flateeffekt | Effekt pr brutto | Dekning av brutto | Dekning av netto |
|---|---|---|---|
| **61 W/m²** | **18 W/m²** | **30 %** | **30 %** |

## Spesifikasjon


| Type | Produkt | Antall | Lengde | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Folie | FlexFoil B=100cm | 2 stk | 4,5 m | 540 W |

# Kjøkken

1. etasje · 20.0 m²

**310 W**

16 W/m²

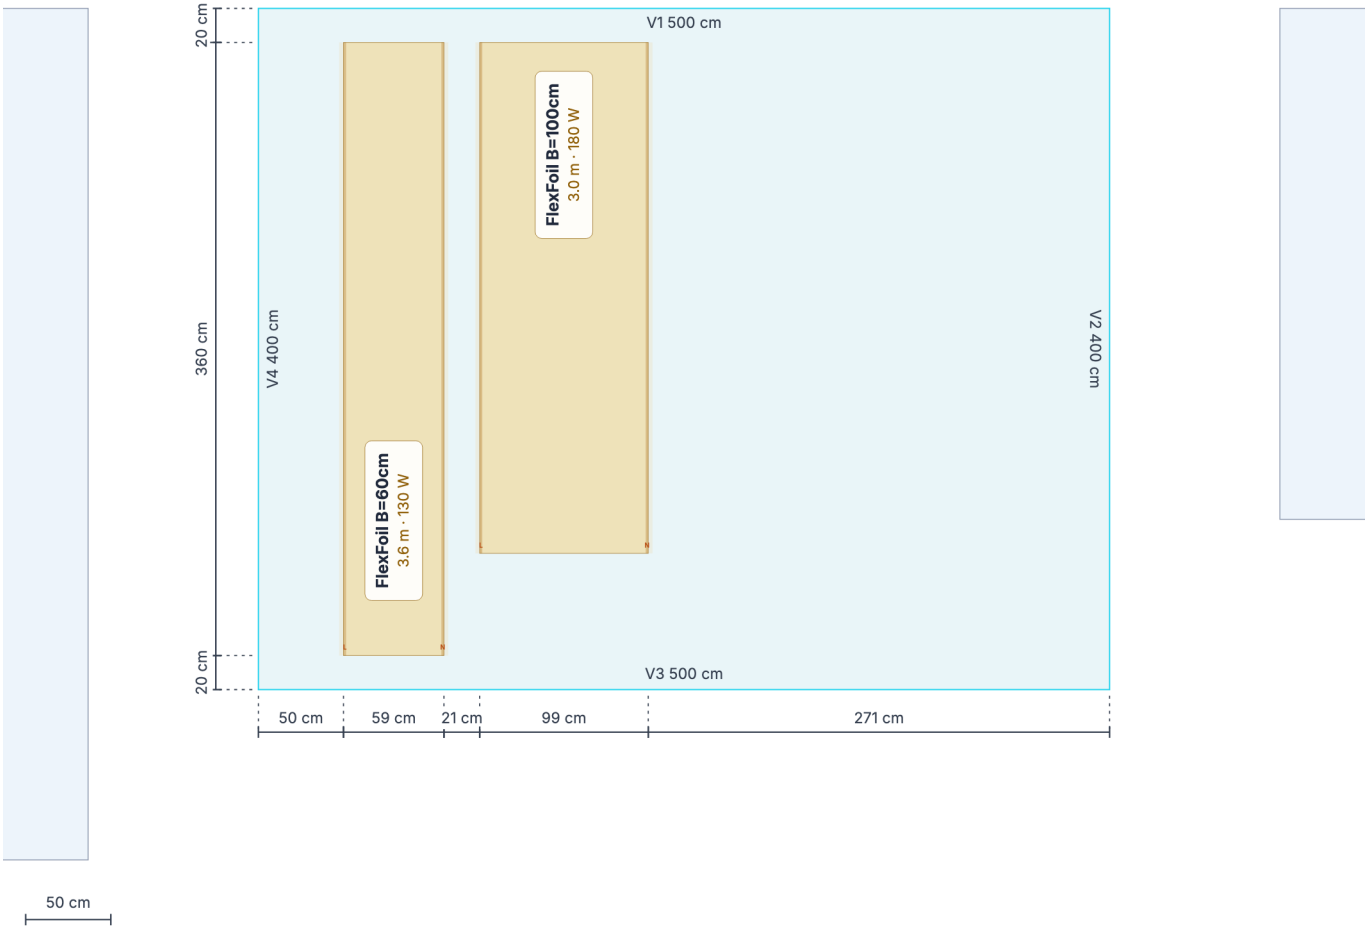


## Areal, effekt og dekning

| Brutto areal | Netto areal | Oppvarmet areal | Total effekt | Nom. motstand |
|---|---|---|---|---|
| **20.00 m²** | **20.00 m²** | **5.09 m²** | **310 W** | **170,9 Ω** |

| Flateeffekt | Effekt pr brutto | Dekning av brutto | Dekning av netto |
|---|---|---|---|
| **61 W/m²** | **16 W/m²** | **25 %** | **25 %** |

## Spesifikasjon


| Type | Produkt | Antall | Lengde | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Folie | FlexFoil B=60cm | 1 stk | 3,6 m | 130 W |
| Folie | FlexFoil B=100cm | 1 stk | 3,0 m | 180 W |

# Bod uten folie

1. etasje · 9.0 m²

**0 W**

0 W/m²

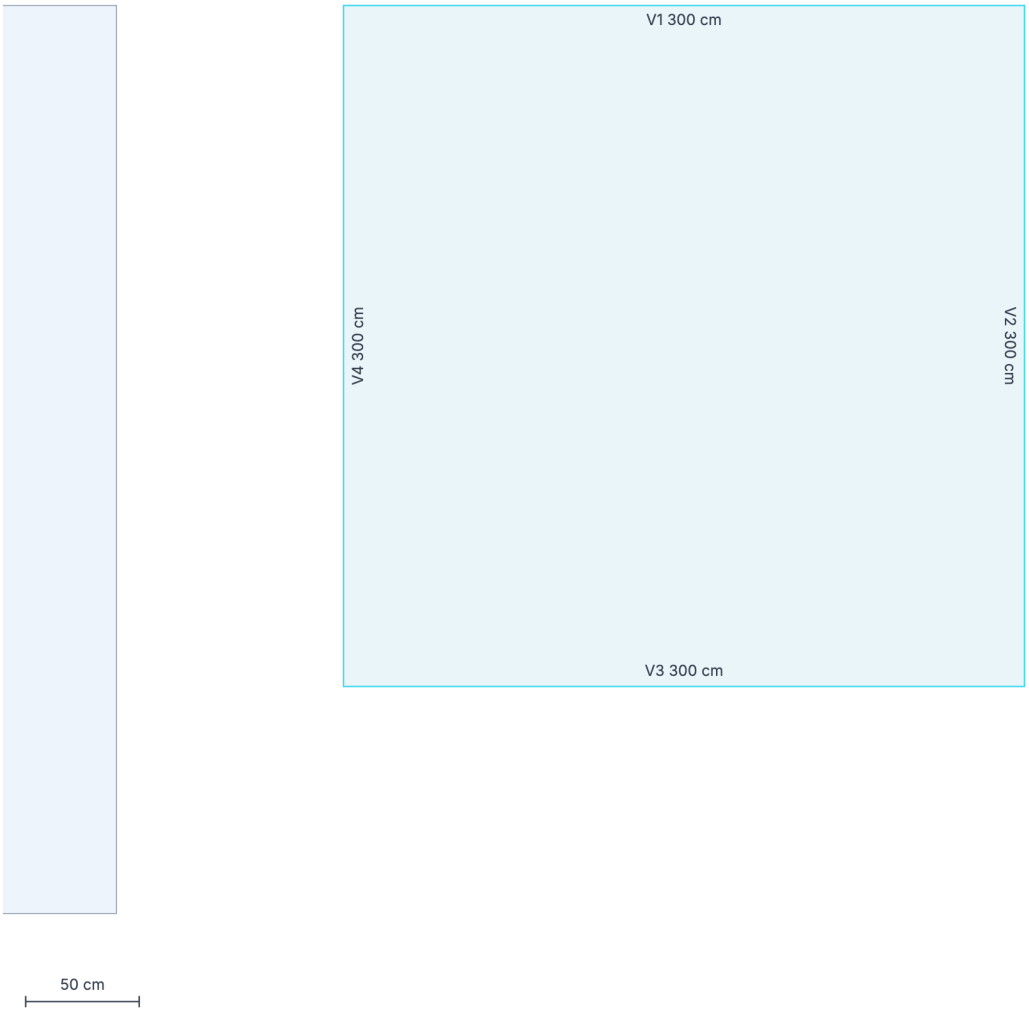


## Areal, effekt og dekning

| | | | |
|---|---|---|---|
| Brutto areal<br>**9.00 m²** | Netto areal<br>**9.00 m²** | Oppvarmet areal<br>**0.00 m²** | Total effekt<br>**0 W** |
| Flateeffekt<br>**130 W/m²** | Effekt pr brutto<br>**0 W/m²** | Dekning av brutto<br>**0 %** | Dekning av netto<br>**0 %** |

## Spesifikasjon


| Type | Produkt | Antall | Lengde | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| — | Ingen produkter | | | |

# Kontor

1. etasje · 20.0 m²

**288 W**

14 W/m²

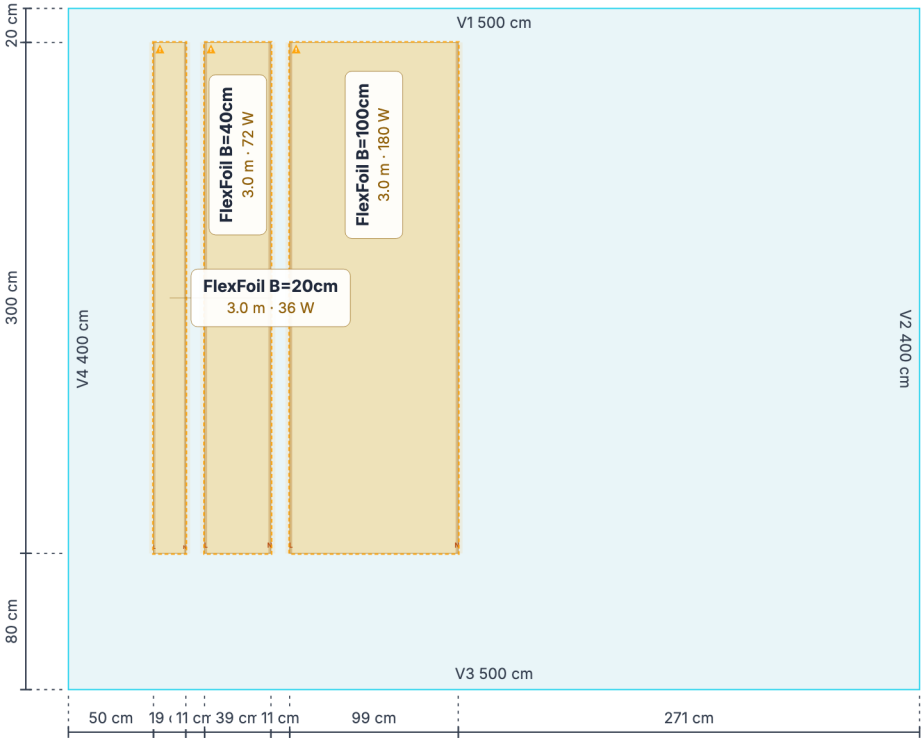


50 cm

## Areal, effekt og dekning

| Brutto areal | Netto areal | Oppvarmet areal | Total effekt | Nom. motstand |
|---|---|---|---|---|
| **20.00 m²** | **20.00 m²** | **4.71 m²** | **288 W** | **183,7 Ω** |

| Flateeffekt | Effekt pr brutto | Dekning av brutto | Dekning av netto |
|---|---|---|---|
| **61 W/m²** | **14 W/m²** | **24 %** | **24 %** |

## Spesifikasjon


| Type | Produkt | Antall | Lengde | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Folie | FlexFoil B=20cm | 1 stk | 3,0 m | 36 W |
| Folie | FlexFoil B=40cm | 1 stk | 3,0 m | 72 W |
| Folie | FlexFoil B=100cm | 1 stk | 3,0 m | 180 W |

# Gang

1. etasje · 15.0 m²

**144 W**

10 W/m²

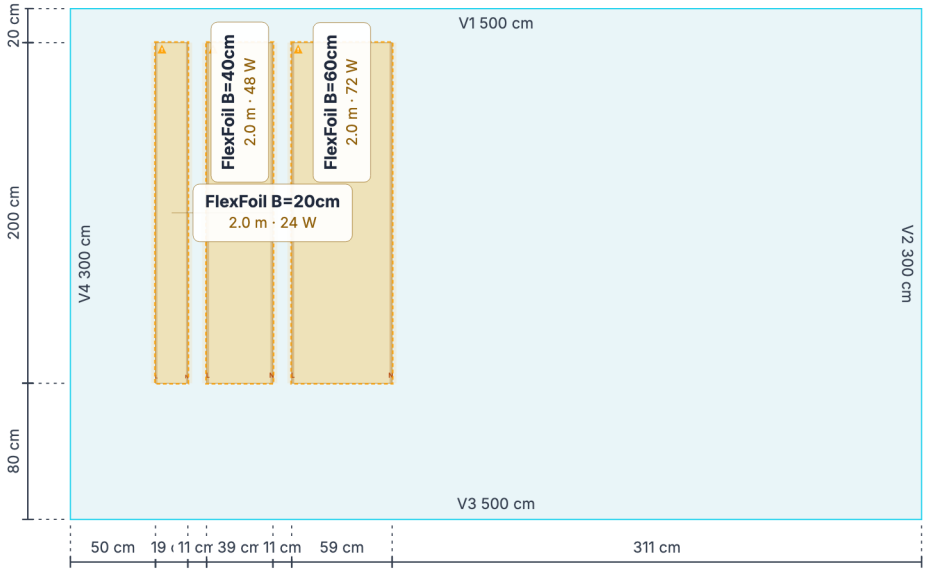


50 cm

## Areal, effekt og dekning

| Brutto areal | Netto areal | Oppvarmet areal | Total effekt | Nom. motstand |
|---|---|---|---|---|
| **15.00 m²** | **15.00 m²** | **2.34 m²** | **144 W** | **367,4 Ω** |

| Flateeffekt | Effekt pr brutto | Dekning av brutto | Dekning av netto |
|---|---|---|---|
| **62 W/m²** | **10 W/m²** | **16 %** | **16 %** |

## Spesifikasjon

| Type | Produkt | Antall | Lengde | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Folie | FlexFoil B=20cm | 1 stk | 2,0 m | 24 W |
| Folie | FlexFoil B=40cm | 1 stk | 2,0 m | 48 W |
| Folie | FlexFoil B=60cm | 1 stk | 2,0 m | 72 W |

# Motstandsmåling – varmefolie

Oversikt for elektriker

Mål motstanden på tilkoblingen før gulvet dekkes. Skriv målt verdi (Ω) og kryss av når den ligger mellom nedre og øvre grense.

Effekt = ca. 60 W/m² foliareal (regnet som tegnet lengde × W per løpemeter). Foliareal = foliebredde × tegnet lengde.
Nedre grense = 48 400 / effekt (220 V), nominell = 52 900 / effekt (230 V), øvre grense = 57 600 / effekt (240 V).

| Etasje | Rom | Foliareal (m²) | Effekt (W) | Nedre Ω | Nominell Ω | Øvre Ω | Målt Ω | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. etasje** | Stue | 8,91 | 540,0 | **89,6** | 98,0 | **106,7** | | ☐ |
| | Kjøkken | 5,09 | 309,6 | **156,3** | 170,9 | **186,0** | | ☐ |
| | Kontor | 4,71 | 288,0 | **168,1** | 183,7 | **200,0** | | ☐ |
| | Gang | 2,34 | 144,0 | **336,1** | 367,4 | **400,0** | | ☐ |

## Hva målingen betyr

| Måling | Indikasjon | Handling |
|---|---|---|
| Mellom høy og lav | Korrekt | OK, ingen handling |
| Over høyeste tillatte verdi | Åpen krets | Sjekk alle klemmer. Gjenta krymp med tang eller bytt dårlige klemmer. |
| Ingen motstand | Kortslutning | Kontroller kobling. Sjekk at ingen ledninger er koblet til begge strømskinner på et element. |

Kilde: Cenika FlexFoil installasjonsveiledning, beregning av motstand.

Målt av: _____ Dato: _____

## Eksempel på utregning – Kontor

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FlexFoil B=20cm | 12 W/m | × | 3,00 m | = | 36,0 W |
| FlexFoil B=40cm | 24 W/m | × | 3,00 m | = | 72,0 W |
| FlexFoil B=100cm | 60 W/m | × | 3,00 m | = | 180,0 W |
| **Installert effekt** | | | | | **288,0 W** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Øvre grense** | **(240 V)** | **240² / 288,0** | **= 57 600 / 288,0** | **= 200,0 Ω** |
| Nominell | (230 V) | 230² / 288,0 | = 52 900 / 288,0 | = 183,7 Ω |
| **Nedre grense** | **(220 V)** | **220² / 288,0** | **= 48 400 / 288,0** | **= 168,1 Ω** |

**Mål motstanden på tilkoblingen før gulvet dekkes. Målt verdi skal ligge mellom 168,1 og 200,0 Ω.**

Foliebreddene kobles parallelt. Jo mer folie, jo lavere motstand. Grensene tar høyde for nettspenning mellom 220 og 240 V (P = U × U / R).